

Помощь по работе с программой GIPRO-Расчет фундамента

Содержание

1. [Общее описание](#)
2. [Расчет фундаментов](#)
3. [Геология](#)
4. [Меню «Разложить» и «Подошва»](#)
5. [Отрисовка марки фундамента](#)
6. [Режим поиска нейтральной оси для группы сил](#)
7. [Меню «Дополнительно»](#)
8. [Коэффициенты использования](#)
9. [Косвенное армирование подколонника](#)
10. [Меню «Трещины»](#)
11. [Меню «Сейсмика и Уровень» и «Редактирование»](#)
12. [Осадка и крен](#)
13. [Эквивалент круглого фундамента](#)
14. [Схема расположения фундаментов](#)
15. [Ограничения реализации программы](#)
16. [Редактирование файлов *.FUN](#)
17. [Просмотр решающего фактора, определяющего принятый размер подошвы при подборе](#)
18. [Таблица нагрузок – экспорт в автокад](#)
19. [Нагрузки на уступы фундамента \(от полезных полосовых нагрузок на поверхности, включая равномерно распределенные, от реакций фундаментных балок, веса стен и прочее\)](#)
20. [Загрузка данных по геологии из файла](#)
21. [Догрузка таблицы с марками фундаментов из другого файла](#)
22. [Вывод схемы в автокад](#)
23. [Назначение фактических марок и расход материалов](#)
24. [Краткое описание последовательности работы в программе](#)
25. [Работа в DWG-Конструкторе](#)
26. [Меню Файл – Жесткостные характеристики](#)
27. [Меню Файл – Сохранение и открытие файлов](#)
28. [Меню Файл – Полный отчет в Word](#)
29. [Экспорт результатов в Revit](#)
30. [Расчет промерзания грунта](#)

1. Общее описание

Расчет монолитных железобетонных фундаментов (по заданной нагрузке подбор фундамента и его расчет) согласно требований СП22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" и СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". В программу включена возможность автоматического разложения расчетного момента в пару сил и последующим расчетом на сочетание N_{max} и N_{min} , а также автоматическое добавление момента от эксцентрикитета вертикальной силы и разложение вертикальной и боковой силы на заданное количество опор. Выполняется расчет армирования подколонника и плитной части с проверкой максимально допустимых размеров вылета и минимальной высоты ступеней. Дополнительно программа выполняет расчет осадки, крена и относительной разности осадок для группы фундаментов с учетом влияния соседних фундаментов. Программа также позволяет выводить в автокад в виде чертежей схему расположения фундаментов, разрезы по схеме и марки фундаментов со спецификациями и ведомостями, 3D модель фундаментов. Также программа выполняет расчет стоимости строительства. В программе реализовано трехмерное отображение фундаментов, грунтового массива и котлована с подсчетом объема разрабатываемого грунта, а также вывод в автокад плана котлована.

Марка	A_{min}	B_{min}	Выс/Глуб/Подб(Отн.)	Вес/Полез.	R, t	$M, т$	$M_b, т$	T_a, t	T_b, t	$R, т/м2$	$G, т/м2$	$A, м$	$B, м$	Max Отрыв	Осадка, мм	Крен (Ма/Мб)
БШ1-[2]	3,0	3,0	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	17,5	4,0	0,0	0,0	0,0	38,883	8,81	8,29	3,0	3,0	25 % (3b)	7,3
БШ2-[2]	6,0	3,0	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	38,883	7,74	7,48	6,0	3,0	25 % (3b)	6,9
БШ10-[2]	0,6	0,6	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	15,4	1,88	1,08	0,0	0,0	37,094	44,53	0	0,9	1,2	25 % (3b)	9,2
БШ12-[2]	0,6	0,6	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,456	42,36	30,95	1,2	1,2	25 % (3b)	22,8
БШ13-49-[2]	0,6	0,6	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	40,8	0,0	1,76	0,0	0,0	37,456	42,42	20,38	1,2	1,2	25 % (3b)	19,5
БШ14-[2]	0,6	0,6	1,8/2,05/0,0 (+1,8)	2,0/1,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30,571	31,05	24,09	1,2	1,5	25 % (3b)	18,0
БШ15-[2]	0,6	0,6	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,995	34,25	11,71	0,6	0,9	25 % (3b)	7,9
БШ3-[2]	0,6	0,6	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	26,3	0,1	2,76	0,0	0,5	31,718	32,95	9,34	1,2	1,2	25 % (3b)	11,9
БШ3-[2]	0,6	0,6	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	26,3	1,1	2,0	1,7	0,0	31,718	41,29	1,01	1,2	1,2	25 % (3b)	11,9
БШ4-[2]	1,5	1,5	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	45,0	0,0	1,8	0,0	0,7	32,98	27,71	17,6	1,5	1,5	25 % (3b)	15,9
БШ4-[2]	1,5	1,5	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	50,0	1,8	0,0	0,0	0,0	32,98	29,64	19,55	1,5	1,5	25 % (3b)	17,4
БШ4-1-[2]	0,6	0,6	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	50,0	0,0	2,9	0,0	0,0	27,817	41,84	10,34	1,5	1,5	25 % (3b)	18,6
БШ4-1-[2]	0,6	0,6	2,7/2,95/0,0 (+2,7)	2,0/1,0	50,0	2,9	0,0	0,0	0,0	27,817	41,84	10,34	1,5	1,5	25 % (3b)	18,6
БШ6-1-[2]	0,6	0,6	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	38,7	4,5	0,0	0,0	0,0	31,085	37,24	3,2	1,5	1,5	25 % (3b)	14,0
БШ6-1-[2]	0,6	0,6	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	38,7	0,0	4,5	0,0	0,0	31,085	37,24	3,2	1,5	1,5	25 % (3b)	14,0
БШ8-[2]	0,6	0,9	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	35,2	0,0	3,62	0,0	0,0	31,718	32,11	12,43	1,2	1,5	25 % (3b)	13,8
БШ8-[2]	0,6	0,9	2,1/2,2/0,0 (+2,1)	2,0/1,0	35,2	1,9	1,72	0,0	0,0	31,718	33,02	11,52	1,2	1,5	25 % (3b)	13,8

2. Расчет фундаментов

В таблице отображаются исходные данные по маркам. В программе возможен расчет сразу нескольких фундаментов, при этом для фундамента можно задавать несколько комбинаций нагрузок. Максимальное количество строк в таблице 3000. Марки фундаментов с несколькими комбинациями нагрузок выделяются разным цветом. Каждому фундаменту присваивается индивидуальное имя (марка). Голубым цветом отображены заданные нагрузки, отличные от расчетных – случай применения разложения нагрузки, когда программа заданным пользователем способом преобразует их. Реальную расчетную нагрузку можно увидеть в окне разложения нагрузок, в отчете и в таблице разложения нагрузок. В колонке «**Max отрыв**» также отображается заданный пользователем MAX допустимый отрыв

фундамента. В колонках **A** и **B** показан размер подошвы, подобранный при заданных исходных данных. В колонке «**G+**» показаны максимальные угловые (краевые при нагрузках в одной плоскости) напряжения. В колонке «**G-**», если подошва начинает работать с отрывом, появляется цифра 0 и ячейка подсвечивается другим цветом, в остальных случаях ставиться прочерк. Таким образом колонка «**G-**» информирует пользователя о фундаментах работающих с отрывом подошвы. Полный расчет напряжений можно увидеть в отчете. В колонке Осадка отображается значение осадки, включая просадку (при наличии посадочных грунтов).



- таблица на весь экран (кнопка расположена в нижней части полосы прокрутки значений таблицы)

Двойной клик в строке не развернутой на весь экран таблицы открывает окно редактирования исходных данных в кратком виде:

Исходные данные

Минимальный размер стороны А, м:	<input type="text" value="0.6"/>
Минимальный размер стороны В, м:	<input type="text" value="0.9"/>
Относительная отметка верха фундамента, м:	<input type="text" value="2.1"/>
Высота фундамента, м:	<input type="text" value="2.1"/>
Заглубление фундамента, м:	<input type="text" value="2.2"/>
Высота подбетонки фундамента, м:	<input type="text" value="0.0"/>
Допустимый отрыв подошвы, %:	<input type="text" value="25.0"/>
Усредненный вес фундамента с грунтом, т/м ³ :	<input type="text" value="2.0"/>
Значение равномерно распределенной нагрузки на поверхности, т/м ² :	<input type="text" value="1.0"/>

Сохранить данные

Полное редактирование исходных данных – команда ПРИМЕНİТЬ

Применить

Режим редактирования исходных данных текущей марки

Переименовать

Изменение имени (марки) текущего фундамента. Доступно, если вы не находитесь в режиме редактирования. Необходимо ввести новое имя (марку) в текстовое поле «**Марка**» и нажать кнопку




Подбор размеров подошвы только текущего фундамента (выделенная строка таблицы).



Подбор размеров подошвы всех фундаментов.

Если для марки фундамента задано несколько комбинаций загружения, то размер подошвы фундамента будет подобран с учетом всех комбинаций и окончательно будет принят размер, удовлетворяющий всем комбинациям нагрузок (при включенной опции **Конструировать подколонник и плитную часть с учетом всех комбинаций по марке в меню Дополнительно**)



Форма подошвы фундамента. При расчете фундамента с круглой подошвой нагрузка задается только в плоскости действия Mb и Tb. В случае, если нагрузки заданы в двух плоскостях, то воспользуйтесь верхнем меню программы РЕДАКТИРОВАНИЕ – ВЕКТОРНОЕ СЛОЖЕНИЕ НАГРУЗОК.



Настройка способа подбора сторон текущего фундамента (команда продублирована в верхнем меню программы):

Все – перебор всех значение сторон А и В от минимального заданного до максимального заданного

Amin жестко - перебор всех значение стороны В от минимального заданного до максимального заданного. Сторона А принимается равной минимальному заданному значению

Bmin жестко - перебор всех значение стороны А от минимального заданного до максимального заданного. Сторона В принимается равной минимальному заданному значению

Amin,Bmin – подбор сторон не осуществляется. Стороны А и В принимаются заданным минимальным значениям

Если параметр меняется для одной из комбинаций марки фундамента, то по остальным комбинациям этой марки параметр автоматически корректируется.



Задать максимально допустимое отношение сторон текущего фундамента при подборе (команда продублирована в верхнем меню программы)

Если параметр меняется для одной из комбинаций марки фундамента, то по остальным комбинациям этой марки параметр автоматически корректируется.



Фиксация и отмена фиксации результатов расчета. После выполнения всех расчетов текущей марки пользователь может зафиксировать результаты расчета. У зафиксированных марок отображаются в таблице значения A_{min} и B_{min} на фоне синего цвета. После фиксации программа присваивает значениям A_{min} и B_{min} значения размеров подошвы и отключает режим подбора подошвы, т.е. выполняется расчет фундамента с зафиксированными размерами подошвы. Также в режиме фиксации программа включает режим проверки программой заданной геометрии плитной части, принимаемой по последнему расчету. В режиме фиксации программа блокирует редактирование исходных данных по марке. **Также в этом режиме при выполнении расчетов фундамента не обнуляются результаты расчета армирования плитной части и подколонника.** Изменение глобальных исходных данных, например класса бетона, характеристик арматуры и прочих требует пересчета марки, после которого армирование фундамента может скорректироваться.


T, TM - переключатель единиц измерения. Переключатель позволяет задавать нагрузки в различных единицах измерения.



Удаление текущей марки



Копирование текущей марки



Список анкерных баз. Учитывается только при назначении фактических марок и в DWG Конструкторе.




Размер подколонника, количество подколонников, смещение подколонника (группы подколонников), размер опорной металлической плиты колонны для текущей марки фундамента. Подколонник всегда смещается вправо и вниз от центра для упрощения кода программы, т.к. это не сказывается на расчете по прочности, размеров подошвы и осадки. Если параметр меняется для одной из комбинаций марки фундамента, то по остальным комбинациям этой марки параметр автоматически корректируется.


Нужно отметить, что при включенной настройке в меню *Дополнительно – Автоматически добавлять момент от смещения подколонника (при вводе смещения)* и включенной настройке в меню *Дополнительно – Учитывать разнонаправленность момента и боковой силы* при смещении подколонника:

вдоль стороны В дополнительный момент $M_b = -P * \text{смещение}$ (смещение вниз по плану)
 вдоль стороны А дополнительный момент $M_a = P * \text{смещение}$ (смещение вправо)
 Если фактически подколонник смещается в другую сторону (влево или вверх), то следует просто отзеркалить знаки нагрузок на фундамент.

Окно выбора количества подколонников :

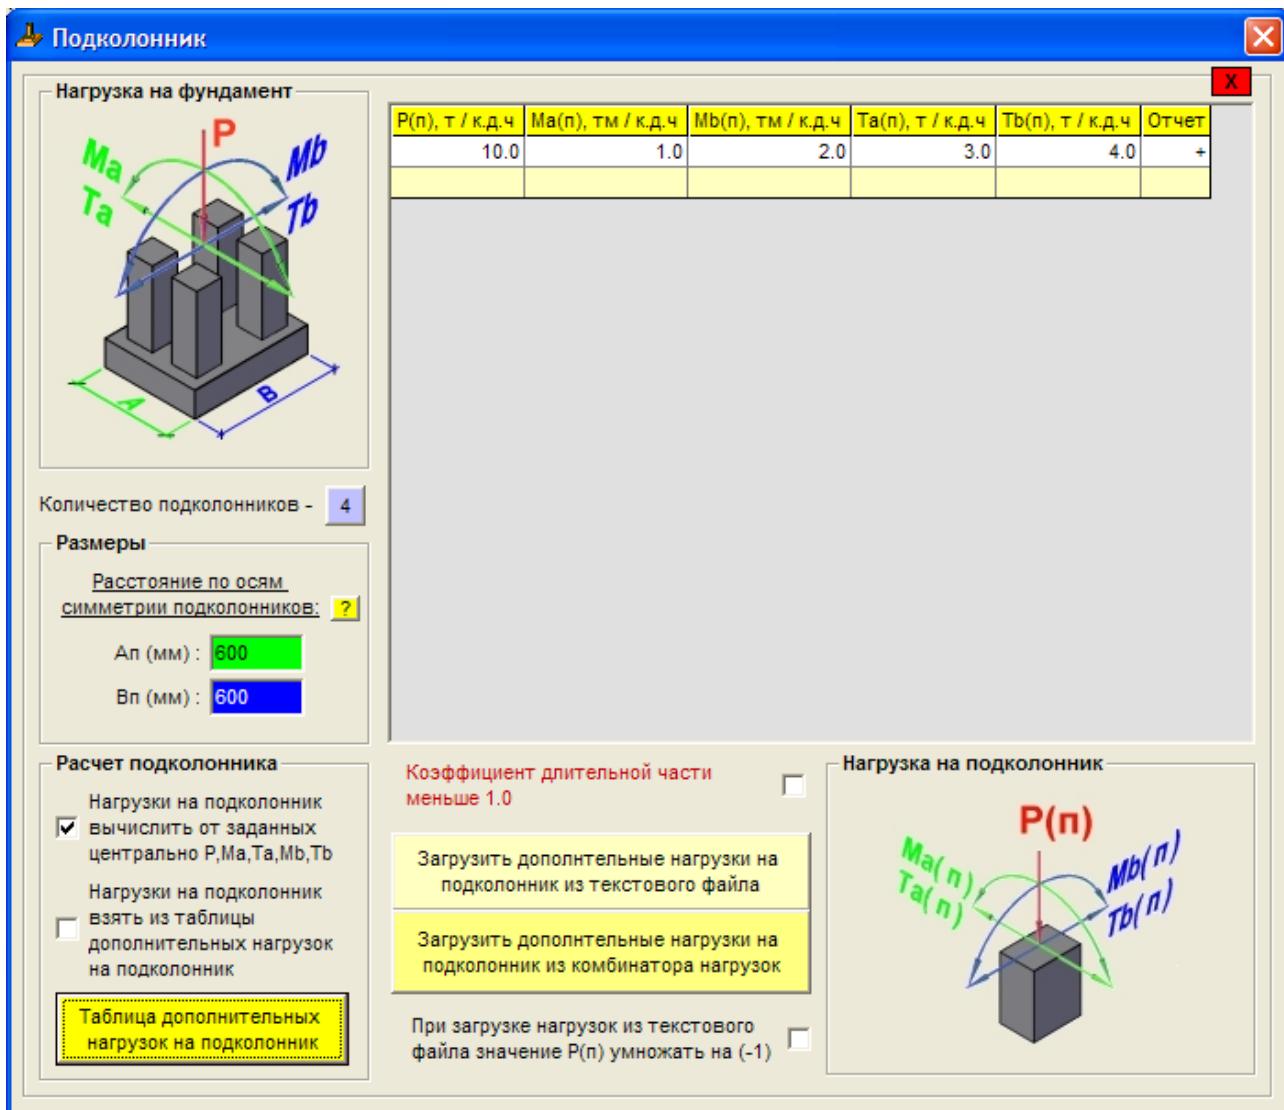

При количестве подколонников более одного программа при расчете самого подколонника по материалу преобразует нагрузку, приведенную к центру подошвы фундамента и также дополнительно берет нагрузки на подколонник из таблицы дополнительных нагрузок на подколонник. Параметры расчета можно регулировать настройками :

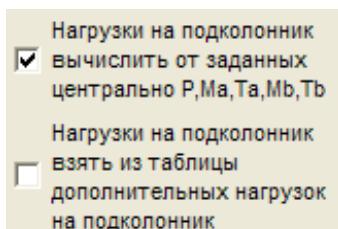

Если в строительном задании нагрузки на фундамент изначально заданы на каждый подколонник, то для вычисления нагрузки приведенной к центру подошвы фундамента используйте GIPRO – Комбинатор нагрузок.

Редактирование данных по марке:

Марка : Fпод	Комб	<input type="checkbox"/>	?
Отн.отм. верха:	Amin : 3,5 1,25	P : -19,12 4,0	1
Выс./Глуб./Подб.:	Bmin : 4,0 1,35/0,1/0,0	Ma : 0,0 Mb : 0,0	1
Отрыв (%) :	0 8с	Ta : 0,0 Tb : 5,97	1
Ср. вес/полез.:	2,0/0,0 ...		1
Скв.	1	Гл. Нет	h(мм): 100

Марка : Fпод	Комб	<input type="checkbox"/>	?
Отн.отм. верха:	Amin : 3,5 1,25	P : -19,12 4,0	1
Выс./Глуб./Подб.:	Bmin : 4,0 1,35/0,1/0,0	Ma : 0,0 Mb : 0,0	1
Отрыв (%) :	0 8с	Ta : 0,0 Tb : 5,97	1
Ср. вес/полез.:	2,0/0,0 ...		1
Геология:	1	R : 50	

Исходные данные для расчета. Нагрузки нужно задавать расчетные.

Следует отметить, что вес фундамента с грунтом программа учитывает автоматически только в пределах задаваемого заглубления фундамента. Вес железобетонного массива фундамента выше отметки, с которой считается заглубление, программа не учитывает, при необходимости его следует добавлять к вертикальной нагрузке.

Для того, чтобы задать значение R, необходимо воспользоваться таблицей «Геология». В поле «Геология» указан номер строки из таблицы «Геология». Для изменения значения в таблице укажите нужную строку мышкой. При расчете Rgr по скважине поле Геология и R не отображаются, т.к. расчетное сопротивление грунта вычисляется автоматически с учетом размеров подошвы фундамента.

Если параметр (Amin, Bmin, высота, глубина, высота подбетонки, отрыв, ср.вес грунта, R, скважина, отметка верха фундамента и прочее) меняется для одной из комбинаций марки фундамента, то по остальным комбинациям этой марки параметр автоматически корректируется.

Amin, Bmin – минимальные (стартовые) значения размеров подошвы. Если задано в меню [Размеры сторон](#) MIN допустимое значение и оно больше Amin, Bmin, программа принимает большее значение из меню.

Если одна из сторон зафиксирована пользователем кнопкой  , то именно по этой стороне значение из меню [Размеры сторон](#) игнорируется.

Отрыв (%) – допустимый отрыв подошвы фундамента в процентах для обычных нагрузок. Для особых нагрузок программа автоматически контролирует допустимое значение эксцентрикситета.

Выс./Глуб./Подб.:

Выс. – высота фундамента – расстояние от верха подколонника до низа подошвы фундамента

Глуб. – заглубление фундамента – расстояние от планировки земли до низа подошвы фундамента

Заглубление фундамента всегда необходимо задавать от планировочной отметки, в том числе и в случаях с подвалом. При наличие подвала необходимо правильно задавать

усредненный объемный вес засыпки с фундаментом. Так как в программе не оговаривается фундамент находится внутри подвала или по наружной стороне, то усредненный объемный вес засыпки с фундаментом лучше задавать без учета грунта выше отметки подвала, т.е. учитывать только массив фундамента и грунт ниже отметки подвала, а нагрузку на фундамент наружных стен подвалов от давления грунта засыпки и воды выше отметки подвала задать через дополнительные нагрузки на уступы фундамента, а именно включить соответствующий «флажок – **учесть давление грунта и воды**». Для учета только массива фундамента и грунта ниже отметки подвала можно допускаемое значение усредненного веса 2т/м³ (без учета УГВ) умножить на поправочный коэффициент, равный отношению заглубления подвала к заглублению фундамента от планировочной отметки или выполнить более точный расчет этого значения. Для внутренних фундаментов подвала нагрузку от засыпки и конструкции пола можно задать также с помощью полезной равномерно распределенной нагрузки.

Если расчет R грунта под подошвой фундамента по заданной геологии не выполняется, т.е. используется заданное R грунта, то заглубление можно задать от отметки пола подвала и при этом усредненный объемный вес засыпки с фундаментом следует задавать с учетом конструкции пола подвала. Для крайних фундаментов нагрузку от давления грунта засыпки и воды с одной стороны фундамента выше отметки пола подвала до планировочной отметки следует задать через дополнительные нагрузки на уступы, при этом автоматический расчет нагрузок («флажок – **учесть давление грунта и воды**») не выполняется.

Подб. – высота подбетонки – расстояние от низа подошвы фундамента до низа подбетонки. Под подбетонкой подразумевается устройство бетонного массива под фундаментом с целью замены грунта или решения других задач. Если подбетонка отсутствует, то задается нулевое значение. Как правило высота подбетонки составляет не менее 300мм, также не следует путать бетонную подготовку, устраиваемую под подошвой, с подбетонкой. Для подбетонки также необходимо задавать объемный вес материала подбетонки и расстояние от края подошвы фундамента до края подбетонки в верхнем меню программы **БЕТОН**.

При расчете фундамента на подбетонке программа вычисляет или принимается заданное R_{gr} непосредственно под подбетонкой. В таблице всегда отображаются напряжения под подошвой фундамента. Напряжения под подбетонкой можно увидеть только в отчете программы. При наличии подбетонки программа проверяет отрыва подошвы фундамента от подбетонки. Прочность материала подбетонки программа не проверяет.

Рекомендуем следующий порядок расчета фундамента на подбетонке:

- 1) Выполнить расчет размеров подошвы фундамента без подбетонки, задав под подошвой фиксированное значение R_{gr} грунта, равное R_b бетона подбетонки
- 2) Зафиксировать полученные размеры подошвы фундамента
- 3) Если расчет R_{gr} грунта выполняется по скважинам переключиться на расчет R_{gr} по скважинам. Задать высоту подбетонки и меняя размер отступа края подбетонки от края подошвы фундамента в верхнем меню программы **БЕТОН** подобрать минимальное значение размера подбетонки, выполняя расчет для каждого значения.

Ср.вес – средний суммарный вес фундамента и грунта на свесах (т/м³).

Полезная – значение полезной нагрузки на поверхности (т/м²).

1c - выбор типа сооружения и теории расчета отрыва подошвы и углового напряжения при одновременном действии моментов в обеих плоскостях.

Рекомендуем использовать метод «С».

- дополнительные нагрузки на уступы фундамента

Тип сооружения и методика расчета

- 1) Фундаменты колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также фундаменты колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15т, сооружения башенного типа (трубы (кроме дымовых и вентиляционных высотой более 15 метров), дома и другие)
- 2) Остальные случаи фундаментов зданий с мостовыми кранами
- 3) Фундаменты других сооружений
- 4) Фундаменты отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
- 5) Фундаменты опор воздушных линий электропередачи и опор открытых распределительных подстанций напряжением от 1кВ и выше

Опора промежуточная прямая ($Y_p=1$)

- 6) Фундаменты дымовых и вентиляционных труб высотой более 15 метров

Внимание! Фундамент текущей марки будет рассчитан для указанного типа сооружения выбранным методом расчета. При учете сейсмического воздействия программа также автоматически контролирует допустимый отрыв подошвы фундамента.

Метод расчета углового Gmax и отрыва подошвы (при $M_b > 0$ и $M_a > 0$)

- a) $G_{max} = q_{пол} + Yh_1^*h_z + N/(A*B) + (Ma+Ta*H)*6/(A*A*B) + (Mb+Tb*H)*6/(A*B*B)$
 $Y_z = q_{пол} + Yh_1^*h_z + N/(A*B) + (Ma+Ta*H)*6/(A*A*B) + (Mb+Tb*H)*6/(A*B*B)$
Отрыв = $|Y_z| / (|Y_z| + G_{max}) * 100\%$ - (МЕТОД НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
- b) $G_{max} = q_{пол} + Yh_1^*h_z + N/(A*B) + (Ma+Ta*H)*6/(A*A*B) + (Mb+Tb*H)*6/(A*B*B)$
 $Y_z = q_{пол} + Yh_1^*h_z + N/(A*B) + (Ma+Ta*H)*6/(A*A*B) + (Mb+Tb*H)*6/(A*B*B)$
Отрыв = $|Y_z| / (|Y_z| + G_{max}) * 100\%$ Значения A и B корректируются при $ea/A > 1/6$, $eb/B > 1/6$ соответственно по формулам $A = 3*(A/2 - ea)$ и $B = 3*(B/2 - eb)$. В слагаемом $N/(A*B)$ значения A и B не корректируются.
- c) Расчет по таблицам Р. И. Рабинович. В. С. Шейнкман

Применить

При расчете фундаментов опор электропередачи необходимо задать все характеристики грунта обратной засыпки.

1
1
1
1
1

Коэффициенты длительной части нагрузок (для расчета на трещинообразование)

Под подошвой фундамента можно задать грунтовую подушку из инженерно-геологических элементов, заданных пользователем. В случае необходимости подушку можно разбить на верхнюю часть и нижнюю, например для случая, когда через подушку проходит УГВ.

Подушка 1 - переключатель верхней (подушка 1) и нижней части подушки (подушка 2).


Гп. **Засыпка** - ИГЭ подушки и ее толщина.

Комби **K** **...** - Создание нескольких комбинаций загружения для одной марки фундамента. Перед тем как нажать кнопку **Применить** установите галочку.

K - загрузка наихудших комбинаций из программы GIPRO – комбинатор нагрузок, позволяющей отобрать из РСУ наихудшие комбинации для расчета основания и самого фундамента. Импорт данных из комбинатора позволяет автоматически создавать не только новые загрузки, но и сразу новые марки фундаментов, что ускоряет процесс работы в программе.


- загрузка комбинаций нагрузок из текстового файла.

Например, можно получив комбинации нагрузок (РСУ) в SCADe экспорттировать их в Excel, обработать таким образом, чтобы была следующая последовательность нагрузок в строке текстового файла: N, Ma, Mb, Ta, Tb.

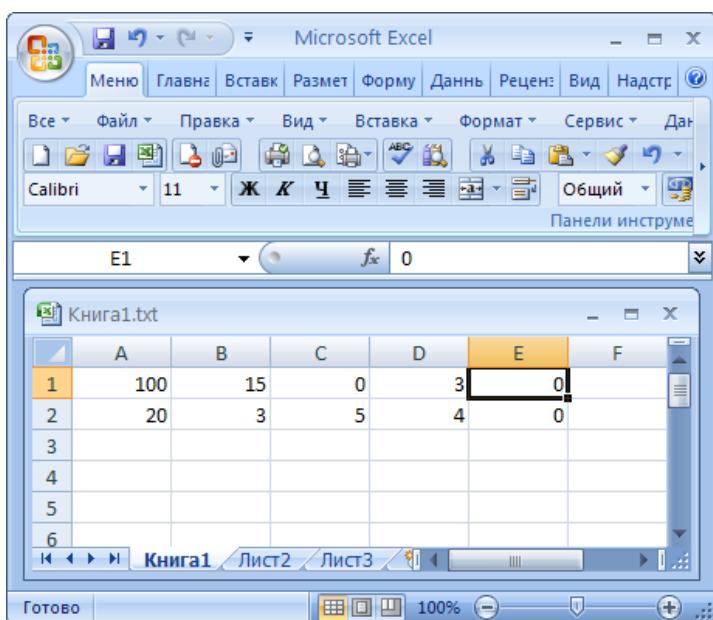

Далее сохраните файл из Excel как текстовый с разделителями табуляции (меню файл – сохранить как) или скопируйте через буфер обмена содержимое таблицы и вставьте в созданный текстовый файл. В Excel должны быть отключено выделение границ ячеек Либо вы можете самостоятельно в любом текстовом редакторе создать файл. Файлы не должны содержать буквенных обозначений, только цифры (нагрузки). Цифры в текстовом файле могут также быть разделены запятыми. Дробная часть числа должна быть отделена точкой.

Различные варианты текстовых файлов :

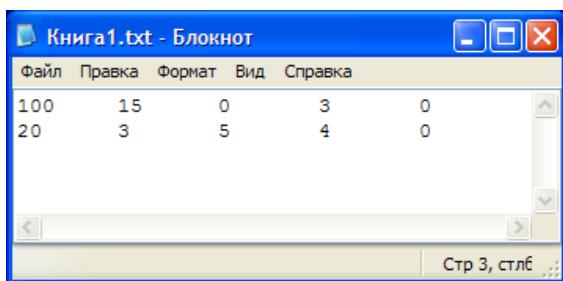

```

Файл Правка Формат Вид Справка
100,15,0,3,0
20,3,5,4,0
|
Стр 3, столб 1

```

Сейсмика (нет) - текущая нагрузка не является сейсмической.

Скважина: - номер скважины, по которой вычисляются грунтовые слои под подошвой фундамента.

Расчет Rgr по таблице:

Геология												
	R, т/м ²	Yc1	Yc2	My	Yii', т/м ³	Yii, т/м ³	Mq	c, т/м ²	Mc	k	kz	db
1. Без геологии	20											
2. Насыпь 1												
3. Насыпь 2												
4. Глина 1												
5. Глина2												
6. Суглинок 1												
7. Суглинок 2												

Наименование типов грунтов дано условно, для удобства пользования. В первой строке напрямую можно задавать расчетное сопротивление грунта – двойной клик в колонке **R,т/м²**. В остальных строках значение R вычисляется по формуле СП22.13330.2016. Для ввода значений сделайте двойной клик мышкой в соответствующей ячейке. При расчет Rgr по таблице в расчет принимается посчитанное значение Rgr

Расчет Rgr по скважине:

Геология и расчет Rgr

Засыпка
Подвал

?

Определение характеристик грунтов

- Прочностные характеристики грунта (c и фи) определены непосредственными испытаниями
- Прочностные характеристики грунта (c и фи) приняты по таблицам приложения "Е" СП22.13330.2011

Конструктивная схема

Здание с гибкой

Длина здания, м :

Высота здания, м :

Подвал

hs, м :

hcf, м :

Удельный вес конструкции пола Ycf, т/м³ :

Схема

Грунт обратной засыпки

Значение удельного веса грунта засыпки пазух котлована γ_{II} , т/м ³ :	1.8			
Значение удельного веса грунта засыпки пазух котлована γ_{I} , т/м ³ :	1.7			
Значение угла внутреннего трения грунта засыпки пазух котлована ϕ' , градусы:	30			
Расчетное значение удельного сцепления грунта засыпки пазух котлована C_I , т/м ² :	0.0			

Описание грунта

- Пески, кроме пылеватых влажных и насыщенных водой
- Пески пылеватые влажные или насыщенные водой
- Глинистые грунты при показателе текучести $IL \leq 0.5$
- Глины и суглинки при показателе текучести $0.5 < IL \leq 0.75$
- Супеси при показателе текучести $0.5 < IL \leq 1$

Применить

Удельный вес засыпки пазух котлована нужно задавать при УГВ выше отметки подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды и при многослойной отсыпке разными грунтами задается средневзвешенное значение.

Y - подсчет средневзвешенного значения грунта засыпки

При расчете Rgr по скважине необходимо задать скважины –смотрите раздел Геология.


3. Геология

The screenshot displays the 'Skvажины' (Wells) software interface, which includes several windows and toolbars:

- Top Bar:** Includes tabs for 'Фундаменты' (Foundations), 'Промерзание' (Thawing), 'Список скважин' (List of wells), and 'Скважина' (Well).
- Left Panel:**
 - Отметки и УГВ** (Marks and Water Table): Shows 'Абс. отметка нуля (м)': 208.6.
 - Грунтовые воды**: A checkbox.
 - Экспорт** and **Импорт** buttons.
 - Проверка данных** button.
 - Фундаменты** (Foundations) table with rows for A1, A2, A1-2, and A2-3.
 - Промерзание** (Thawing) table with rows for A1, A2, A1-2, and A2-3.
 - Показать отметку подошвы** (Show foundation mark) and **Рисовать грунтовую подушку** (Draw foundation cushion) checkboxes.
- Middle Panel:**
 - Список скважин** (List of wells) table with 13 rows, showing columns for №, Отв., Абс. отм. устья, м, Абс. отм. УТВ, м, Отм. водопор., м, and other parameters.
 - Типы грунтовых слоев (набор)** (Types of soil layers (set)) table with 6 rows, showing columns for №, ИГЭ, R, кПа, Модуль (E/Ee), МПа, YI, кН/м³, Фl, градус, Сl, кПа, кф. Пуассона, Просадка, Тип, YI, кН/м³, Фl, градус, Сl, кПа, Цвет, Rc, кПа, and Выветр.
 - ИГЭ Файл** (IGE File) table with 5 rows, showing columns for №, ИГЭ, R, кПа, Модуль (E/Ee), МПа, YI, кН/м³, Фl, градус, Сl, кПа, кф. Пуассона, Просадка, Тип, YI, кН/м³, Фl, градус, Сl, кПа, Цвет, Rc, кПа, and Выветр.
 - Категории грунтов** (Soil categories) and **Коэффициенты Пуассона** (Poisson's ratio coefficients) buttons.
- Right Panel:**
 - Скважина** (Well) panel with a vertical profile diagram from -6.3 to 0.6 meters, showing soil layers and water table levels.
 - Данные по просадочным свойствам по скважине** (Settlement properties by well) table with columns for №, Глубина от устья скважины, м, Начальное просадочное давление (Psi), кПа, Esl при p = 100 кПа, Esl при p = 200 кПа, and Esl при p = 300 кПа.
 - Кол-во строк** (Number of rows): 1.
 - OK** button.
 - Просадочные грунты I типа** (Settlement soils type I) and **Просадочные грунты II типа** (Settlement soils type II) radio buttons.
 - Связь** (Link): 26.
 - Абс. отметка** (Absolute mark) and **Отн. отметка** (Relative mark) radio buttons.

Внимание! Для корректного расчета осадки при использовании искусственной отсыпки ниже подошвы фундамента следует соблюдать следующее правило:

Если искусственная засыпка ниже подошвы, то ее задавайте верхним слоем в скважине до отметки низа подошвы фундамента.



При наличии грунтовых вод включите флажок. При отсутствии грунтовых вод отметку УГВ задавайте ниже дна скважины и отключите флагок. После внесения изменений в исходные данные по скважинам необходимо выполнить проверку исходных данных. **Графическое отображение скважины возможно только после проверки и отсутствия ошибок в исходных данных.**

Экспорт - сохранение данных по геологии, включая координаты скважин, в файл fundgeo.fge в текущую папку с расчетом.

Импорт - загрузка данных по геологии из файла с расширением fge, включая координаты скважин. Перед загрузкой необходимо убедиться, что набор базовых точек в текущем расчете совпадает с набором базовых точек в файле расчета, при котором сохранялся файл fundgeo.fge. Версии программ должны совпадать.

Промерзание - [расчет глубины сезонного промерзания](#)

Принять характеристики грунта по СП22.13330.2016 - автоматическое присвоение значений характеристикам грунта. Принимаются самые низкие показатели по приложению 'A' СП22.13330.2016.

Фундаменты			
Марка	Высота ,м	Глубина,м	Отн. отметка верха, м
БШ12	2.7	2.95	2.7
БШ14	1.8	2.05	1.8
БШ3	2.1	2.2	2.1
БШ11	1.8	2.05	1.8
БШ5	1.8	2.05	1.8
Грунт	1.0	0.05	1.0

Список фундаментов (формируется автоматически), принадлежащих выбранной скважине. Значения в таблице можно менять – двойной клик или клавиша Enter.

Список скважин				X(иск.)	С	< >	X
№ скв.	Абс. отм. устья, м	Абс. отм. УГВ, м	Отм. водоупора, м				
1	2.0	-20.0	-1000				
2	2.1	-20.0	-1000				

Список скважин. Значения в таблице можно менять – двойной клик или клавиша Enter. При отсутствии грунтовых вод отметку УГВ и водоупора задавайте ниже дна скважины. При отсутствии водоупора отметку водоупора задавайте ниже дна скважины.

- копировать содержимое таблицы в буфер обмена (без состав скважин)
- вставить содержимое таблицы из буфера обмена (без состава скважин)
- копировать текущую скважину
- переключаться в состав скважины
- удалить скважину по текущей строке
- X(иск.) - удалить все искусственные скважины, которые не привязаны к фундаментам

Скважина 6068								
Слои грунта из набора	Толщина, мм							
ИГЭ1	200							
РГЭ	1300							
ИГЭ7	7200							
РГЭ	800							
ИГЭ4	500							
РГЭ	1000							

Состав скважины. Значения в таблице можно менять – двойной клик или клавиша Enter. Для последнего грунтового слоя при включенной проверке подстилающих слоев рекомендуется задавать большое значение толщины или при необходимости отключать проверку последнего подстилающего слоя (в меню «Дополнительно»).

- копировать содержимое таблицы в буфер обмена
- вставить содержимое таблицы из буфера обмена
- переключаться в список скважин
- удалить текущую строку
- раздвижка строк

Типы грунтовых слоев (набор), встречающихся в скважинах											t/m ²	kPa	ИГЭ	Файл	K	V			?	A	X	Ysb
№	ИГЭ	R, t/m ²	Модуль (E/Ee), t/m ²	YII, t/m ³	ФI,градус	CII, t/m ²	кф. Пуассона	Просадка	Тип	YI, t/m ³	ФI,градус	Cl, t/m ²	Цвет	Rc,n,t/m ²	Выветрелс							
1	_Засыпка_		1500	1.89	30	0	0.27	Нет	1	1.89	30	0										
2	ИГЭ 2_1		1320.0	1.89	20.0	1.9	0.3	Нет	5	1.89	20.0	1.9										
3	ИГЭ 2_2		1320.0	0.92	20.0	1.9	0.3	Нет	5	0.92	20.0	1.9										

Тип грунта (таблица 43(3) пособия к СНиП 2.02.01-83)

1) Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых
 2) Пески мелкие
 3) Пески пылеватые (маловлажные и влажные)
 4) Пески пылеватые (насыщенные водой)
 5) Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылеватоглинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя $IL \leq 0.25$
 6) Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылеватоглинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя $0.25 < IL \leq 0.5$
 7) Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылеватоглинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя $IL > 0.5$

Коэффициенты Пуассона

t/m² **kPa** - переключатель единиц измерения.

Набор грунтовых слоев, встречающихся в геологическом отчете и из которого формируется состав скважин.

- копировать содержимое таблицы в буфер обмена
- вставить содержимое таблицы из буфера обмена
- добавить текущий грунтовый слой из набора в состав скважины

- удалить текущую строку


- копировать строку

- вставить скопированную строку

ИГЭ Файл - [загрузка данных по геологии \(перечень ИГЭ, скважины\)](#)

Ysb

- расчет веса грунта с учетом взвешивающего действия воды

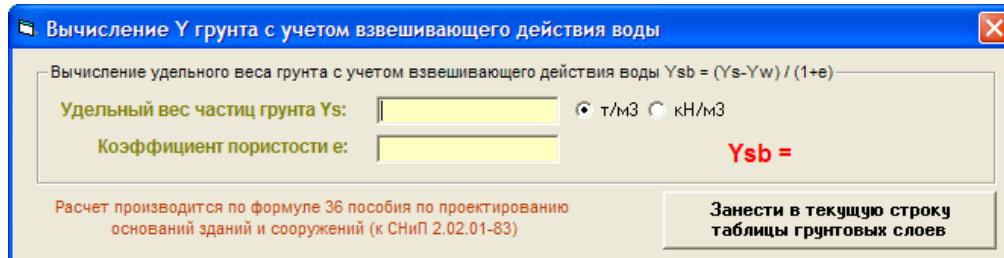

При расчете R_{gr} по скважине программа автоматически определяет грунтовые слои под подошвой, вычисляет значение R_{gr} для текущей марки фундамента, принимает его в расчет и выполняет проверку подстилающих слоев. Если для типа грунта, который является основанием фундамента, задано в таблице значение R , отличное от нуля, то при расчете R_{gr} полученное значение сравнивается с заданным и принимается меньшее значение. Данное сравнение выполняется также при проверке подстилающих слоев.

При работе в таблице с просадочными свойствами грунтов значения глубины от устья скважины на нижней границе слоя необходимо задавать максимально близко к границе. Например, при границе на глубине 5 метров, задавайте значение 4.999м.

Категории грунтов

- таблица со значениями категорий разработки грунта. Двойной клик указателем мышки по ячейке таблицы меняет значение категории.

- Категории грунтов - X	
Тип грунта	Разработка
1	3
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2
7	2
8	7
9	1

Значение E_{sw} и psw можно задавать одним значением или последовательностью значений.

Пример задания последовательности значений :


- для psw (кПа): 200/100/50/0, где 200кПа – само давление набухания psw , остальные цифры – значения общего давления в грунте, для которых задана последовательность значений E_{sw}
- для E_{sw} : 0/0.001/0.005/0.01, где 0 значение для 200кПа, 0.001 для 100кПа и т.д.

4. Меню «Разложить» и «Подошва»


Выводить результаты разложения	
Разложить Р и Т	F2
Разложить Ma	F3
Разложить Mb	F4
Добавить момент Mb (Ma) от Р	F5

Выводить результаты разложения – отображение фактических нагрузок после выполнения разложения. Окно также можно включить, кликнув на картинке схемы нагрузок.

Далее в меню размещены команды разложения нагрузок. Эти команды продублированы кнопками и рабочим окном. Для перехода достаточно кликнуть по картинке схемы нагрузок:




В результате появляется

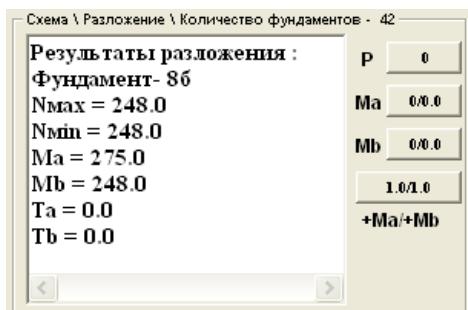

окно разложения нагрузок. В нем отображаются фактические нагрузки на фундамент после выполнения разложения (если оно не задано, то фактические нагрузки совпадают с заданными). **При наведении курсора на кнопки команд разложения справа в текстовом окне «Информация» появляется подробная справка по каждому методу.**

Дополнительно следует отметить следующий момент. При использовании метода разложения моментов в нагрузке на фундамент появляются две вертикальные силы N_{max} и N_{min} , т.е. два загружения вместо одного. При расчете размеров подошвы фундамента командами



программа автоматически учитывает N_{max} и N_{min} . При выполнении остальных расчетов (высота ступеней, армирования и прочее) необходимо создать новое загружение от N_{min} . Программа автоматически предлагает пользователю это сделать после задания разложения момента. Если будет задаваться разложение момента Ma и Mb , то создание нового загружения от N_{min} следует выполнять после задания разложения второго момента, т.е. например, вы раскладываете Ma и отказываетесь от предложения программы создать новое загружение от N_{min} , затем раскладываете момент Mb и после этого соглашаетесь на предложения программы создать новое загружения от N_{min} .

Если при раскладке момента (моментов) не создать новое загружение, то программа будет учитывать для остальных расчетов только Nmax.

Если для марки фундамента производиться перезадание разложения моментов, то необходимо удалять ранее созданное загружение от Nmin.


Нужно отметить при использовании функции добавления момента (+Ma/+Mb) от вертикальной силы и включенной настройке в меню *Дополнительно – Учитывать разнонаправленность момента и боковой силы* при задании плеча:

дополнительный момент Ma = P*смещение (смещение вправо)

дополнительный момент Mb = -P*плечо (смещение вниз по плану)

Плечо всегда положительное для Ma и отрицательное для Mb для упрощения кода программы (смещение подколонника всегда вправо и вниз по плану), т.к. это не сказывается на расчете по прочности, размеров подошвы и осадки.

Если фактически дополнительный момент противоположного знака (случаи плеч с другим знаком), то следует просто отзеркалить знаки нагрузок на фундамент в соответствующей плоскости, используя верхнее меню РЕДАКТИРОВАНИЕ.

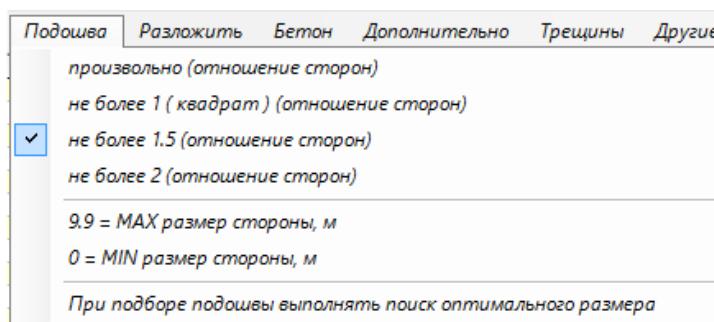


Отношение сторон учитывается при подборе размеров подошвы.

MAX размер стороны, м – по умолчанию при подборе размеров подошвы программа ограничена максимальным размером 9.9 метра. Его можно скорректировать в большую или меньшую сторону в верхнем меню ПОДОШВА. В демоверсии размер ограничен значением 2.1м


MIN размер стороны, м – стартовыми значениями при подборе подошвы являются значения **Amin, Bmin**, задаваемые при редактировании марки. С помощью этого пункта меню можно в большую сторону сразу для всех марок скорректировать минимальные стартовые значения. Значение будет приниматься в расчет, если размер стороны фундамента не зафиксирован кнопкой

При подборе подошвы выполнять поиск оптимального размера – данный пункт меню по умолчанию включен и не виден пользователю. При загрузке файлов, созданных в более ранних версиях с отключенным пунктом меню, в программе он становится видимым и его рекомендуется включить.

5. Отрисовка марки фундамента

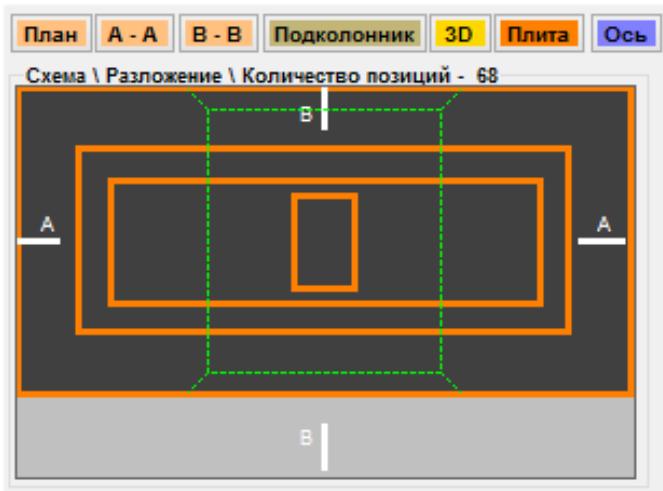


План – расчет плитной части текущего фундамента и прорисовка его плана. При заданных нескольких комбинациях нагрузки расчет производится на текущую комбинацию, при этом размер подошвы и геометрия плитной части принимается с учетом всех комбинаций нагрузок (при включенной опции **Конструировать подколонник и плитную часть с учетом всех комбинаций по марке** в меню **Дополнительно**).

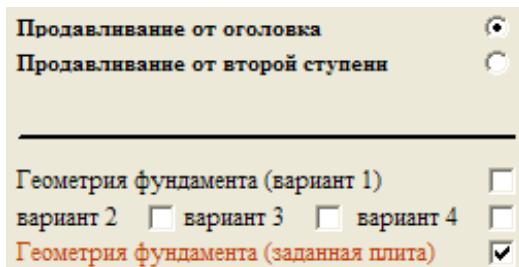

Переключателями пользователь может задать режим отображения зеленым пунктиром основания пирамиды продавливания от подколонника и ступеней. В программе заложены четыре алгоритма подбора геометрии плитной части фундамента. Галочкой выберите вариант. Все настройки запоминаются программой для каждой марки фундамента (комбинации).



Пользователь может задать свою геометрию плитной части:

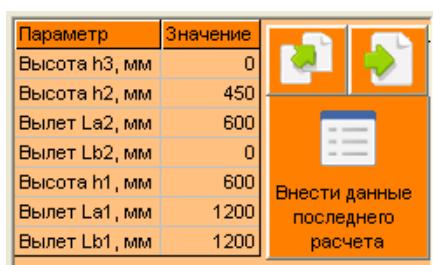

Команда «**Внести данные последнего расчета**» в колонке «Значение» проставляет данные последнего расчета фундамента любой марки (комбинации) для всех РСУ текущей марки фундамента, т.е. вы можете отредактировать результат работы программы или «с нуля» забить свои значения. Все настройки и значения запоминаются программой для каждой


марки фундамента (комбинации). Если при расчете фундамента заданы дополнительные равномерно распределенные полезные нагрузки qп1...qп4, то при расчете фундамента с заданной геометрией плиты начальные (минимальные) размеры подошвы необходимо задать расчетными (фактическими), т.к. при заданной геометрии плиты сбор нагрузок на уступы фундамента от qп1...qп4 более точный, следовательно размер подошвы может быть меньше –смотрите раздел [учет дополнительных нагрузок](#).




- копировать данные таблицы в буфер обмена программы



- вставить в таблицу данные из буфера обмена программы. При нескольких РСУ по текущей марке фундамента данные копируются автоматически для всех РСУ.

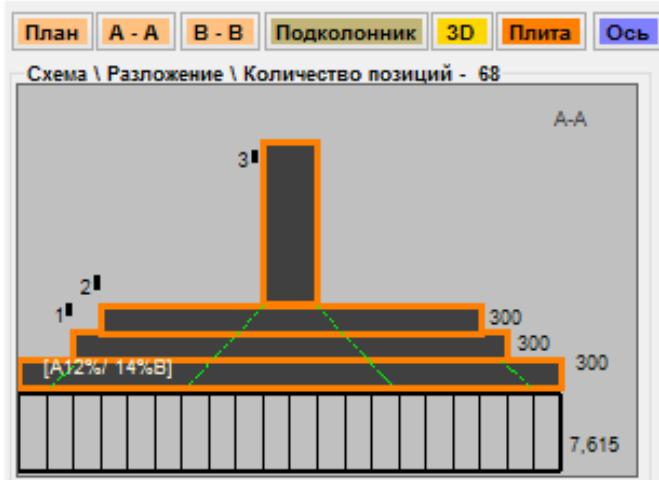


A-A – расчет плитной части текущего фундамента и прорисовка его разреза А-А. При заданных нескольких комбинациях нагрузки расчет производится на текущую комбинацию, при этом размер подошвы и геометрия плитной части принимается с учетом всех комбинаций нагрузок (при включенной опции **Конструировать подколонник и плитную часть с учетом всех комбинаций по марке** в меню **Дополнительно**).

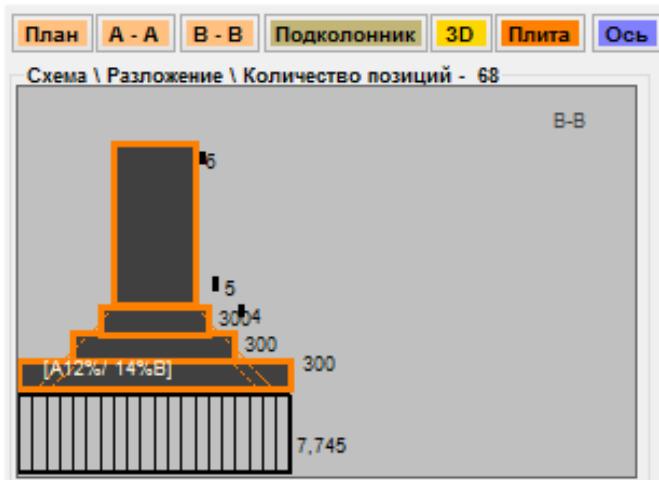

B-B – расчет плитной части текущего фундамента и прорисовка его разреза В-В. При заданных нескольких комбинациях нагрузки расчет производится на текущую комбинацию, при этом размер подошвы и геометрия плитной части принимается с учетом всех комбинаций нагрузок (при включенной опции **Конструировать подколонник и плитную часть с учетом всех комбинаций по марке** в меню **Дополнительно**).


План А - А В - В Подколонник 3D Плита Ось

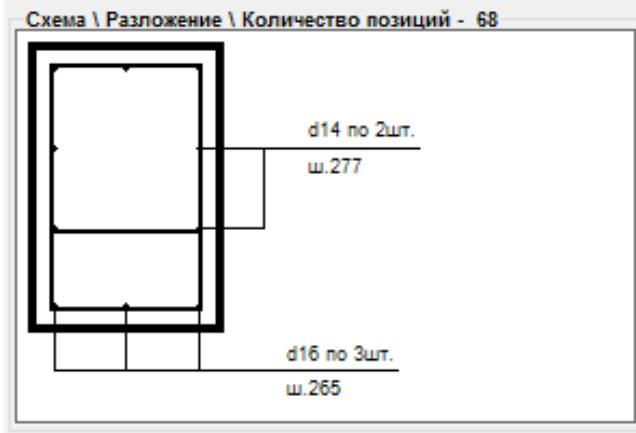


Подколонник – полный расчет текущего фундамента и графическое отображение результатов армирования подколонника (с учетом всех комбинаций, если включена настройка меню ДОПОЛНИТЕЛЬНО- КОНСТРУИРОВАТЬ ПОДКОЛОННИК И ПЛИТНУЮ ЧАСТЬ С УЧЕТОМ ВСЕХ КОМБИНАЦИЙ ПО МАРКЕ).

Внимание! После выполнения команд А-А или В-В обнуляются результаты армирования подколонника если марка не зафиксирована.

3D - режим визуализации проектируемой марки :

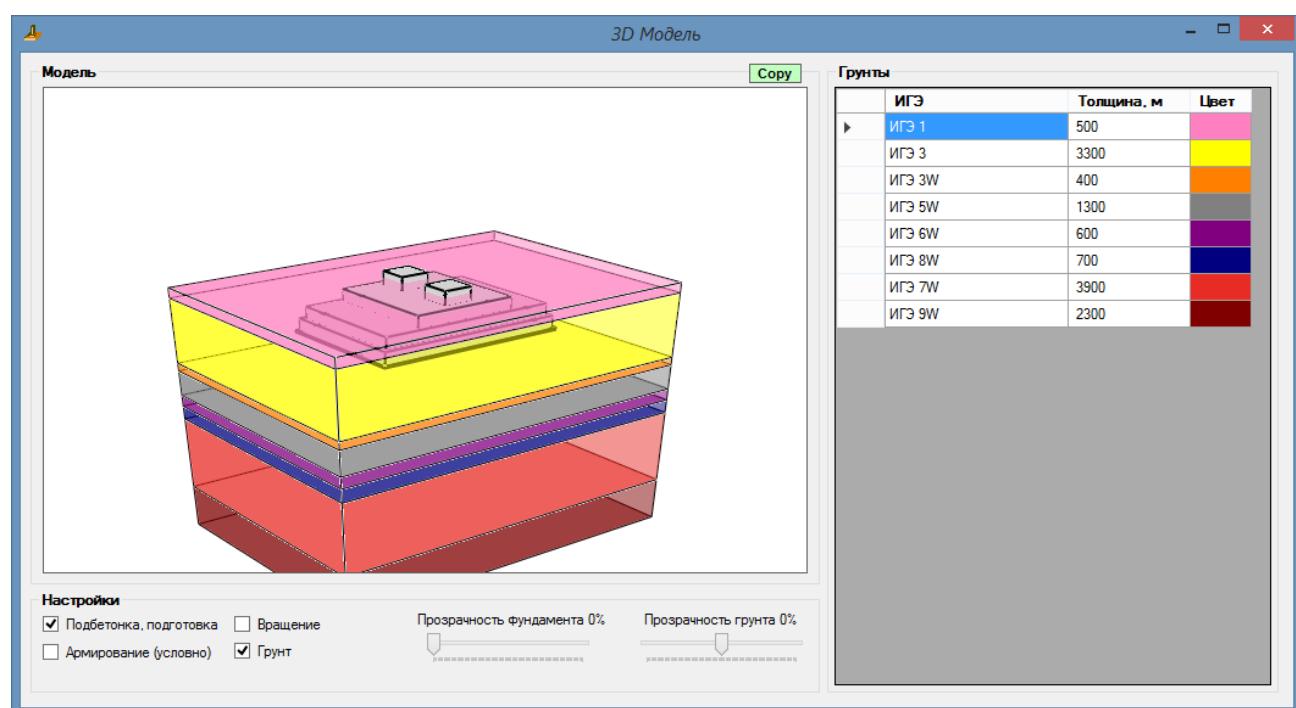


6. Режим поиска нейтральной оси для группы сил

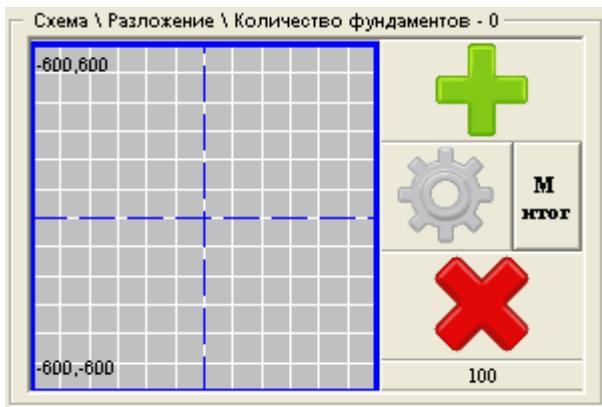

Режим поиска нейтральных осей для группы сосредоточенных сил. Если все вертикальные силы постоянны, то для конкретного сочетания сил можно найти положение осей, относительно которых сумма моментов в обоих направлениях будет нулевой. Принимая найденные оси за ось симметрии фундамента нет необходимости учитывать моменты от смещения вертикальных сил относительно этих осей. Пользователю достаточно самостоятельно (как ему удобней) выбрать любую точку и принять ее за координату (0,0) и задать координаты сил и их значения относительно нулевой точки. После выполнения расчета программа показывает положение найденных нейтральных осей. На рисунке ниже за нулевую точку принята сила №1. Вычисленное положение нейтральной точки (пересечение нейтральных осей) – (346.552,307.759). Изменить данные по нагрузке – двойной клик на ячейке мышкой. Данным режимом следует пользоваться только если нагрузки не меняют своих значений (отсутствуют другие комбинации нагрузок вертикальных сил), так как при разных значениях положение нейтральной оси различно).

N _o	P	x	y
1	5	0	0
2	45	500	450
3	8	-300	-300

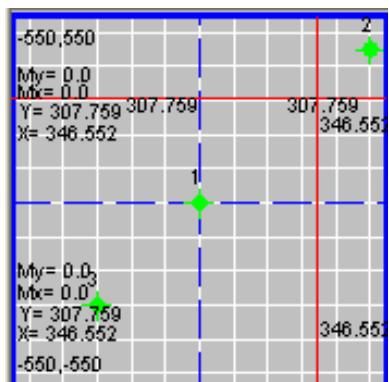

M итог


- подсчет для заданной точки суммарного момента и суммарной вертикальной силы от заданной группы сил

7. Меню «Дополнительно»

Дополнительно		Трещины	Другие расчеты	Осадка	Сейсмика, Уровень	Схема	Помощь	Редактировать
1,0/1,0/1,0/1,15/1,15/1,0 - Коэффициенты приведения расчетной нагрузки к нормативной (Р/Рн/Та/Мб/Тв/Полез.)								
1.0 - MAX допустимый коэффициент использования								
300 - Минимальная высота третьей ступени, мм								
300 - Минимальная высота второй ступени, мм								
300 - Минимальная высота нижней ступени, мм								
150 - Шаг изменения высоты ступени, мм								
300 - Шаг изменения размера подошвы (при подборе), мм								
<input checked="" type="checkbox"/> Параметры армирования		Alt+A						
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнять проверку на поперечную силу		Ctrl+A						
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнять проверку на продавливание		Ctrl+S						
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнить расчет текущей марки с отчетом (армирование на текущее загружение)		Alt+A						
<input checked="" type="checkbox"/> В отчет включить только подбор (проверку) размеров подошвы		Ctrl+A						
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр отчета по расчету осадки и крена текущей марки фундамента		Ctrl+S						
<input checked="" type="checkbox"/> Автоматически добавлять момент от смещения подколонника (при вводе смещения)		Alt+A						
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнять требование 5.6.27 СП22.13330.2016 ($R_{min}/R_{max} = 0.25$, $R_{min} > 0$) для $R < 150\text{кПа}$		Ctrl+A						
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнять проверку подстилающих слоев		Ctrl+P						
<input checked="" type="checkbox"/> Не выполнять проверку последнего подстилающего слоя		Ctrl+P						
<input checked="" type="checkbox"/> 1000 т/м ² - MAX допустимое значение R_{gr} при расчете по скважине		Ctrl+P						
<input checked="" type="checkbox"/> Конструировать подколонник и плитную часть с учетом всех комбинаций по марке		Ctrl+Q						
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр расчета значения Y_4 для текущей марки фундамента		Ctrl+Q						
<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать разнонаправленность момента и боковой силы		Ctrl+Q						

В меню «Дополнительно» пользователь может задать :

- коэффициент приведения расчетной нагрузки к нормативной

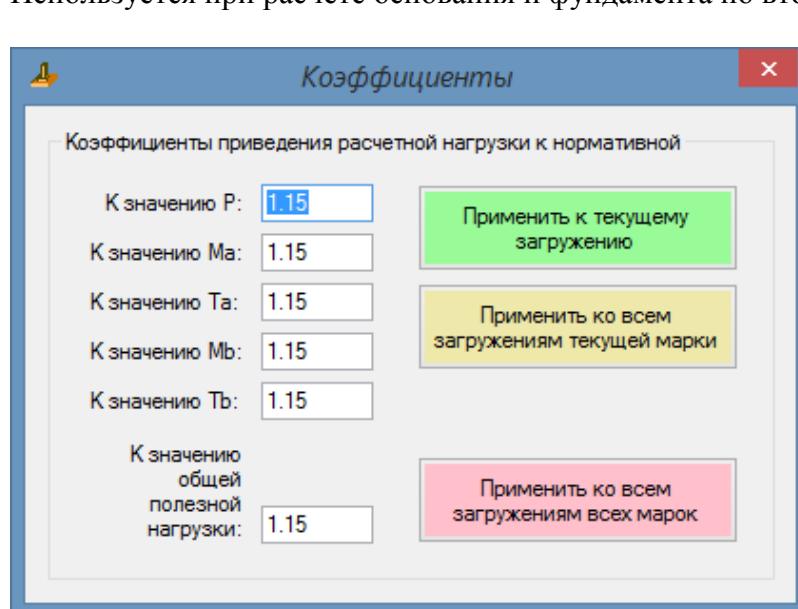

- MAX допустимый коэффициент использования

При подборе размеров подошвы, геометрии плитной части и армирования фундаментов программа сравнивает полученный коэф. использования с заданным пользователем, если он превышает заданный программа принимает полученный результат как неудовлетворительный, даже если полученный коэф. использования меньше единицы. В расчет принимаются варианты фундаментов, при которых коэф. использования не превышают заданный. Исключение:

- 1) С: - проверка по косвенному армированию
- 2) N: - проверка по прочности подколонника на внецентренное сжатие
- 3) Q: - проверка по поперечной силе подколонника

Указанные коэф. являются исключением, т.к. программа не подбирает размеры подколонника, а берет в расчет размеры, заданные пользователем.

Если пользователь проверяет фундамент с фиксированным размером подошвы или фиксированной геометрией плитной части, то в случае, если полученный коф. использования будет больше заданного программа покажет красным цветом, что результат неудовлетворительный, хотя полученный коэф. использования может быть меньше единицы. При формировании отчета в проверках, где коэф. использования меньше единицы, но больше MAX заданного в отчете выдается сообщение о неудовлетворительном результате.

Цветовое изображение при коэф. использования:

$K \leq 0.9$ – зеленый

$K \leq 1$ – желтый

$K > 1$ - красный


$K > K(\text{заданный})$ - красный

- **минимальное (стартовое) значение высоты ступеней** при подборе плитной части.

Параметр запоминается для каждой марки индивидуально.

- **значение шага** (на сколько увеличивать высоту ступени и размер подошвы при неудовлетворительном результате) при подборе высоты ступеней и размера подошвы

- армирование

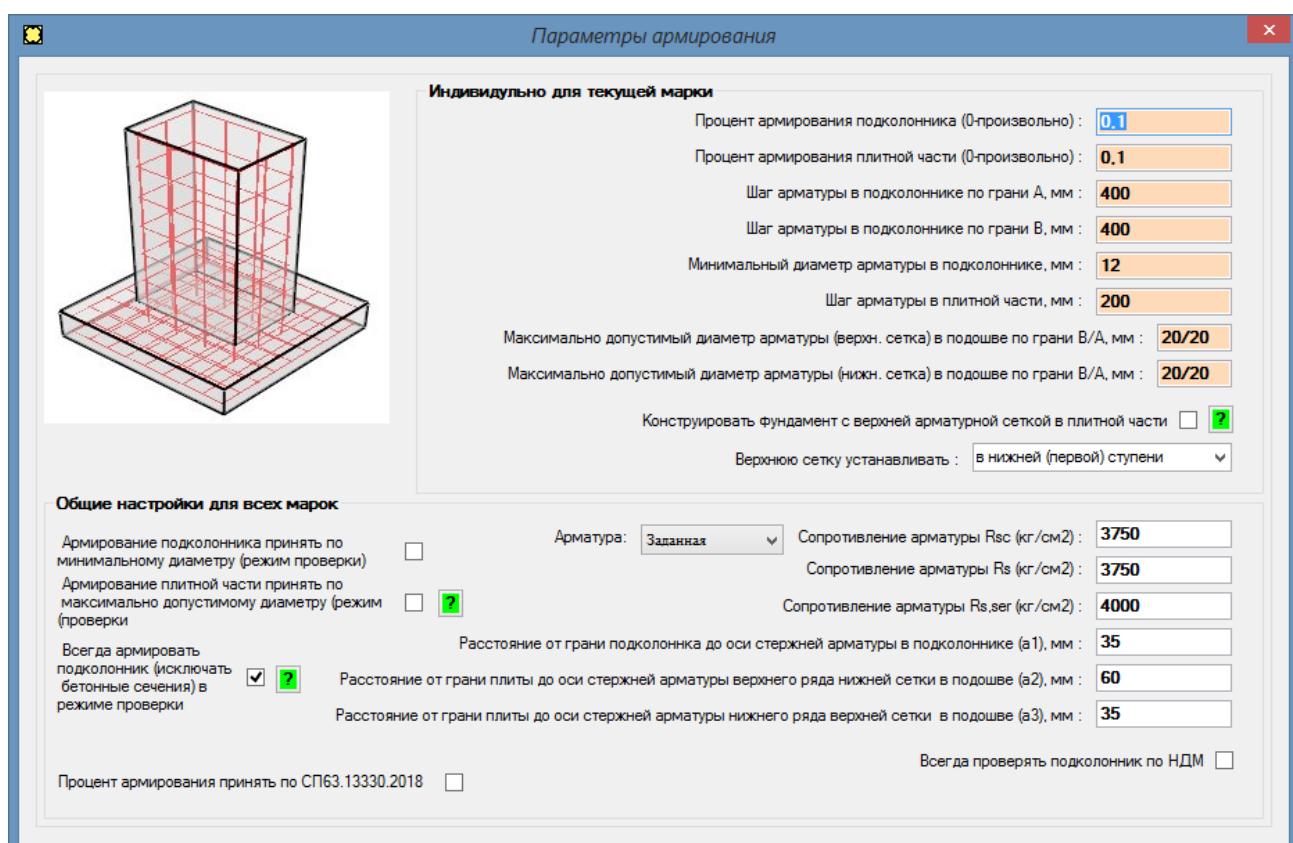

- требуемый минимальный процент армирования.

Нулевое значение – не контролировать. При заданном нулевом значении для подколонника диаметр принимается не менее 12мм. При заданном нулевом значении для плитной части диаметр принимается не менее 10 и 12мм. Параметр запоминается для каждой марки индивидуально. Для подколонника процент армирования принимается по площади стержней, расположенных по одной рабочей грани для каждого направления. Для вычисления минимального процента армирования по СП63.13330.2108 включите настройку:

Процент армирования принять по СП63.13330.2018

- несколько пунктов по армированию фундамента, где вы можете ограничить

максимально **допустимый диаметр в подошве** (только при подборе, при проверке заданной геометрии плитной части ограничение игнорируется, если не включен режим проверки). За редким исключением при подборе возможно не соблюдение ограничения по MAX допустимому диаметру. Диаметр задается для каждой грани. Например: по грани В – стержни в плитной части, расположенный вдоль стороны А перпендикулярно стороне В. Параметр запоминается для каждой марки индивидуально.

минимально допустимый диаметр в подколоннике – параметр запоминается для каждой марки индивидуально.

- конструировать фундамент с верхней арматурной сеткой в плитной части – при включенной настройке программа конструирует фундамент с одной ступенью и верхней арматурной сеткой в нижней ступени. При выборе установки сетки во второй или третьей ступени необходимо [задать геометрию плитной части](#).

- всегда армировать подколонник (исключать бетонные сечения) в режиме проверки – в режиме проверки армирования подколонника установите флажок, для проверки бетонного подколонника (без арматуры)

Армирование подколонника принять по минимальному диаметру (режим проверки) – режим проверки. При включенной настройке программа принимает в расчет армирование подколонника стержнями с диаметром равным минимально допустимому.

Армирование плитной части принять по максимально допустимому диаметру (режим проверки) – режим проверки. При включенной настройке программа принимает в расчет армирование плитной части стержнями с диаметром равным максимально допустимому, при условии [заданной пользователем геометрии плитной части](#).

Всегда проверять подколонник по НДМ – при отключенной настройке программа выполняет расчет подколонника по НДМ только при косом внецентренном сжатии (растяжении).

Далее по меню Дополнительно:

- выполнять проверку на поперечную силу при расчете плитной части (наличие галочки включает выполнение проверки)

- выполнять проверку на продавливание при расчете плитной части (наличие галочки включает выполнение проверки)

- автоматическое добавление дополнительного момента от смещения подколонника (соответственно от смещения вертикальной нагрузки). При вводе смещения при включенной

опции программа автоматически учитывает дополнительный момент. Если смещения заданы до включения опции, то по ним дополнительный момент не учитывается, для его учета необходимо воспользоваться режимом разложения нагрузок или повторно задать смещение

- **выполнение требования пункта 5.5.27 СП 50-101-2004** для грунтов с $R < 15 \text{ т/м}^2$ (наличие галочки включает выполнение проверки)

- **режим проверки подстилающих слоев**

Проверка подстилающих слоев при включенном расчете осадки выполняется только на глубину сжимаемой толщи, если расчет осадки отключен, то выполняется проверка всех подстилающих слоев.

- **MAX допустимое значение Rgr**

При расчете Rgr по скважине вы можете ограничить MAX возможное значение, т.е. если в результате вычислений получено Rgr превышающее MAX заданное, в расчет будет принято заданное MAX допустимое значение. Значение запоминается для каждой марки.

- **учет всех комбинаций нагрузок для рассчитываемой марки фундамента.** При включенной опции программа подбирает размер подошвы и геометрию плитной части с учетом всех комбинаций. При отключенной опции расчет производится только на одну (текущую комбинацию).

- **просмотр значения Yч для текущей марки фундамента**

Средневзвешенное значение удельного веса грунта Yч от отметки подошвы фундамента до черновой отметки земли (до откопки котлована) вычисляется программой автоматически. Данный пункт меню показывает пользователю таблицу подсчета значения Yч. Данное значение используется для расчета осадки и при проверке подстилающих слоев.

- **Учет разнонаправленности момента и боковой силы**

При расчете фундамента заданные значения момента (M) и боковой силы (T) принимаются всегда действующими в одном направлении. Если направления различны, то для учета разнонаправленности следует использовать знак минус и включить данную настройку. Какое направление является положительным, а какое отрицательное можно посмотреть в легенде в окне задания [дополнительных нагрузок](#) на фундамент. Настройка запоминается для каждой марки фундамента.

Нужно отметить учет знаков в программе необходим только для правильного вычисления суммарного момента приложенного к фундаменту:

$|T|*h+|M|$ - без учета разнонаправленности

$T*h+M$ - с учетом разнонаправленности

После вычисления итогового момента (с учетом дополнительных нагрузок на уступы фундамента) при расчете размеров подошвы направление момента принимается всегда вдоль стороны А право и от себя вдоль стороны В. Большой вылет плитной части всегда рассчитывается на MAX краевое напряжение. При включенной настройке перед именем марки фундамента в таблице отображается символ \pm .

8. Коэффициенты использования

Коэффициенты использования :

Параметр	Коэф.	Сигнал
Местная прочность подколонника (C)	0,00	
Прочность подколонника на внецентренное сжатие (растяжение) (N)	0,12	
Прочность подколонника на поперечную силу без учета поперечной арматуры (Q)	0,03	
Площадь сечения арматуры (As)	0,00	
Продолжительное раскрытие трещин в подколоннике (Tp)	0,99	
Кратковременное раскрытие трещин в подколоннике (Tk)	0,76	
Прочность плиты на поперечную силу без поперечной арматуры (Q)	0,62	
Прочность плиты на действие изгибающего момента (нижняя сетка) (M)	0,93	
Прочность плиты на действие обратного момента (Mo)	0,00	
Прочность плиты на продавливание (Pr)	0,97	
Продолжительное раскрытие трещин в плите (Tp)	0,99	
Кратковременное раскрытие трещин в плите (Tk)	0,76	
Проверка по Rgr	0,90	

Коэффициенты использования					
Сетка не требуется					
Впп: 0,0	C: 0,22	Апп: 0,0			
Впд: 0,0	N: 0,13	Апд: 0,0			
A1: 0,89	Q: 0,03	A4: 0,87			
A2: 0,0	As: 0,00	A5: 0,0			
A3: 0,0	Tп: 0,00	A6: 0,0			
	Q: 0,35 M: 0,39 ПР: 0,17 R: 0,98				
	Tп: 0,00 Tk: 0,00 Mo: 0,00				
	Ст: 18,6				

Клик мышкой по значку фундамента выводит на экран таблицу с коэффициентами.

С – местная прочность подколонника

N – прочность подколонника на внецентренное сжатие (растяжение)

Q – прочность подколонника при отсутствии расчетной поперечной арматуры

As – площадь сечения арматуры или достаточность восприятия бетоном изгибающего момента без арматуры (для бетонного сечения подколонника)

Tп – по трещине (продолжительное раскрытие)

Tк – по трещине (кратковременное раскрытие)

ПР – продавливание

R – проверка основания по 1-ой и 2-ой группе ПС

M – прочность плитной части по изгибающему моменту (нижняя сетка)

Mo – прочность плитной части по изгибающему моменту (бетонное сечение на обратный момент или прочность плитной части по изгибающему моменту (верхняя сетка, при ее наличии))

Ст - стоимость строительства в тыс. руб.

Коэффициенты использования по требуемой длине анкеровки арматуры :

Впп: 0,0	Апп: 0,0
Впд: 0,0	Апд: 0,0
A1: 0,72	A4: 1,04
A2: 0,0	A5: 0,0
A3: 0,0	A6: 0,0

Для нижнего сечения подколонника :

Апп – анкеровка арматуры подколонника по грани А в подколонник

Апд – анкеровка арматуры подколонника по грани А в плитную часть
 Впп – анкеровка арматуры подколонника по грани В в подколонник
 Впд – анкеровка арматуры подколонника по грани В в плитную часть
 Длина вертикального рабочего стержня принимается равной высоте фундамента минус
 расстояние от грани подколонника до оси вертикального стержня и минус расстояние от
 нижней грани плитной части до оси стержней верхнего ряда нижней сетки в подошве.

Для сечений плитной части 1-1...6-6:

А1...А6 – анкеровка арматуры плитной части от указанных расчетных сечений плитной части
 фундамента в сторону края подошвы без учета возможной приварки стержней поперечного
 направления. Длина рабочего стержня в плитной части принимается равной
 соответствующему размеру подошвы фундамента минус два расстояния от нижней грани
 плитной части до оси стержней верхнего ряда нижней сетки в подошве.

Расчет требуемой длины акеровки производится по СП63.13330.2018 формулы 10.1...10.3.
 При расчете принято армирование горячекатаной и термомеханически упрочненной
 арматурой периодического профиля (классов А300, А400 и А500). Расчет выполняется с
 учетом требований п.10.3.25 о минимальном значении фактической длины анкеровки.

Коэффициенты использования по требуемой длине анкеровки арматуры являются
 информационными для пользователя и не влияют на расчет самого фундамента и основания
 (выбор программой окончательного варианта).

Коэффициенты использования отображаются с учетом фактически подобранный арматуры с
 учетом всех комбинаций по загружениям (если включена настройка меню
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО- КОНСТРУИРОВАТЬ ПОДКОЛОННИК И ПЛИТНУЮ ЧАСТЬ С
 УЧЕТОМ ВСЕХ КОМБИНАЦИЙ ПО МАРКЕ).

9. Косвенное армирование подколонника

Сетка не требуется - расчет на косвенное армирование подколонника:

Косвенное армирование оголовка

Исходные данные

Оголовок X (мм):	1000
Оголовок Y (мм):	500
Пластина X (мм):	600
Пластина Y (мм):	500
Сетка:	3Вр-1 100x100
Шаг(мм):	60

Нагрузка : 8,0 т

Результаты расчета

Расчетная площадь :
 $Ab,max = 1000 \times 500 = 500000 \text{ мм}^2$

Расчетное сопротивление бетона :
 $Rb,loc = 810,745 \text{ т/м}^2$

MAX допустимая нагрузка :
 $N = 243,223 \text{ т}$

Сетка не требуется

Схема

10. Меню «Трешины»

Трешины	Круглая подошва	Осадка	Сейсмика	Схема	Помощь
0.4 (мм) - Допустимая ширина непродолжительного раскрытия					
0.3 (мм) - Допустимая ширина продолжительного раскрытия					
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнять расчет на трещинообразование					
Выполнять расчет на трещинообразование на особое сочетание (сейсмика)					

11. Меню «Сейсмика и Уровень» и Редактирование

Осадка Сейсмика, Уровень Схема Помощь Редактировать

мене 7 баллов
 7 баллов
 8 баллов
 9 баллов

Грунт непосредственно под подошвой фундамента I категории по сейсмическим свойствам (по СП 14.13330)
Грунт непосредственно под подошвой фундамента II категории по сейсмическим свойствам (по СП 14.13330)
Грунт непосредственно под подошвой фундамента III категории по сейсмическим свойствам (по СП 14.13330)

Сооружение повышенного уровня ответственности (КС-3)
Сооружение нормального уровня ответственности (КС-2)
Сооружение пониженного уровня ответственности (КС-1)

2 - Геотехническая категория сооружения (таблица 4.1 СП 22.13330.2016)

Справка

Подошва фундамента с повышенной шероховатостью
0 - Коэффициент трения подошвы по основанию (0 - принять автоматически)
 Автоматически добавлять боковую силу от полезной при проверке на сдвиг
 Корректировать угол внутреннего трения грунта Ф1 по формуле 6.48 СП22.13330.2016

Баллы и категория грунта задаются для площадки строительства.

Уровень ответственности запоминается программой для каждой марки фундамента.

Корректировка угла внутреннего трения выполняется, если это выбрано пользователем, при расчете по формулам 6.49. и 6.50 СП22.13330.2016. При проверке условия 5.5 СП22.13330.2016 корректировка значения угла всегда выполняется.


Sхема	Помощь	Редактировать
<i>Общая полезная нагрузка qн</i>		
<i>Метод расчета углового Gmax и отрыва подошвы (при Mb > 0, Ma > 0)</i>		
<i>Умножить на коэффициент значения нагрузок текущей марки фундамента</i>		
<i>Умножить на (-1) значение нагрузки (P) текущей марки фундамента</i>		
<i>Умножить на (-1) значения нагрузок (M, T) текущей марки фундамента</i>		
<i>Умножить значения Ma текущей марки на заданный коэффициент</i>		
<i>Умножить значения Mb текущей марки на заданный коэффициент</i>		
<i>MAX допустимая осадка</i>		
<i>MAX допустимый крен</i>		
<i>Повернуть нагрузки на 90 градусов по часовой стрелке</i>		
<i>Повернуть нагрузки на 90 градусов против часовой стрелки</i>		
<i>Минимальный диаметр в подколоннике, мм</i>		
<i>Стоимость материалов и строительных работ</i>		
<i>Присвоить по всем маркам A,B min = A,B с фиксацией размера подошвы</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Сортамент применяемой арматуры по диаметрам</i>	
<input type="checkbox"/>	<i>Векторное сложение нагрузок для текущей марки</i>	
<input type="checkbox"/>	<i>Отменить фиксацию всех марок</i>	
<input type="checkbox"/>	<i>Информационная таблица</i>	

Меню позволяет редактировать :

- для всех РСУ текущей марки значение общей полезной нагрузки
- метод расчета углового Gmax и отрыв подошвы сразу для всех фундаментов
- значения нагрузок на фундамент текущей марки
- значение MAX допустимой осадки и крена для всех марок фундаментов
- направление нагрузок на фундамент текущей марки
- минимальный диаметр в подколоннике для всех марок
- расценки на стоимость материалов и работ

Стоимость материалов и работ в базе, руб																																																				
Разработка грунта за 1000м3	Вывоз грунта за 100 тонн	Бетон за 1м3																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>Категория</th><th>Стоимость</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>4417</td></tr><tr><td>2</td><td>5433</td></tr><tr><td>3</td><td>7110</td></tr><tr><td>4</td><td>9065</td></tr><tr><td>5</td><td>11880</td></tr><tr><td>6</td><td>14906</td></tr><tr><td>7</td><td>30530</td></tr></tbody></table>	Категория	Стоимость	0	0	1	4417	2	5433	3	7110	4	9065	5	11880	6	14906	7	30530	<table border="1"><thead><tr><th>На 3 км</th><th>На 5 км</th><th>На 10 км</th><th>На 15 км</th></tr></thead><tbody><tr><td>598</td><td>833</td><td>1421</td><td>1666</td></tr></tbody></table>	На 3 км	На 5 км	На 10 км	На 15 км	598	833	1421	1666	<table border="1"><thead><tr><th>B10</th><th>B12.5</th><th>B15</th><th>B20</th><th>B25</th><th>B30</th><th>B35</th><th>B40</th><th>B45</th><th>B50</th><th>B55</th><th>B60</th></tr></thead><tbody><tr><td>571</td><td>592</td><td>612</td><td>653</td><td>674</td><td>697</td><td>720</td><td>748</td><td>975</td><td>1077</td><td>1178</td><td>1280</td></tr></tbody></table>	B10	B12.5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60	571	592	612	653	674	697	720	748	975	1077	1178	1280
Категория	Стоимость																																																			
0	0																																																			
1	4417																																																			
2	5433																																																			
3	7110																																																			
4	9065																																																			
5	11880																																																			
6	14906																																																			
7	30530																																																			
На 3 км	На 5 км	На 10 км	На 15 км																																																	
598	833	1421	1666																																																	
B10	B12.5	B15	B20	B25	B30	B35	B40	B45	B50	B55	B60																																									
571	592	612	653	674	697	720	748	975	1077	1178	1280																																									
Параметры оптимизации		Бетонирование фундамента за 1м3																																																		
<input checked="" type="checkbox"/> Учитывать вывоз грунта на 3 км	<input type="checkbox"/> Обратную засыпку выполнять извлеченным грунтом	<table border="1"><thead><tr><th>До 3 м3</th><th>До 5 м3</th><th>До 10 м3</th><th>До 25 м3</th><th>Более 25 м3</th></tr></thead><tbody><tr><td>340</td><td>270</td><td>214</td><td>157</td><td>128</td></tr></tbody></table>	До 3 м3	До 5 м3	До 10 м3	До 25 м3	Более 25 м3	340	270	214	157	128																																								
До 3 м3	До 5 м3	До 10 м3	До 25 м3	Более 25 м3																																																
340	270	214	157	128																																																
Прочее																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Устройство обратной засыпки за 1000м3</th><th>Материал обратной засыпки за 1м3</th><th>Арматура за 1т</th><th>Класс бетона подбетонки</th><th>Коэффи. инфляции</th><th>Водопонижение за 100м3 грунта</th></tr></thead><tbody><tr><td>480</td><td>14</td><td>7700</td><td>B10</td><td>5,44</td><td>2500</td></tr></tbody></table>	Устройство обратной засыпки за 1000м3	Материал обратной засыпки за 1м3	Арматура за 1т	Класс бетона подбетонки	Коэффи. инфляции	Водопонижение за 100м3 грунта	480	14	7700	B10	5,44	2500																																								
Устройство обратной засыпки за 1000м3	Материал обратной засыпки за 1м3	Арматура за 1т	Класс бетона подбетонки	Коэффи. инфляции	Водопонижение за 100м3 грунта																																															
480	14	7700	B10	5,44	2500																																															

- Сортамент применяемой арматуры по диаметрам

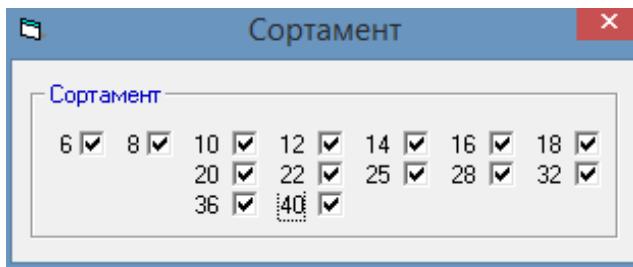


Векторное сложение нагрузок позволяет выполнить сложение нагрузок по формулам:
 $T_b = \text{корень} (T_b^*T_b + T_a^*T_a)$ и $M_b = \text{корень} (M_b^*M_b + M_a^*M_a)$,
при этом принимается $T_a = 0$ и $M_a = 0$

Меню **Редактировать** также позволяет отменять фиксацию всех марок и отображать информационную таблицу:


Марка	Подколонник, шаг по А/В, мм	Шаг в плите, мм	% армир в подколон./плите	MAX d в плите по грани А нижн./верх. сетка, мм	MAX d в плите по грани В нижн./верх. сетка, мм	MIN d в подколоннике, мм	Грунтов подушка слой1/слой2, мм	Подбетонка, мм	MAX R, т/м ²	с н
БШ4-1-Д	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ14-Д	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ2-Д	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
Лента нижняя	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ12-Б10	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ15-лестница ряд А	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ13-А10	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ2-Б8	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ15-лестница ряд Б	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ6	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ4внтр	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ4-Д внутр	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ8-А2	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ13-А11.12	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ15-А13	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ15-Б13	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ14-Б13	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ12внутр	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ12-Б12	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ2-Б14	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ2-И2	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ2-ряд И от балок	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ1->2	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ2->2	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ15->2	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;
БШ4->2	400/400	200	0.100/0.100	20/20	20/20	12	0/0	0	1000.000	1;

12. Осадка и крен

Окно настроек расчета осадки и крена:

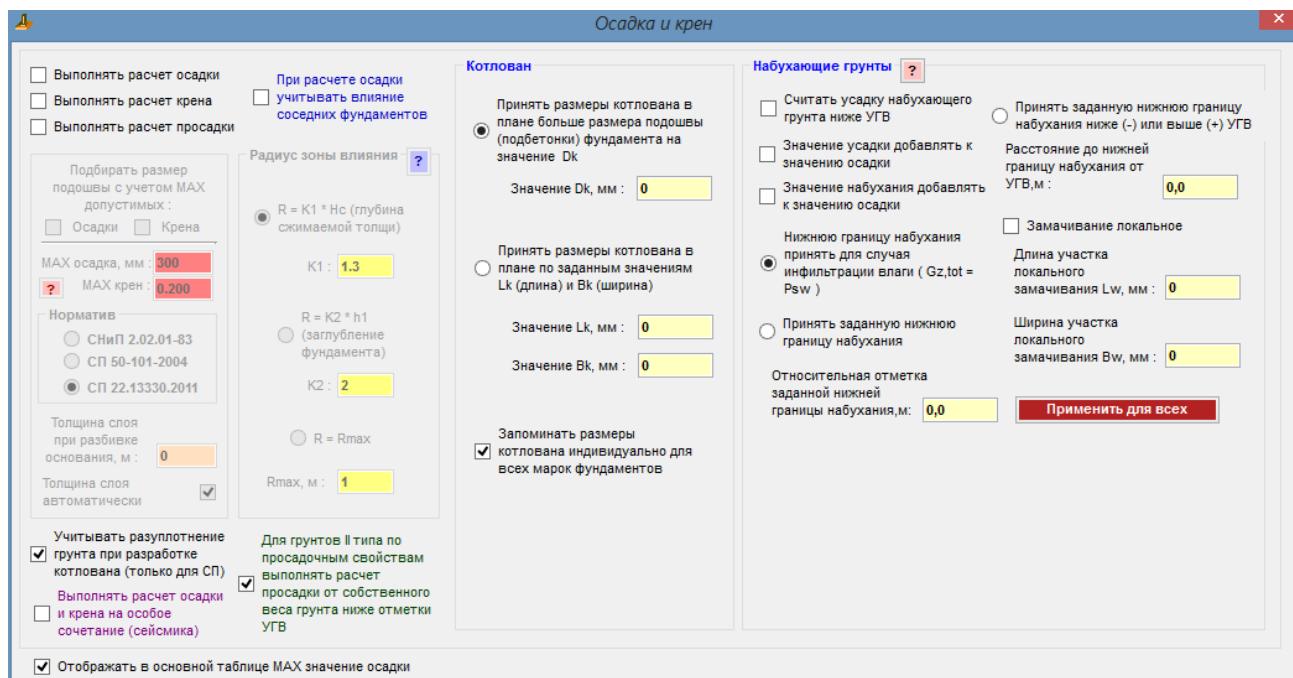


13. Эквивалент круглого фундамента

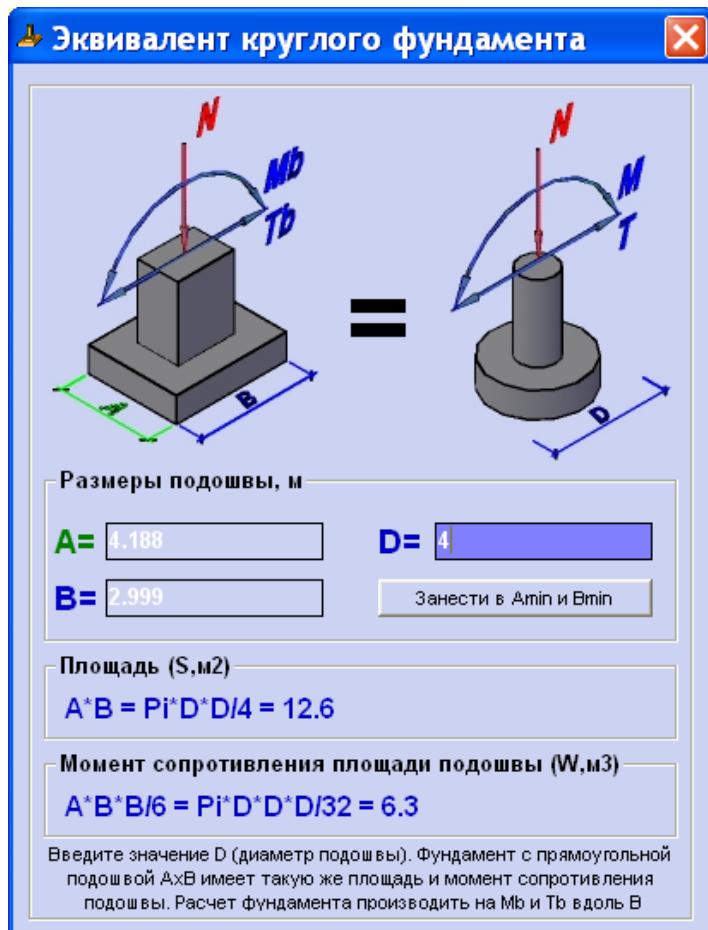

В программе реализован расчет фундамента с круглой в плане подошвой, несмотря на это с помощью данного модуля можно подобрать размеры прямоугольной подошвы с

характеристиками (площадь и момент сопротивления) равными характеристикам круглой подошвы заданного диаметра.

14. Схема расположения фундаментов

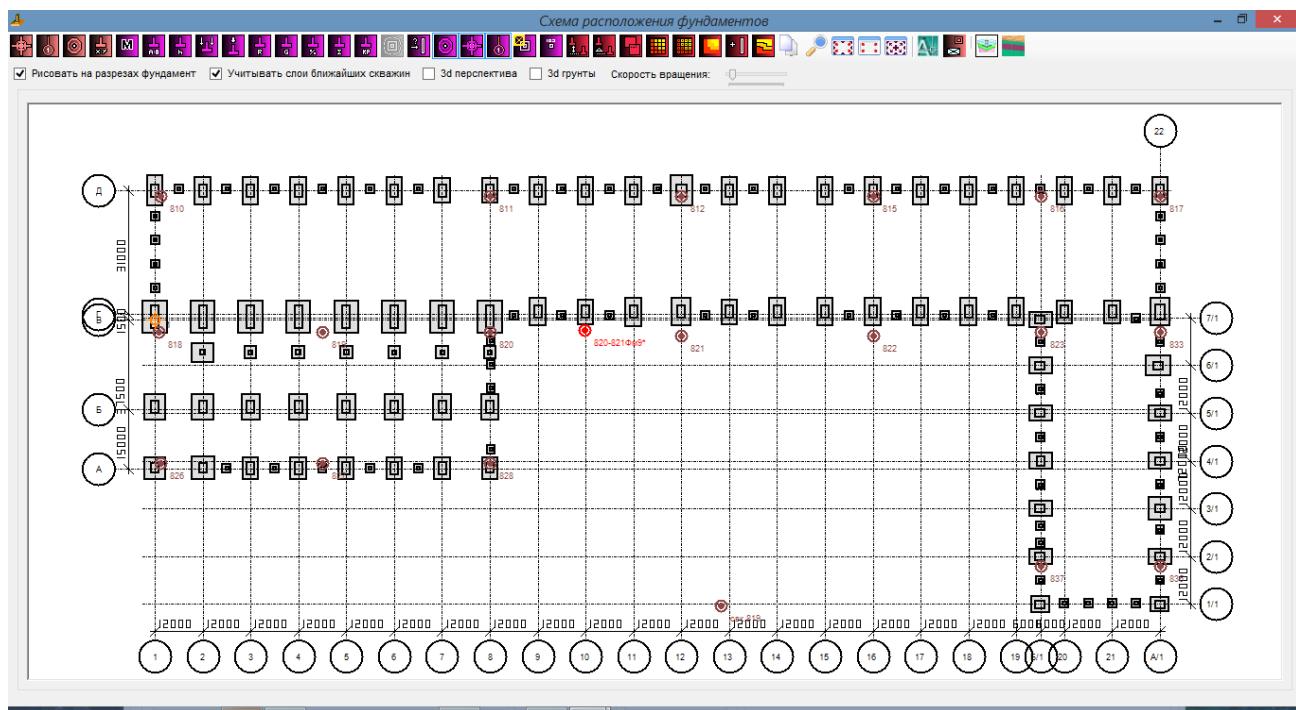

Задав на схеме скважины и фундаменты, пользователь может получить результат расчета относительной разности осадок для заданной группы фундаментов и проверки выполнение требования условия (5.5)


$$\Delta h \leq \alpha (\operatorname{tg} \varphi_l + c_l / p), \quad (5.5)$$

по СП22.13330.

Также программа позволяет:

- 1) автоматически определить ближайшую скважину для каждой марки фундамента и присвоить ее марке для расчета
- 2) построить горизонтальный разрез и вертикальный разрезы по грунтовым слоям с отображением проектируемых фундаментов
- 3) создать искусственную скважину
- 4) отобразить трехмерную модель фундаментов и грунтового массива
- 5) построить трехмерную модель котлована с подсчетом объема для каждого разрабатываемого типа грунта
- 6) вывести в AutoCad план котлована
- 7) вывести в Revit фундаменты и грунтовый массив

Цветовое отображение фундаментов на плане :

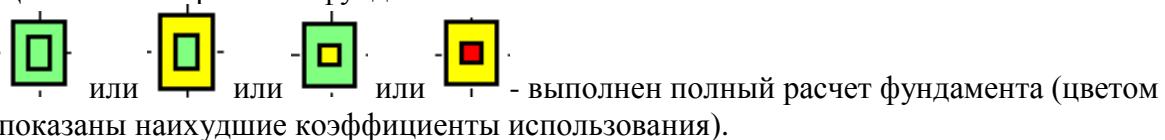



- расчет фундамента не выполнен



- создание базовых точек. Базовая точка по сути является пересечением осей X и Y местной системы координат. Перед тем как задавать базовые точки пользователь должен как ему удобно выбрать место с точкой 0,0 на будущей схеме и задавать координаты базовых точек относительно этой нулевой точки. Фактически нулевая точка является пересечением осей X и Y главной системы координат. В последней колонке можно задавать поворот фундаментов, осей, дополнительных объектов вокруг базовой точки, привязанных к этой базовой точке.

Базовые точки

№	Координата X, мм	Координата Y, мм	Прорисовка	Угол поворота
1	0	0	Да	30
2	-6000	29800	Да	10
3	0	47400	Да	
4	0	20400	Да	
5	-6000	35900		
6	57000	35900		
7	-6000	39900	Да	
8	0			

Применить

Поворот базовых точек, скважин и высотных отметок на заданный угол


В окне базовых точек возможно выполнить поворот базовых точек, высотных отметок и скважин на заданный угол вокруг точки с координатами 0,0.



- оси




- скважины и высотные отметки

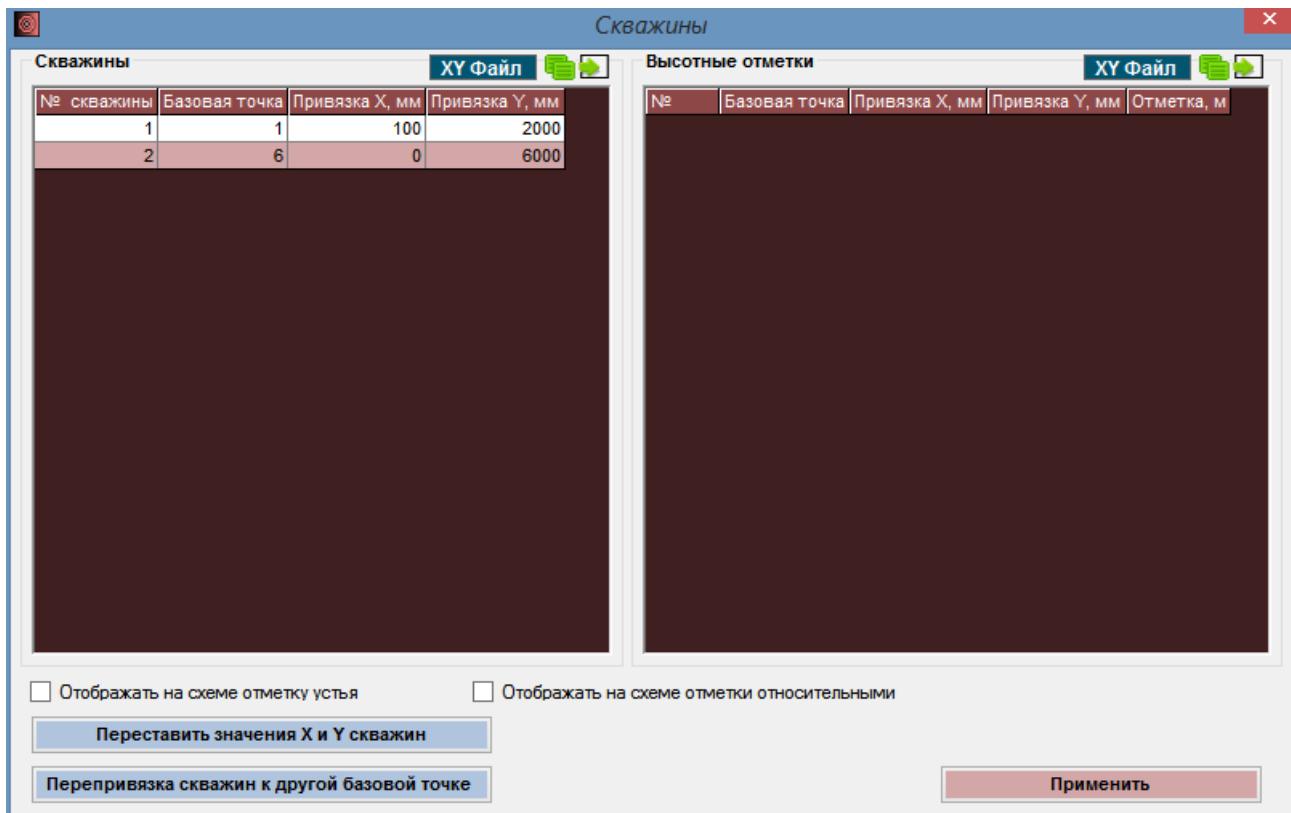

XY Файл - для скважин загрузка координат из файла с данными по геологии – более подробно смотри раздел помощи [загрузка данных по геологии из файла](#)

XY Файл - загрузка высотных отметок рельефа из текстового файла. Формат файла :

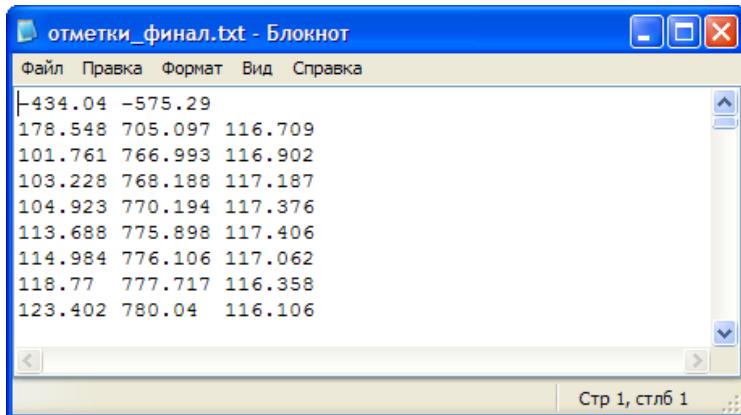

В начале списка координат необходимо указать приращение по координате X и Y, которое будет добавляться к загружаемым координатам. Во второй и последующих строках указывают координаты X , Y и высотную отметку точки. Числа могут разделяться запятыми или разделителями табуляции. Таблица программой используется только для отображения на схеме высотных отметок.

Переставить значения X и Y скважин

- обмен значений X и Y

Перепривязка скважин к другой базовой точке

- пересчет значений X и Y применительно к

новой базовой точке



- привязки фундаментов



- привязки дна пользовательских котлованов



- отображение информации по маркам




- прорисовка скважин, базовых точек, осей



- прорисовка дна пользовательских котлованов



- отображение плана котлована

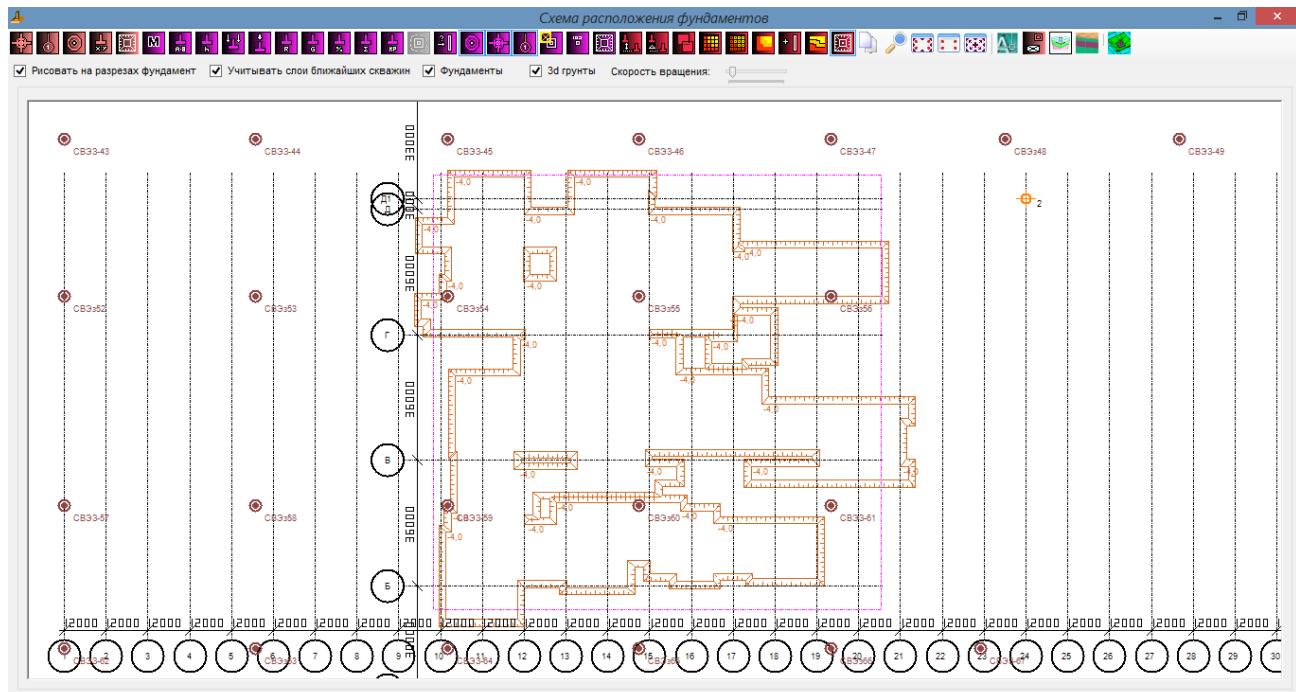

- вычисление MAX относительной разности осадок для заданных ростверков (на плане отображается красной линией). При значении более нуля программа предлагает выполнить выравнивание осадок. При согласии открывается новое окно :

Пользователь может задать требуемую разность осадок и запустить новый подбор размеров подошвы фундамента с большей осадкой. После подбора минимальные размеры подошвы

Amin и Bmin программой автоматически корректируются и им присваиваются значения полученных размеров подошвы.

Для исключения какой-либо марки из расчета на относительную разность осадок в таблице с координатами фундаментов при указании базовой точки необходимо поставить значок '*' после номера базовой точки, например: 6*.



- проверка выполнения требований условия (5.5) СП22.13330.2016. Для исключения какой-либо марки из проверки в таблице с координатами фундаментов при указании базовой точки необходимо поставить значок '#' после номера базовой точки, например: 6#.



- проверка пересечения фундаментов на схеме



- показ линиями ближайшей скважины для каждой марки. При обнаружении для фундамента заданной не ближайшей скважины программа предложит перезадать скважины автоматически.



- отображение дополнительных нагрузок на уступы фундамента и дополнительных полезных нагрузок.



- отображение границы зоны влияния на фундамент при расчете осадки. При отображении всей схемы расположения фундаментов без увеличения и включения режима увеличения командой , при наведении указателя мыши на фундамент, граница зоны влияния на фундамент подсвечивается более жирной линией.



- отображение цветом грунтовых слоев на заданной пользователем отметке



- отображение цветом грунтовых слоев на заданной пользователем отметке, при этом цифрами показывается толщина слоя от заданной отметки вниз.


Если заданная отметка находится ниже подошвы фундамента или отключена настройка «Рисовать на разрезах фундаменты», то фундаменты на разрезах не отображаются.



- белый перечеркнутый квадрат означает, что отметка дана выше устья или ниже дна скважины.



- построение вертикального геологического разреза. При перемещении указателя мышки программа автоматически ищет две ближайшие скважины к тому месту, где расположен курсор (при этом искусственно созданные скважины не учитываются). Если настройка «Учитывать слои ближайших скважин выключена» или влияющая скважина только одна программа указывает только одну скважину. После клика мышки программа рисует разрез:

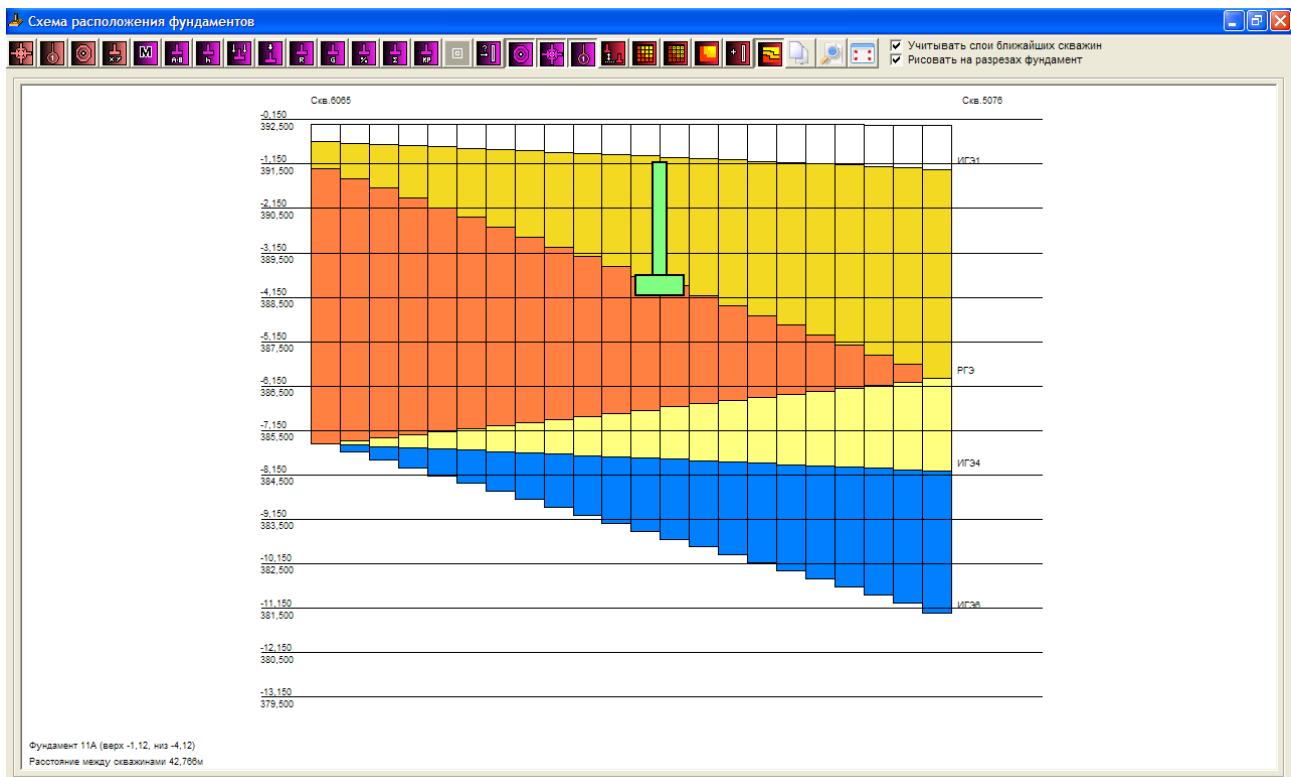

Если клик мыши приходится на изображение фундамента, то на геологический разрез наносится разрез фундамента (при условии, что расчет размеров подошвы фундамента выполнен).


Внимание! Геологические разрезы программой строятся с учетом разного напластования грунтов по высотным отметкам. В случае, если в скважинах встречаются несовпадающие слои или они расположены в различном порядке необходимо проверять правильность построения разрезов, сверяясь с геологическим отчетом, т.к. алгоритм программы может не совпадать с мнением геологов. В этом случае необходимо создавать искусственные скважины и редактировать их, после чего придавать им статус рабочей скважины – переименовать, убрав из названия символ «», либо сразу создать дополнительную рабочую скважину. Создание дополнительных рабочих скважин позволяет программе достовернее строить геологические разрезы.*

[] - создание искусственной скважины. Искусственная скважина создается на усмотрение пользователя в случае, если под подошвой фундамента грунтовые слои расположены отлично от скважины к которой привязан фундамент. Расположение грунтовых слоев под каждым фундаментом можно проследить, выполнив в программе геологические разрезы командой []. К имени созданной искусственной скважины добавляется символ «*».

Окно работы с искусственными скважинами:


Создание искусственной скважины			
Марка фундамента	Скважина под подошвой	Добавить иск. скважину	
A 21-24		<input type="checkbox"/>	
A 21-24		<input type="checkbox"/>	
A 21-24		<input type="checkbox"/>	
A 21-24	32	<input type="checkbox"/>	
A1	26	<input type="checkbox"/>	
A2		<input type="checkbox"/>	
A3		<input type="checkbox"/>	
A4		<input type="checkbox"/>	
A1-2		<input type="checkbox"/>	
A2-3		<input type="checkbox"/>	
A3-4		<input type="checkbox"/>	
Г1	40	<input type="checkbox"/>	
Г2		<input type="checkbox"/>	
Г3		<input type="checkbox"/>	
Г4		<input type="checkbox"/>	
B1		<input type="checkbox"/>	
B2		<input type="checkbox"/>	
B3		<input type="checkbox"/>	
B1		<input type="checkbox"/>	

В таблице отображаются все марки фундаментов. Зеленый цвет строки означает, что на задаваемом в этом окне расстоянии L от центра подошвы фундамента присутствует скважина.

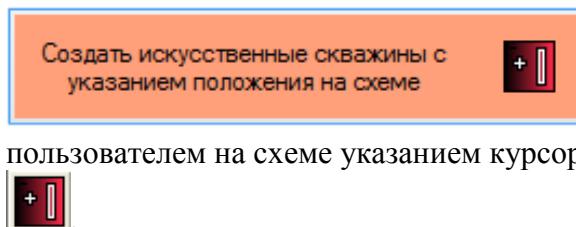


- создание искусственной скважины

пользователем на схеме указанием курсора мыши. Для выхода из режима повторно нажмите

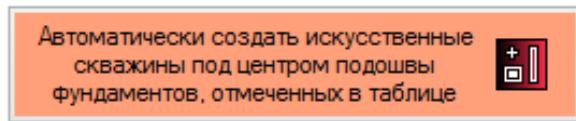

- автоматическое создание искусственных скважин


на схеме для фундаментов, отмеченных галочкой в таблице.




При наличии галочки искусственные скважины будут созданы, если к точке создания искусственной скважины ближайшие заданные скважины имеют одинаковый набор слоев:

Скв.29

Скв.44

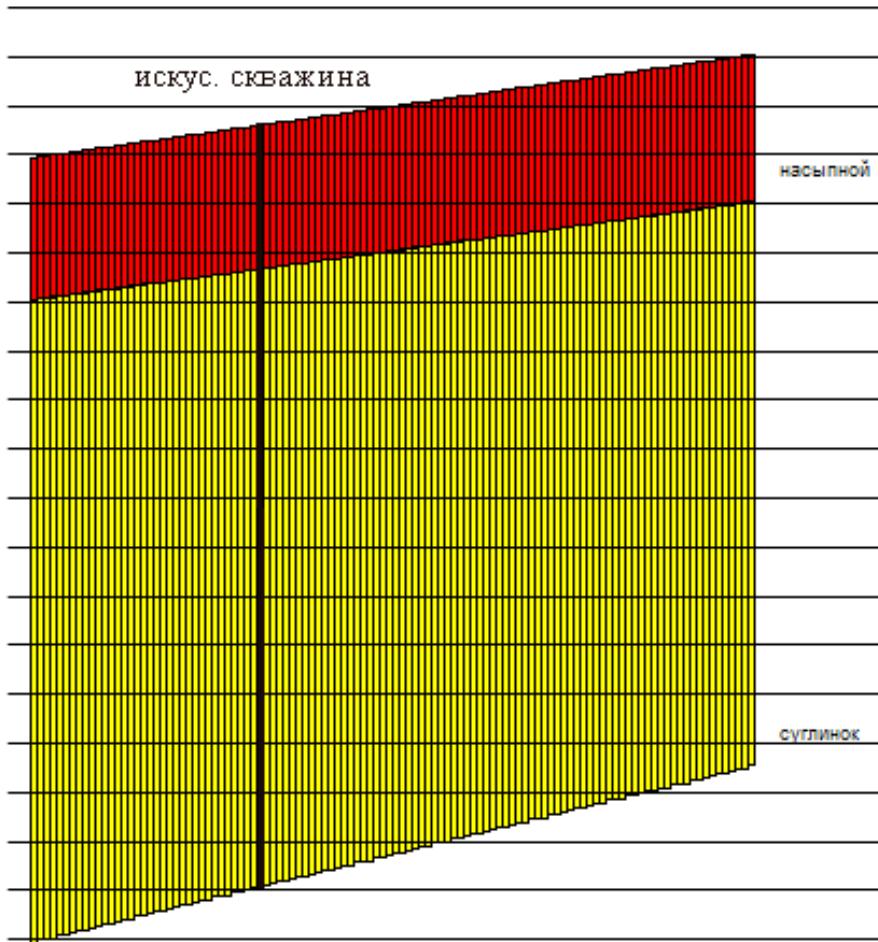

При отсутствии галочки искусственные скважины будут созданы также, если к точке создания искусственной скважины ближайшие заданные скважины не имеют одинаковый набор слоев:

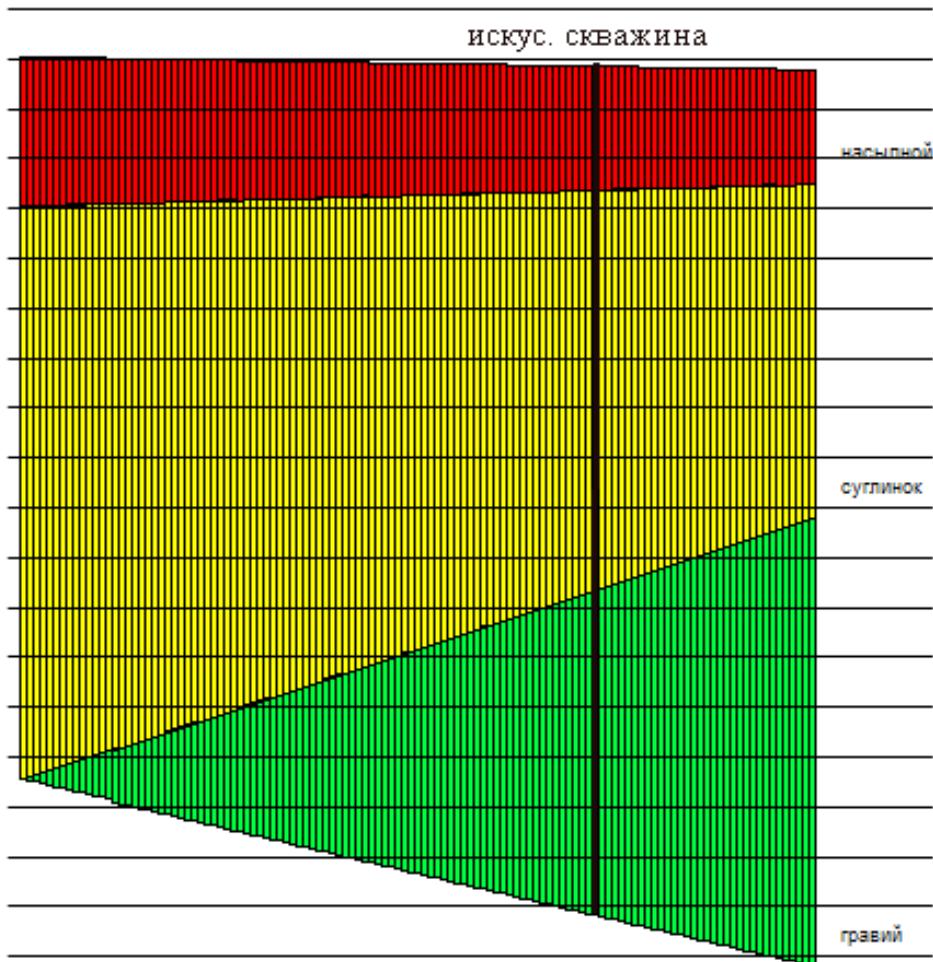

В этом случае искусственная скважина включает в себя все грунтовые слои, встречающиеся в составе двух ближайших скважин.



- просмотр заданной рабочей области



- просмотр всей схемы расположения фундаментов



- задание новой рабочей области. Задание рабочей области позволяет пользователю работать исключительно с фундаментами и скважинами, расположенными в этой области.

ВНИМАНИЕ! При этом такие команды как:



игнорируют фундаменты и скважины, расположенные за пределами рабочей области.



- таблица дополнительных объектов. Объекты можно использовать на наглядности отображения схемы фундаментов. Объекты никак не учитываются программой при расчетах.



- увеличение масштаба изображения (левая клавиша мыши) и уменьшение масштаба изображения (правая клавиша мыши), средняя клавиша мыши (колесо) позволяет двигать изображение. Если схема смештабирована, то после отключения режима масштабирования изображение можно также перемещать, удерживая левую или среднюю клавишу мыши.



После выполнения команд , при наведении курсора на фундамент его изображение выделяется. В этот момент нажатием левой или правой клавиши мыши можно автоматически перейти к текущей марке в главное окно программы, либо в таблицу с координатами фундамента.



- вывод схемы (разрезов по схеме) в виде чертежа в автокад –смотрите самостоятельный [раздел](#) помощи

При наведении указателя мыши на изображение фундамента на схеме без увеличения по клику левой или правой мыши можно быстро переключиться в основную таблицу или таблицу с координатами фундаментов.



- построение трехмерной модели грунтового массива и фундаментов





- отображение таблицы с геологическими элементами и настроек построения трехмерных моделей

Грунты 3D

3d сетка горизонтальная 3d сетка Поверхность

ИГЭ	Отображение	Цвет
ИГЭ1	Да	Синий
ИГЭ 2_1	Да	Зеленый
ИГЭ 2_2	Да	Розовый

Треугольная сетка


3d-грунт	3d-грунт	Точность построений, мм : <input type="text" value="10"/>
котлован	котлован	Шаг сканирования, мм : <input type="text" value="500"/>
Отображать фундаменты <input checked="" type="checkbox"/>		
Строить заданные котлованы <input checked="" type="checkbox"/>		
Строить котлован для фундаментов <input type="checkbox"/>		
Толщина подготовки,мм: <input type="text" value="100"/>		
Отступ границы котлована от края подошвы,мм: <input type="text" value="600"/>		
	Угол откоса котлована в градусах: <input type="text" value="45"/>	Толщина сетки: <input type="range" value="10"/>
Прозрачность грунта: <input type="range" value="100"/>		

3d сетка горизонтальная - отображение только горизонтальных граней элементов грунтового массива.

3d сетка - отображение граней элементов грунтового массива.

Треугольная сетка - отображение грунтового массива смоделированного треугольными призмами. При построении массива данными элементами программа учитывает искусственные скважины, в отличии от модели построенной четырехугольными призмами.

Поверхность - отображение поверхности грунта. Доступно при построении трехмерного массива грунта.

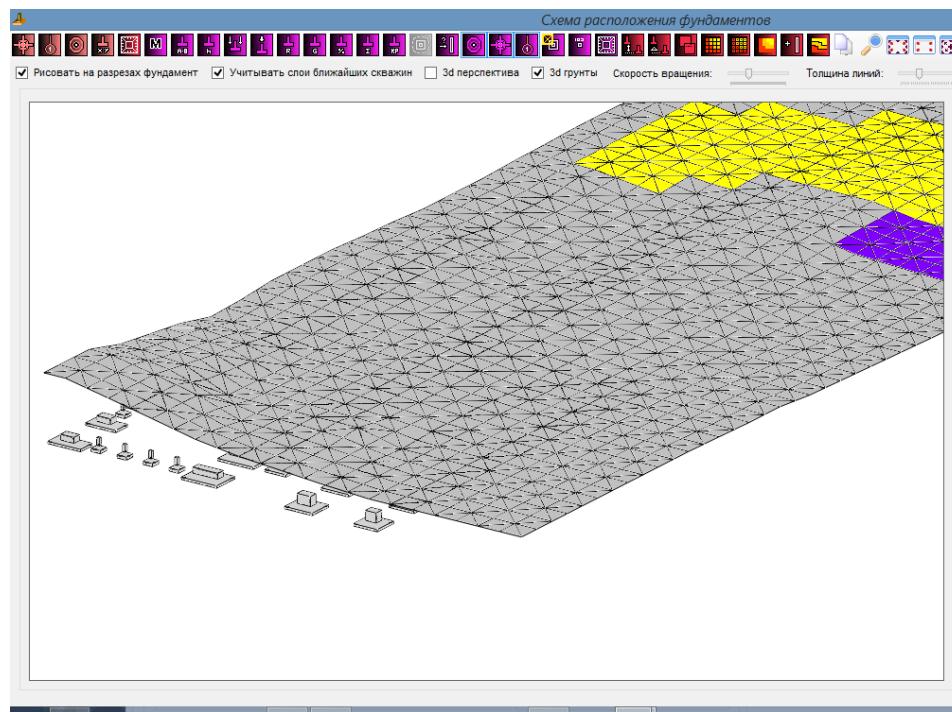

Строить заданные котлованы - построение заданных котлованов по команде .

Строить котлован для каждого фундамента - построение котлованов для каждого фундамента на схеме.


Угол откоса котлована в градусах: - угол откоса задается от горизонтальной поверхности.



- загрузить файл с трехмерной моделью (3d-грунт) или 2d котлован.




- сохранить файл с трехмерной моделью (3d-грунт) или 2d котлован.



- отображение результатов подсчета объема разрабатываемого грунта.



- построение трехмерной модели котлована

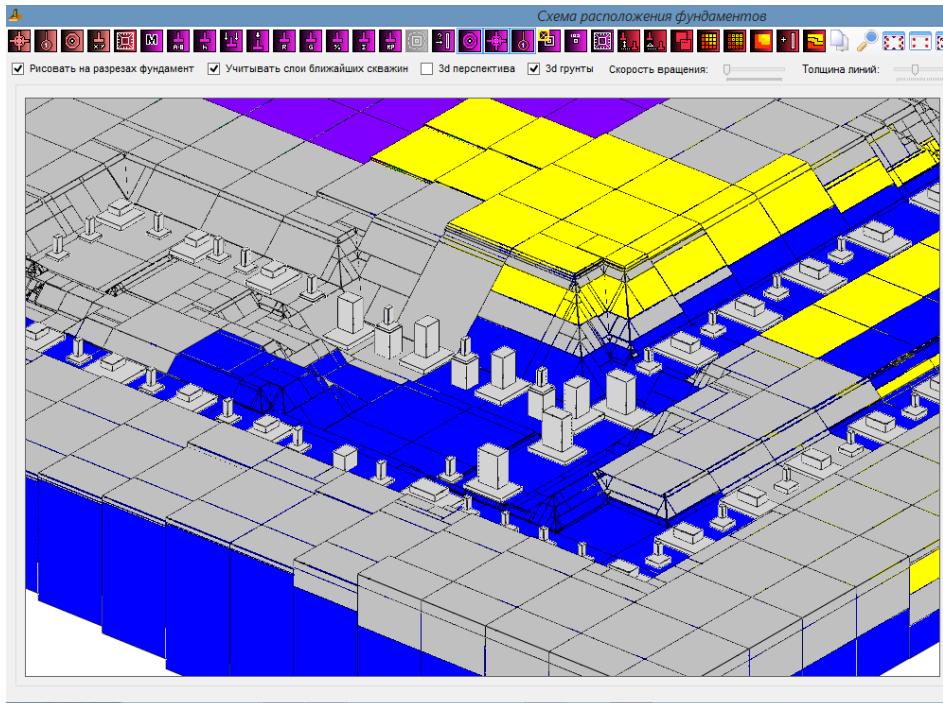

15. Ограничения реализации программы «GIPRO – Расчет фундаментов»

- 1) Расчет на трещинообразование выполняется из условия армирования фундамента арматурой периодического профиля.
- 2) Не производится расчет на местное продавливание и местную прочность от заданных пользователем местных нагрузок на уступы фундамента. Эти нагрузки учитываются при расчете размеров подошвы фундамента, а также при расчете плитной части и подколонника по материалу. Проверка на обратный момент плитной части с учетом дополнительных нагрузок производиться, если в окне задания дополнительных нагрузок эта настройка включена.

16. Редактирование файлов *.FUN

Результаты работы в программе сохраняются в файле с расширением **fun**. Внутренний формат файла представляет собой текстовый файл. С помощью любого простого текстового редактора можно вносить изменения в содержимое файла, касающиеся базовых точек, осей, расположения скважин и расположения фундаментов, при этом нужно соблюдать следующие правила :

- 1) При сохранения файла после редактирования не допускается запись в файл тестовым редактором своих специальных символов
- 2) Не следует нарушать текущий порядок задания данных
- 3) При добавление новых базовых точек, осей необходимо на соответствующее количество увеличивать заданное в этом файле общее количество точек и осей
- 4) Добавление новых марок фундаментов не допускается

Для быстрого поиска в файле используются следующие метки :

###>>>1 – базовые точки
###>>>2 – оси
###>>>3 - скважины

###>>>4 – фундаменты

###>>>5 – результаты расчета (данные программой не читаются)

17. Просмотр решающего фактора, определяющего принятый размер подошвы при подборе

Размеры подошвы фундамента зависят от следующих факторов :

- несколько проверок по Gmax (Rgr)
- MAX допустимый отрыв подошвы
- форма эпюры напряжения под подошвой (в некоторых случаях)
- проверка подстилающих слоев (если не отключена пользователем)
- проверки по несущей способности основания (на особое сочетание)
- MAX допустимая осадка и крен (если включен учет MAX допустимых значений при подборе)
- соотношения сторон (задается пользователем)

Для примера, если программа приняла окончательный размеры подошвы 3x3м, для того чтобы посмотреть решающий фактор необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Задать минимальные стартовые значения размеров подошвы Amin и Bmin фундамента чуть меньше, чем полученный размер, например 3x2.7м. При этом необходимо зафиксировать их, т.е. запретить программе выполнять подбор размеров подошвы:



- 2) Если выключен расчет осадки (кrena), нужно чтобы настройки учета MAX допустимых значений при подборе были отключены

После этого необходимо выполнить расчет текущей марки. В результате программа в таблице отобразит причину, по которой не проходит заданный пользователем размер подошвы.


18. Таблица нагрузок – экспорт в автокад

Меню **Файл-Вывод нагрузок в автокад**- генерация файла **floats.lsp** в общую рабочую папку программ GIPRO (смотрите верхнее меню программы **Файл**). Файл можно загрузить в автокад. Исполнение файла в автокаде прорисовывает таблицу с нагрузками на фундаменты.


Загрузка файла **floats.lsp** в автокад

Перед первой загрузкой файла в автокад необходимо один раз выполнить следующие настройки:


- 1) меню автокада **СЕРВИС -> НАСТРОЙКА**

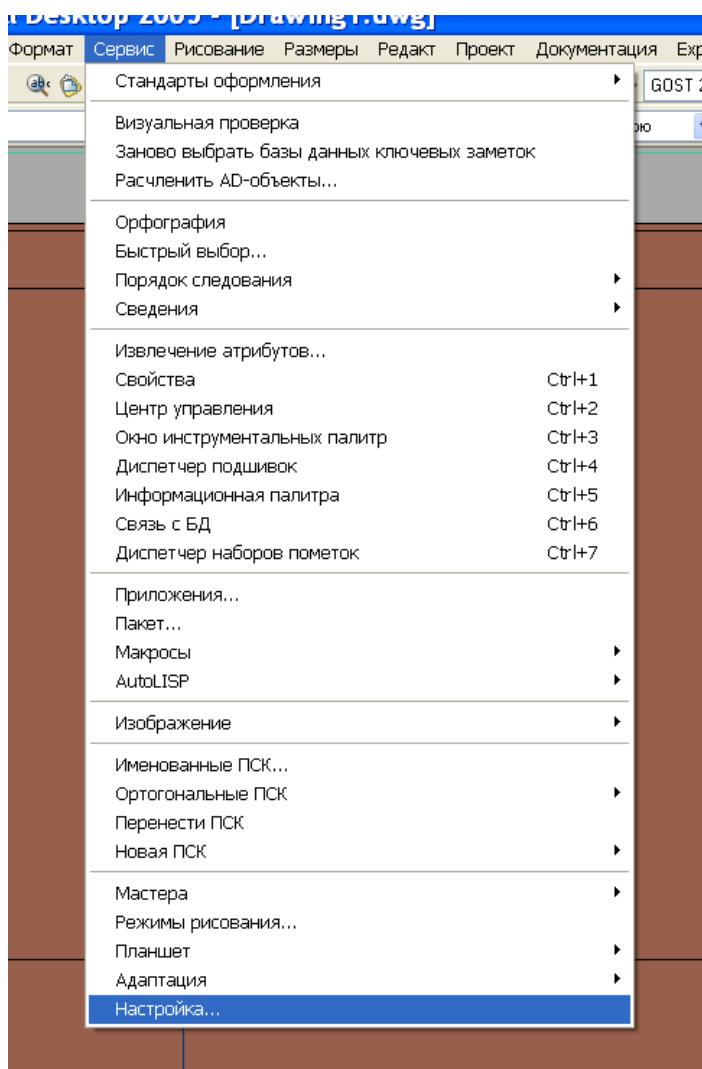

- 2) в открывшемся окне выбрать вкладку **ФАЙЛЫ**, список **ПУТЬ ДОСТУПА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛАМ** и нажать кнопку **Добавить**

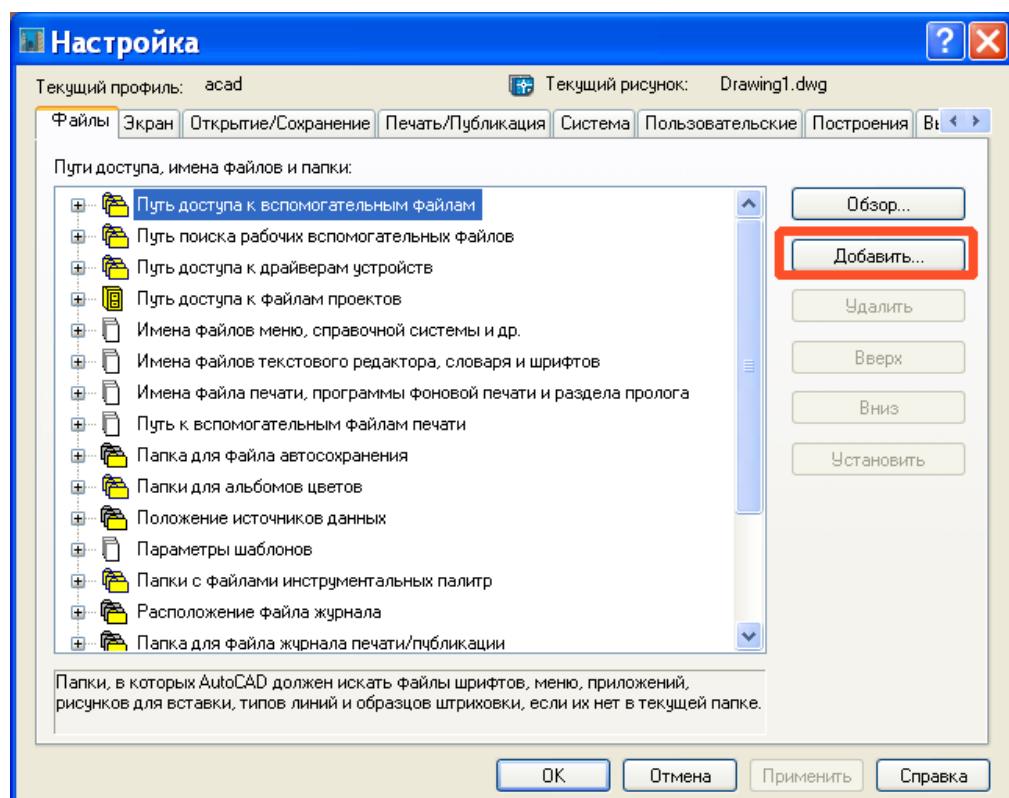


3) Укажите рабочую папку программы (расположение папки можно увидеть через меню ФАЙЛ)

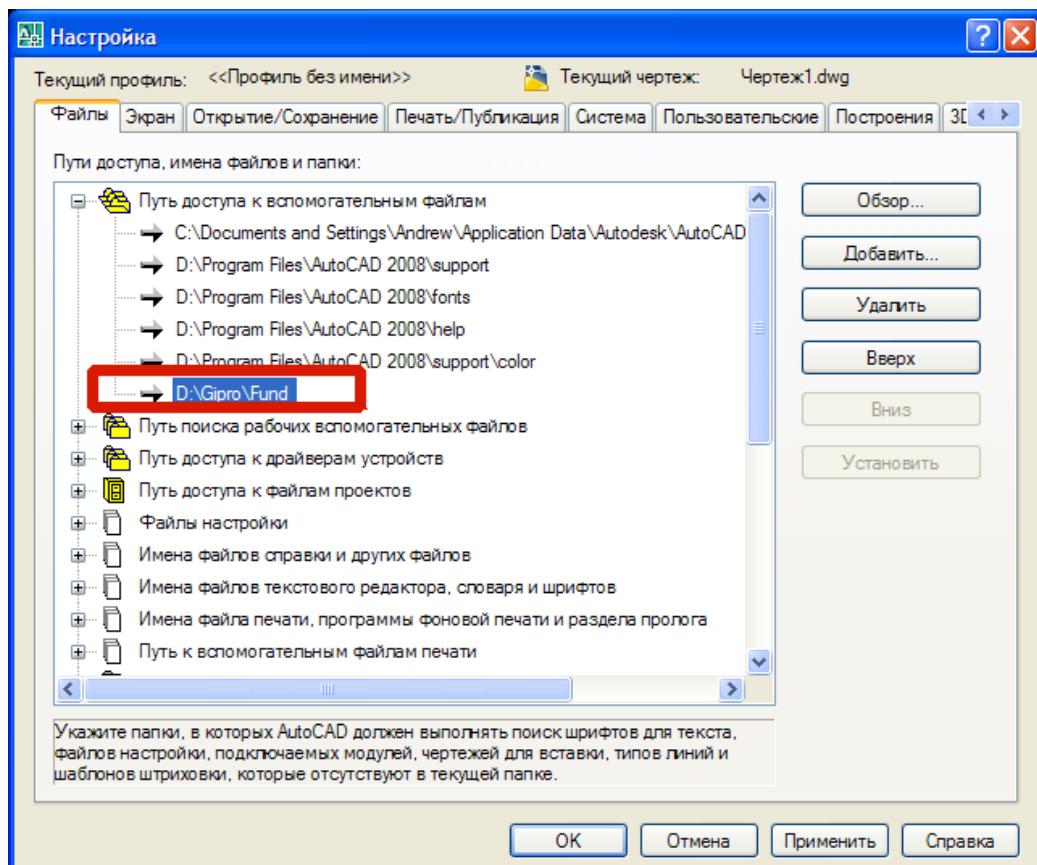

4) нажмите ПРИМЕНить ОК

После того как файл **floods.lsp** сгенерирован в программе его можно загрузить в автокад. Для этого в командной строке наберите команду (**load "floods"**), включая скобки, и нажмите Enter.

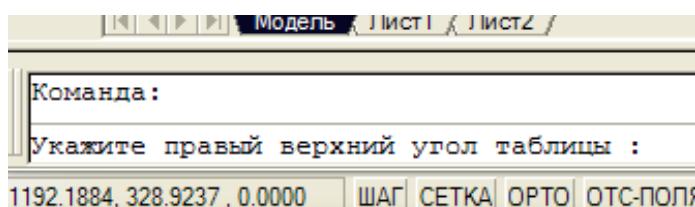


Укажите правый верхний угол таблицы.

Таблица расчетных нагрузок

Марка	P _т	M _{а,тм}	M _{б,тм}	Q _{а,т}	Q _{б,т}
5Б	191,0	0,0	1,0	0,0	1,0
5Е	195,0	0,0	1,0	0,0	1,0
14А	50,0	2,6	1,0	0,0	1,0
14БВ	102,0	12,0	1,0	0,0	1,0
14Д	102,0	2,6	1,0	0,0	1,0
14Г	95,0	2,6	1,0	0,0	1,0
14Е	56,0	2,6	1,0	0,0	1,0
13А	95,0	0,0	13,0	0,0	1,0
12А	90,0	0,0	13,0	0,0	1,0

Таблица будет отрисована.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском файла **floads.lsp** в Автокаде у текущего текстового стиля (он будет использован при создании таблицы) значение высоты текста должно иметь нулевое значение! Если в ваших текстовых стилях высота текста не равна нулю, то рекомендуем создать новый текстовый стиль с вашими настройками и высотой текста, равной нулю, но использовать его только для вставки таблицы.

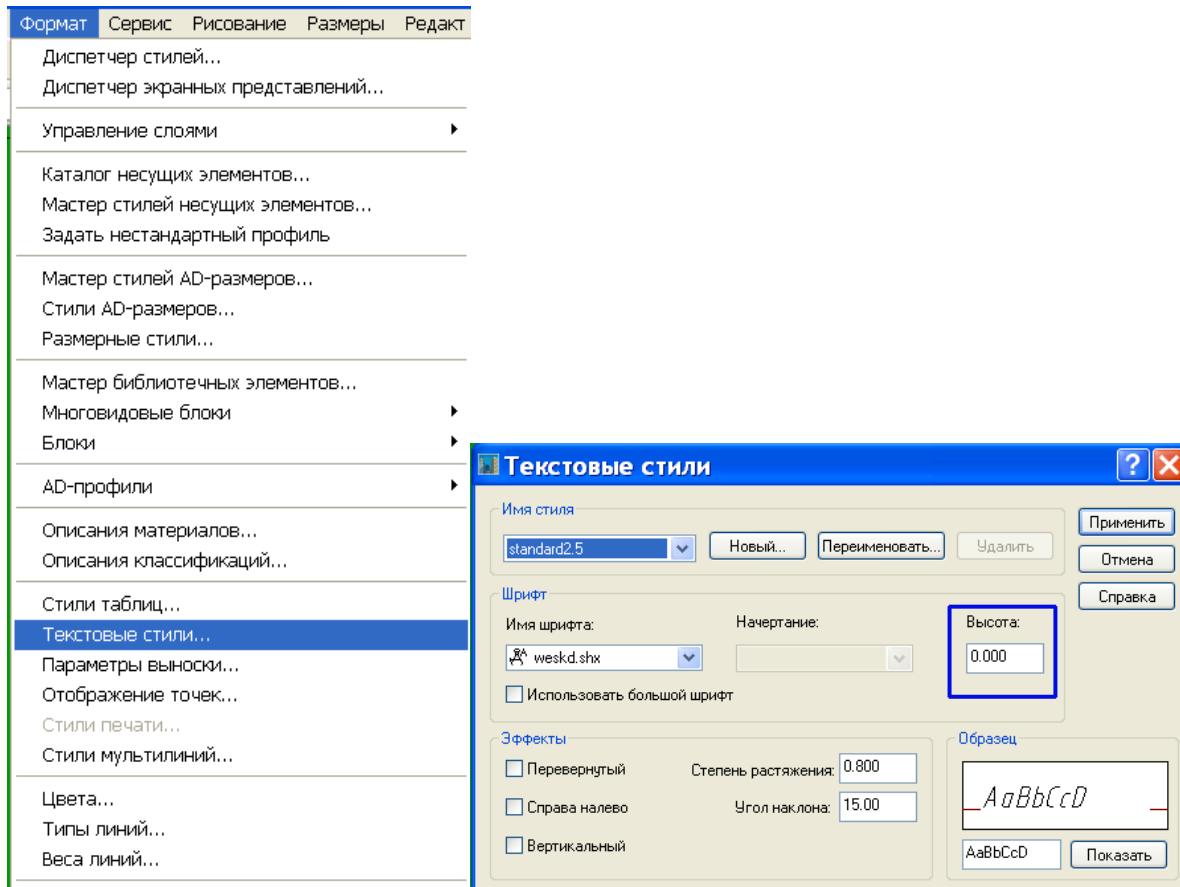


- 19. Нагрузки на уступы фундамента (от полезных полосовых нагрузок на поверхности, включая равномерно распределенные, от реакций фундаментных балок, веса стен, давления грунта и воды на фундаменты подавлов и прочее)**

Самый простой и быстрый способ задания полезной равномерно распределенной нагрузки по всей поверхности (со всех сторон от фундамента) во время редактирования данных по марке :



Где 3т/м² полезная равномерно распределенная нагрузка **QП** по всей поверхности.

Если полезная нагрузка приложена не со всех сторон или на уступы, подколонник фундамента приложены дополнительные нагрузки, то воспользуйтесь режимом редактирования таких нагрузок – кнопка **...**.

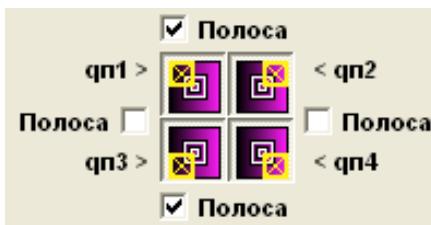


Условно зона вокруг фундамента поделена на 4 сектора, в каждом из которых действует полезные нагрузки **qп1...qп4**. Если включен переключатель **полоса**, нагрузка принимается полосовой, если нет, то равномерно распределенной в соответствующем секторе.



- копирование и вставка уже заданных данных по нагрузкам по другой марке фундамента.



- при расчете фундамента нагрузки **qп1...qп4** будут всегда учитываться.




- при расчете фундамента нагрузки **qп1...qп4** будут учитываться только если нагрузка **qп > 0**

Показать вычисленные нагрузки
на уступы от заданной
полезной qн1...qн4

- вычисление нагрузок на уступы от полезных нагрузок и их
отображение на схеме.

Полезные нагрузки учитываются как приложенные на уровне планировки, т.е. высота засыпки определяется по заданному заглублению фундамента. В случае с подвалом и заданном заглублении фундамента от планировки, а не от пола подвала, полезные нагрузки на уступы фундаментов подвалов и одностороннюю нагрузку на уступы от давления грунта засыпки и воды для наружных фундаментов подвалов необходимо задавать, включая флагок (**Учсть давление грунта и воды**). При этом давление грунта и воды вычисляется на фундамент от отметки подвала до верха засыпки. Отметка подвала задается размерами в основном окне программы :

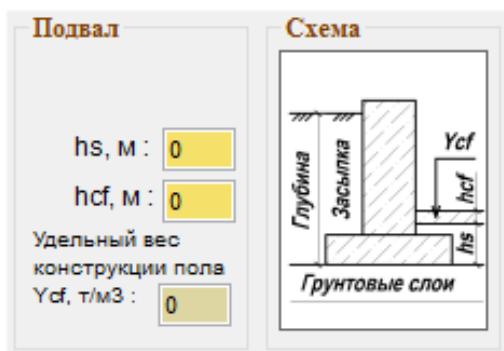

При расчете по заданному Rgr расчет давления грунта и воды не выполняется.

Марка фундамента БШ15

Дополнительная полезная нагрузка

qн1,т/м²: Учесть давление грунта и воды

1

Учес ть давл ения грун та и воды:

Полоса **Полоса** **Полоса** **Полоса**

qн1 > **< qн2**

qн3 > **< qн4**

qн3,т/м²:

qн2,т/м²: Учесть давление грунта и воды

Заданное значение общей полезной нагрузки qн: 1,0т/м²

Учес ть давл ения грун та и воды: Учитывать всегда полезную нагрузку qн1...qн4

Учес ть давл ения грун та и воды: Учитывать полезную нагрузку qн1...qн4 только при qн > 0

Показать вычисленные нагрузки на уступы от заданной полезной qн1...qн4

Схема нагрузок (главные оси фундамента)

qн1=1,0т/м²

Легенда Сохранить

Показывать полезную нагрузку qн1...qн4 на схеме

Учитывать дополнительную нагрузку при расчете плитной части на обратный момент

Проверка данных

Нагрузки на уступы фундамента

№	X, мм	Y, мм	A, мм	B, мм	Нагрузка	Ед.изм.	Тип	Ma,тм	Mb,тм	Ta,т	Tb,т	Отн. отметка
1	500	500	200	100	1.0	т	постоянная					

Учитывать всегда полезную


Учитывать полезную при qн > 0

Показать расчет нагрузок от qн1...qн4, грунта, воды




- сохранение заданных нагрузок для текущей марки фундамента.

Таблица нагрузок на уступы фундамента от реакций фундаментных балок, стен, дополнительных опор и т.д.:

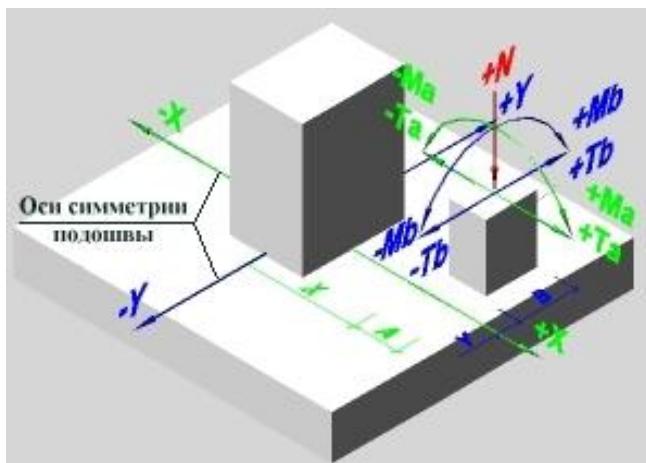


№	X, мм	Y, мм	A, мм	B, мм	Нагрузка	Ед.изм.	Тип	Ma,тм	Mb,тм	Ta,т	Tb,т	Отн. отметка
1	400	100	100	100	1.0	т/м ²	полезная	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0
2	-500	100	100	100	2.0	т	постоянная		2.0	1.0	1.0	3.0
3	400	-200	100	100	3.0	т/м ²	постоянная	±1.0		-1.0	-1.0	2.7
4	-500	-200	100	100	4.0	т	постоянная			±1.0	±1.0	3.0

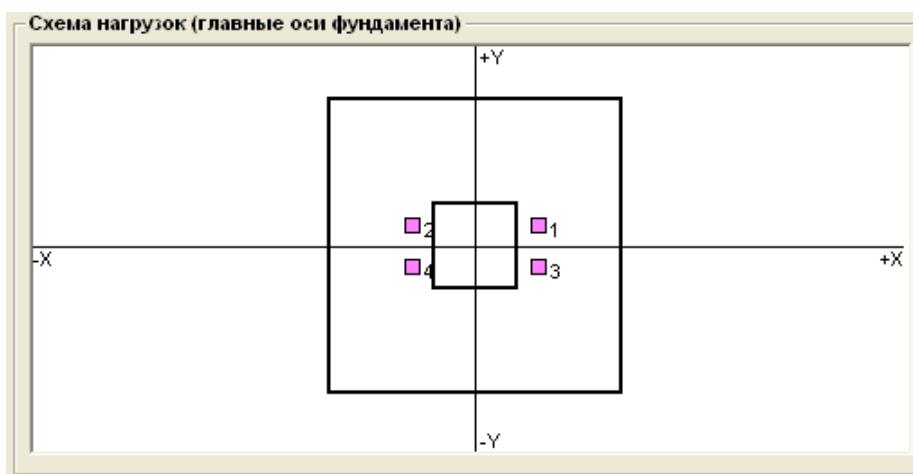

Если заданная нагрузка расположена за пределами фундамента (подколонника), то она не учитывается. Если расположена частично на фундаменте (подколоннике), то :

- если единица измерения нагрузки **T/М2**, то учитывается только фрагмент нагрузки, попавший на план фундамента (подколонника).
- если единица измерения нагрузки **T**, то учитывается вся нагрузка.

Т.к. пользователь заранее не знает какой размер подошвы фундамента будет получен в результате расчета нагрузки можно задавать бесконечно протяженными по каждому из двух направлений X или Y:

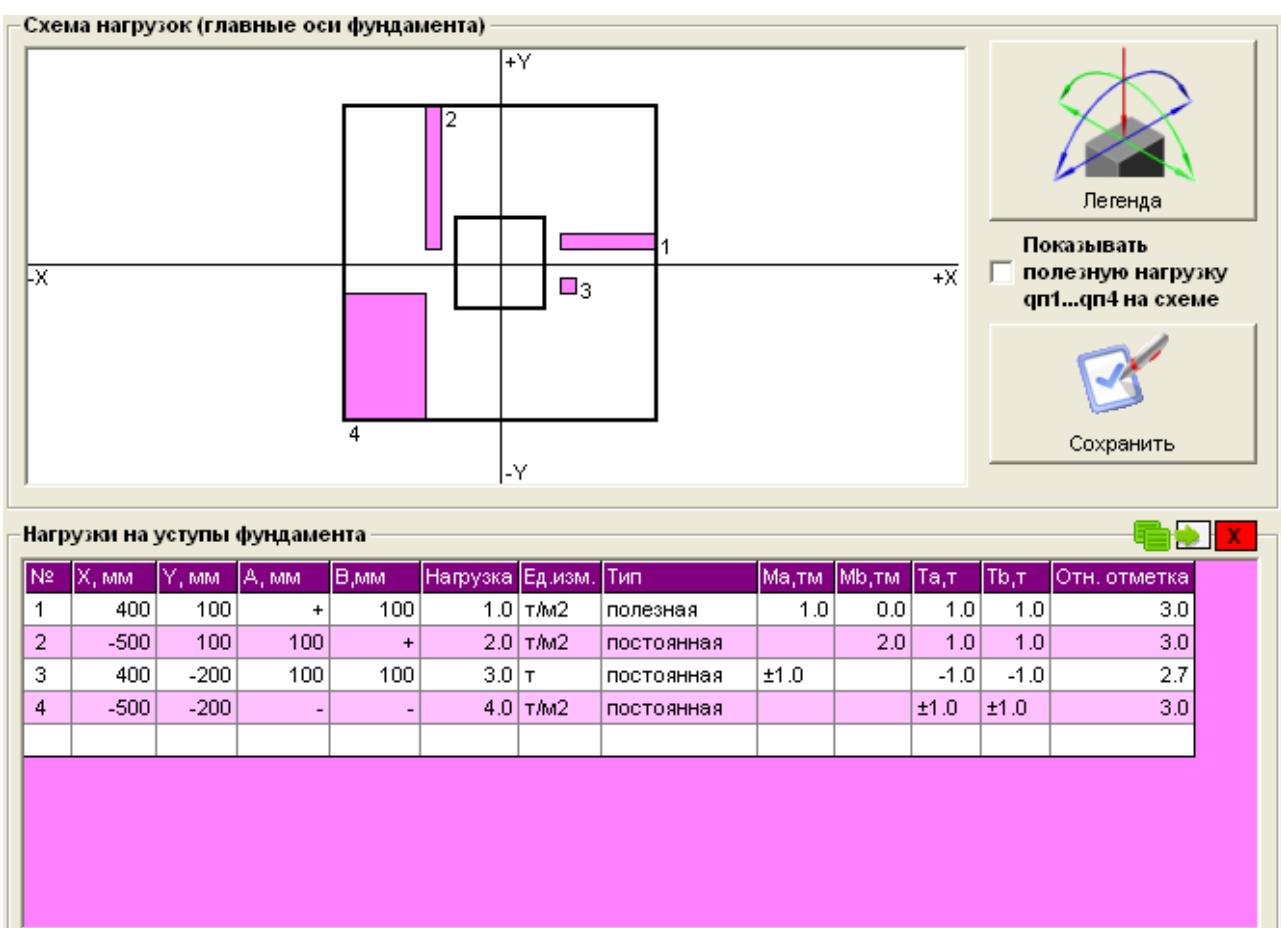

Нагрузка 1 : размер А задан **ЗНАКОМ «+»**, - нагрузка от позиции X стремится к краю подошвы.

Нагрузка 2 : размер В задан **ЗНАКОМ «+»**, - нагрузка от позиции Y стремится к краю подошвы

Нагрузка 4 : размер А задан **ЗНАКОМ «-»** И размер В задан **ЗНАКОМ «-»**, - нагрузка от позиции X и Y стремится к краю подошвы

Помимо вертикально нагрузки можно задавать боковые силы и моменты, приложенные на заданных пользователем участке, при этом для боковой силы необходимо указывать высотную относительную отметку приложения силы.

- копирование и вставка уже заданных данных по нагрузкам по другой марке фундамента.

- удаление строки

Учитывать всегда полезную - при расчете фундамента нагрузки, заданные в таблице, будут всегда учитываться


Учитывать полезную при qп > 0 - при расчете фундамента нагрузки, заданные в таблице, будут учитываться только при **qп > 0**.

Показать расчет нагрузок от qп1...qп4, грунта, воды - отображение расчета нагрузок на фундамент от полезных нагрузок qп1...qп4, давления грунта и воды.

Алгоритм программы построен таким образом, чтобы скорость вычислений была максимальной. Сначала производится подбор размеров подошвы, потом выполняется конструирование плитной части. Значение боковой нагрузки на фундамент от полезной нагрузки зависит от геометрии плитной части. Так как на стадии подбора размеров подошвы геометрия плитной части еще не известна, расчет боковой нагрузки от полезной производится упрощенно с небольшим запасом. Если пользователю необходим точный расчет боковой нагрузки от полезной, то необходимо выполнить расчет в следующей последовательности :

1) выполнить расчет фундамента – любая из кнопок **План**, **A - A**, **B - B**, при этом выбрать нужный вариант конструирования

2) переключиться в режим задания геометрии плитной части - **Плита**
 3) вставить в таблицу результаты последнего расчета геометрии плитной части:



4) выйти из режима задания геометрии плитной части - **Плита**
 5) включить вариант конструирования **Геометрия фундамента (заданная плита)**

После того как задана геометрия плитной части расчет боковой нагрузки от полезной будет выполнен с учетом заданной геометрии плитной части.

20. Загрузка данных по геологии из файла

Программа позволяет загрузить данные по геологии из отдельного файла (перечень ИГЭ, составы скважин, данные по просадке, координаты скважин). Файл может быть создан в любом простом текстовом редакторе в формате TXT. Пример такого файла (Gipro_fundament_geo_data.txt) смотрите в установочной папке программы. При создании файла необходимо соблюдать определенные правила, описанные внутри самого файла в виде комментариев. Загрузка файла выполняется в [окне скважин](#) командой **ИГЭ Файл**.

Структура файла должна быть создана в следующей последовательности:

gipro_geo_element_start – описание ИГЭ

1,_Засыпка_,0,1500,7500,1.89,30,0,0.27,нет,1,1.89,30,0,150r,50g,50b,0,0,0,0
 2,ИГЭ2_1,0,1320,7500,1.89,20,1.9,0.3,нет,5,1.89,20,1.9,100r,100g,100b,0,0,0,0.25
 2,ИГЭ2_2,0,1320,7500,0.92,20,1.9,0.3,нет,5,0.92,20,1.9,150r,150g,150b,0,0,1,0.25
 gipro_geo_element_end

gipro_geo_skvaj_start – описание скважин

1,2,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
 2,2,1,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
 gipro_geo_skvaj_end

gipro_geo_prosad_start – описание просадочных свойств

1,1,1,0.5,10,0.011,0.012,0.013

gipro_geo_prosad_end

gipro_geo_XY_start – координаты скважин

0,0
 1,100,2000
 2,57000,41900

gipro_geo_XY_end


Если у вас, например, нет просадочных свойств, то в файле будет следующая запись:

gipro_geo_prosad_start – описание просадочных свойств
gipro_geo_prosad_end

Для ускорения заполнения данных в файле рекомендуется использовать, например, программу EXCEL и находящийся в установочной папке программы файл **состав скважин.xls**.

Панель инструментов																
C3	43534															
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
2	№ скв.	Координ.	Координ.	Абс.	отметка	максимально	Количество		1	2	3					
3	1	X, мм	Y, мм	усты	возможная	водоупор	слоёв	№ИГЭ	моши., мм							
4	2	25964	43534	325.56	323.26	310.54	3	1	1000	2	2000	1	3000			
		26954	43545	325.56	323.26	310.54	4	1	1000	2	2000	1	1000	2	3000	

Дробная часть должна быть отделена от целой части числа точкой. Для этого в системе через **Панель управления → Язык и региональные стандарты** установите в качестве разделителя точку:

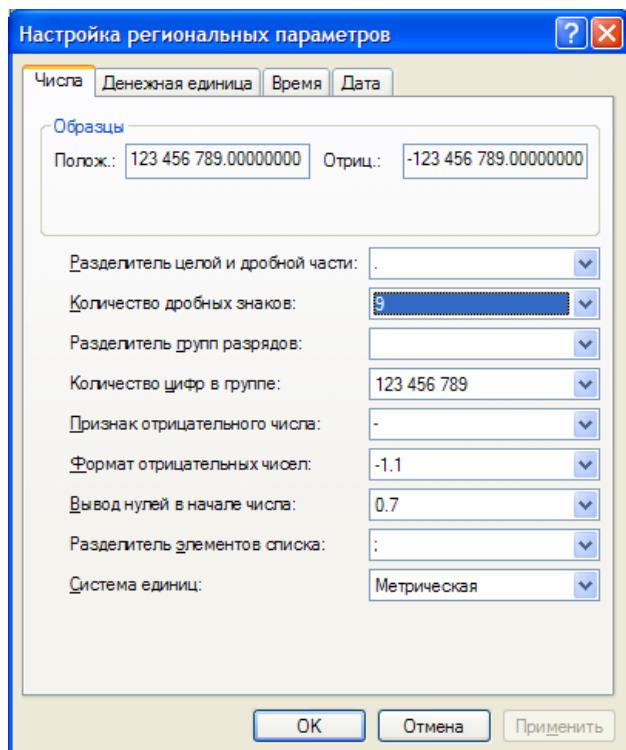


Либо установите формат ячеек в EXCEL как текстовый и произведите замену запятой на точку.

Также рекомендуем при выдаче заданий на инженерно-геологические изыскания вписывать в задание заполнение файла **состав скважин.xls**, т.е. файл заполняется геологами и останется только экспортовать данные в файл с данными по геологии. В файле **состав скважин.xls** приведено 2 колонки с отметками УГВ: установленный и максимально возможный. Перед импортом необходимо выбрать какую колонку вы будете использовать в расчетах и удалить ненужную. Точно также удалите две колонки с координатами скважин.

Импорт выполняется в следующей последовательности:

- 1) Удаление ненужной колонки с УГВ, например колонки с установленным УГВ:

- выделение колонки
- вызов всплывающего меню правой кнопкой мыши
- удаление

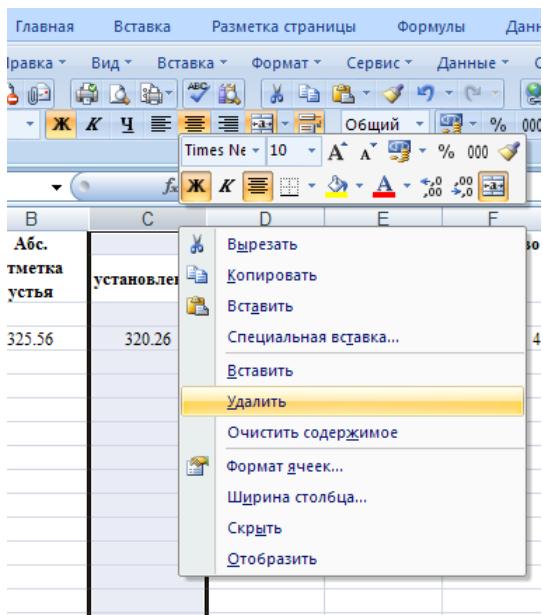

Аналогично удалите две колонки с координатами скважин.

- 2) Выделение всех числовых значений и копирование в буфер обмена нажатием клавиш **Ctrl+C** или кнопки .
- 3) Вставка скопированных значений в текстовый файл с данными по геологии:

```
"# II Описание скважин - Таблица 2"
"# При описании состава скважин, если УТВ проходит через один слой, то делить его на два типа грунта (выше и ниже
"# возвьет слой с именем ИГЭ (имя ИГЭ определяется по номеру ИГЭ) из строки с обозначением в конце строки выше/ниже"
"# Отметка водоупора должна находиться на границе слоев"
"# номер (имя) скважины, Абс.отм.устья, Абс.отм.УТВ, Абс.отм.водупора, количество слоев (не более 30), номер ИГЭ,
"# номер скважины задвать числом, если в имени скважины присутствуют текстовые символы, то задвать имя в кавычках"
gipro_geo_skvaj_start
1,2,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
"скв.2",2,1,-20,-1000,3,1,900,2,2000,2,7500
gipro_geo_skvaj_end
```

При вставке данных из EXCEL числа автоматически разделяются табуляцией.

Копирование координат скважин производиться в таком же порядке, начиная с пункта 2, т.е. выделение производить по первым трем столбцам (имя, координата X, координата Y).

```
"# IV Описание координат скважин - Таблица 4"
"# Смещение координат для всех скважин по X, Y"
"# Номер (имя) скважины, координата X (мм), координата Y (мм)"

gipro_geo_XY_start
0,0
1,100,2000
"скв.2",57000,41900
gipro_geo_XY_end
```

Загрузка координат скважин выполняется в окне схемы расположения в таблице координат скважин командой **XY Файл**. Перед загрузкой координат необходимо задать нужную базовую точку. В начале списка координат необходимо указать приращение по координате X и Y, которое будет добавляться к загружаемым координатам.

21. Догрузка таблицы с марками фундаментов из другого файла

Для возможности выполнения расчета фундаментов одного здания на нескольких компьютерах одновременно (когда расчет выполняют несколько человек) предусмотрена догрузка таблицы с марками из одного расчетного файла в другой (включая схему расположения) через меню Файл-Загрузка(Сохранение) таблицы марок фундаментов. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- одинаковая версия программ
- одинаковые данные по геологии (кол-во скважин, их состав, набор геологических элементов)
- одинаковый набор базовых точек
- одинаковый набор анкерных баз


При загрузке данных программа автоматически контролирует соблюдение перечисленных условий.

22. Вывод схемы в автокад

Программа позволяет выполнить вывод схемы расположения фундаментов и разрезы по схеме в автокад в виде чертежа и 3d модели.




- команда вывода схемы в автокад в окне схемы расположения.

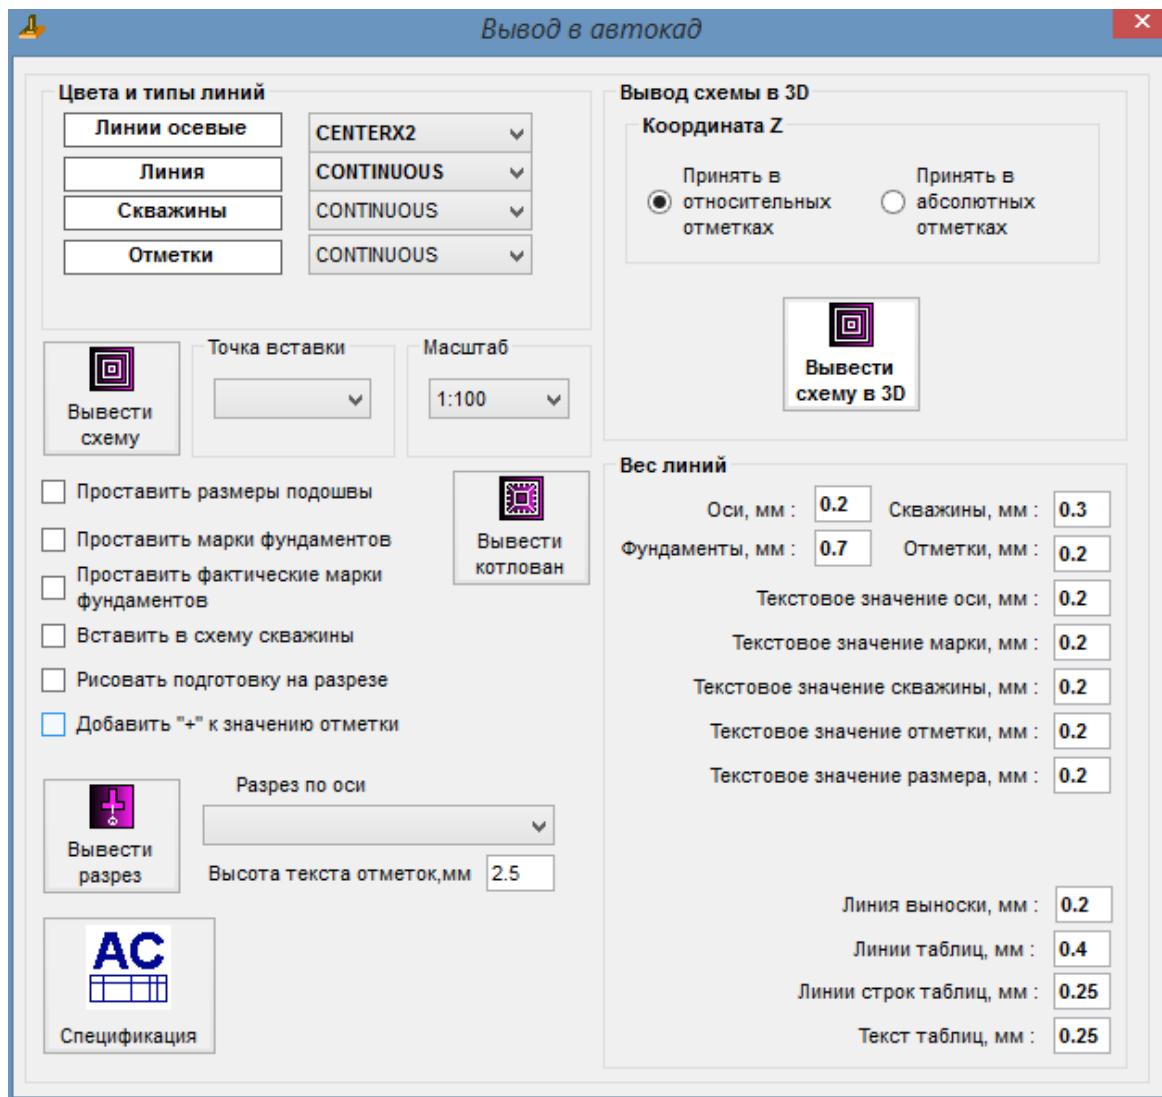


Типы линий хранятся в общей рабочей папке программы в файле linetype.txt, который можно редактировать – добавлять нужные типы линий.

Схема (разрезы) должны выводиться в пространство модели автокада.



- масштаб вывода из модели в пространство листа в самом автокаде.

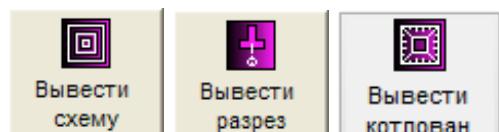


- генерация файла fplan.lsp в общую рабочую папку программ GIPRO (смотрите верхнее меню программы **Файл**). Файл можно загрузить в


автокад. Исполнение файла в автокаде прорисовывает схему расположения фундаментов, разрез, план последнего построенного котлована.



- генерация файла fplan.lsp в общую рабочую папку программ GIPRO (смотрите верхнее меню программы **Файл**). Файл можно загрузить в автокад. Исполнение файла в автокаде прорисовывает спецификацию к схеме расположения фундаментов. При заданных подбетонках в спецификации отображается расход бетона на подбетонку.



- вывод схемы (генерация файла f3d.lsp) в автокад в 3D формате.

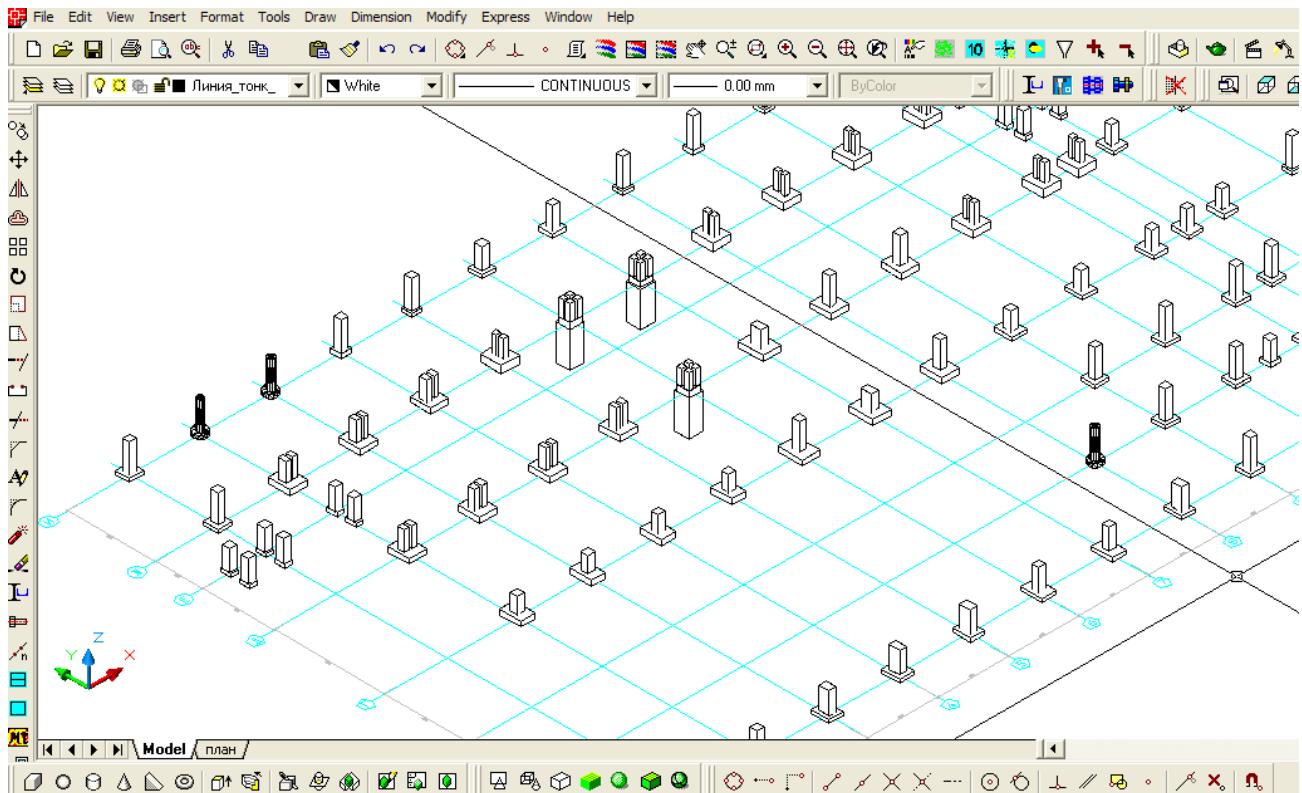


3D формат позволяет наглядно видеть проектируемые конструкции, а также экспортовать схему в другие 3d-программы, например SCAD, LIRA, ALLPLAN и другие.

При использовании команд вывода спецификации к схеме расположения и настройки простановки фактических марок предварительно необходимо выполнить назначение фактических марок через меню ФАЙЛ – НАЗНАЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ МАРОК.


Загрузка файла fplan.lsp и f3d.lsp в автокад

Перед первой загрузкой файла в автокад необходимо один раз выполнить следующие настройки:


- 1) меню автокада **СЕРВИС → НАСТРОЙКА**

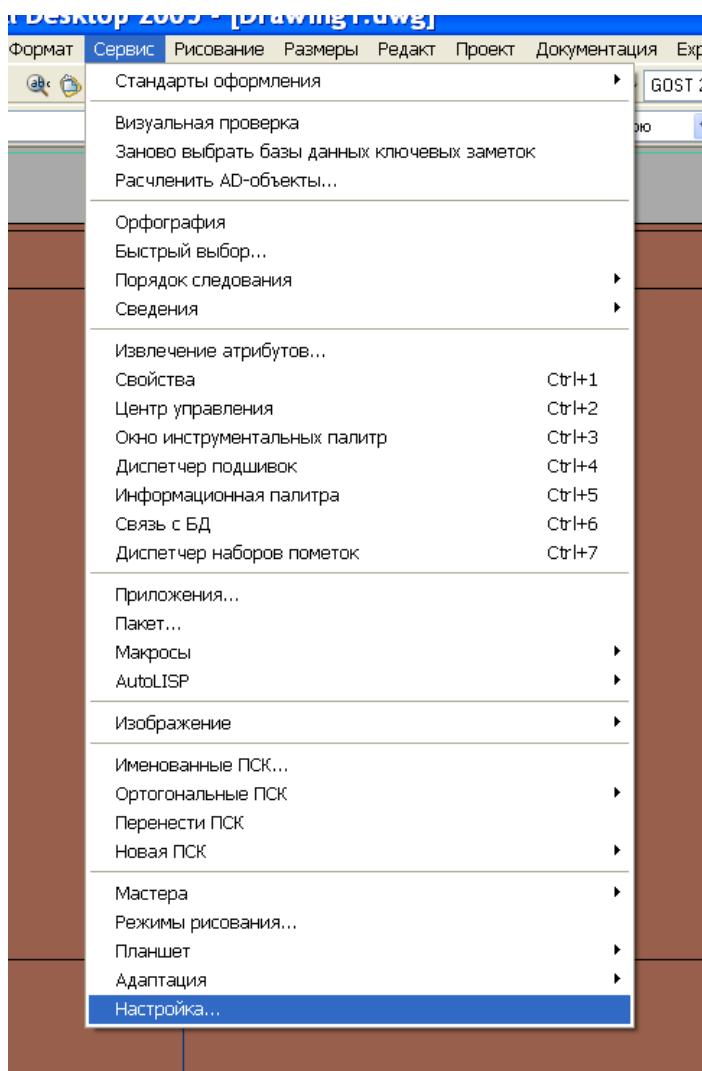

- 2) в открывшемся окне выбрать вкладку **ФАЙЛЫ**, список **ПУТЬ ДОСТУПА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФАЙЛАМ** и нажать кнопку **Добавить**

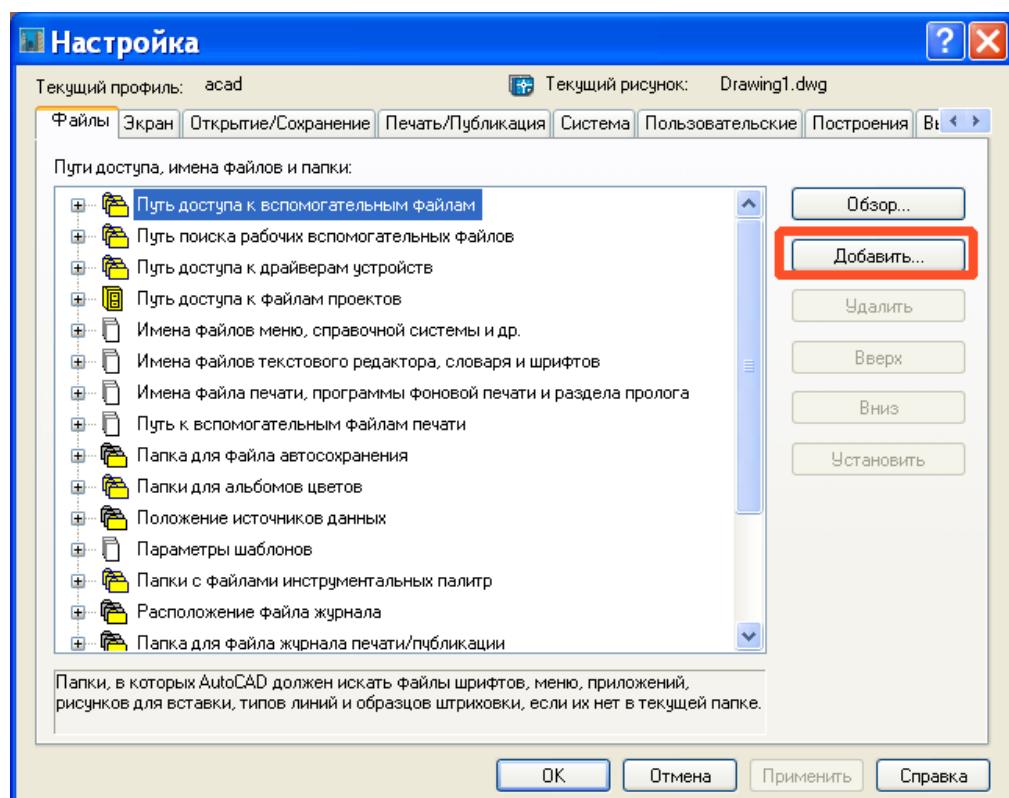


3) Укажите общую рабочую папку программ GIPRO (расположение папки можно увидеть через меню ФАЙЛ)

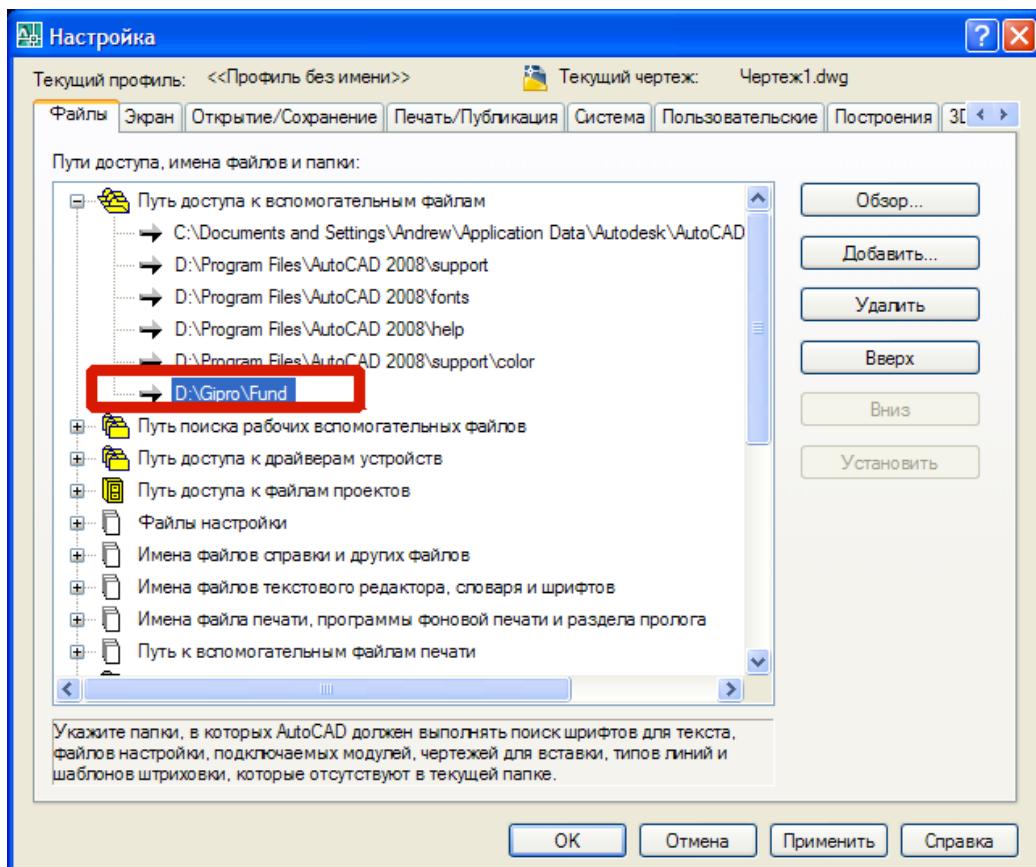

4) нажмите ПРИМЕНИТЬ ОК

После того как файл **fplan.lsp** или **f3d.lsp** сгенерирован в программе его можно загрузить в автокад. Для этого в командной строке наберите команду (**load "fplan"**) или (**load "f3d"**), включая скобки, и нажмите Enter. Для просмотра протокола выполнения файла fplan.lsp в автокаде нажмите F2.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском файла **fplan.lsp** в Автокаде у текущего текстового стиля значение высоты текста должно иметь нулевое значение ! Если в ваших текстовых стилях высота текста не равна нулю, то рекомендуем создать новый текстовый стиль с вашими настройками и высотой текста, равной нулю, но использовать его только для отрисовки схемы.

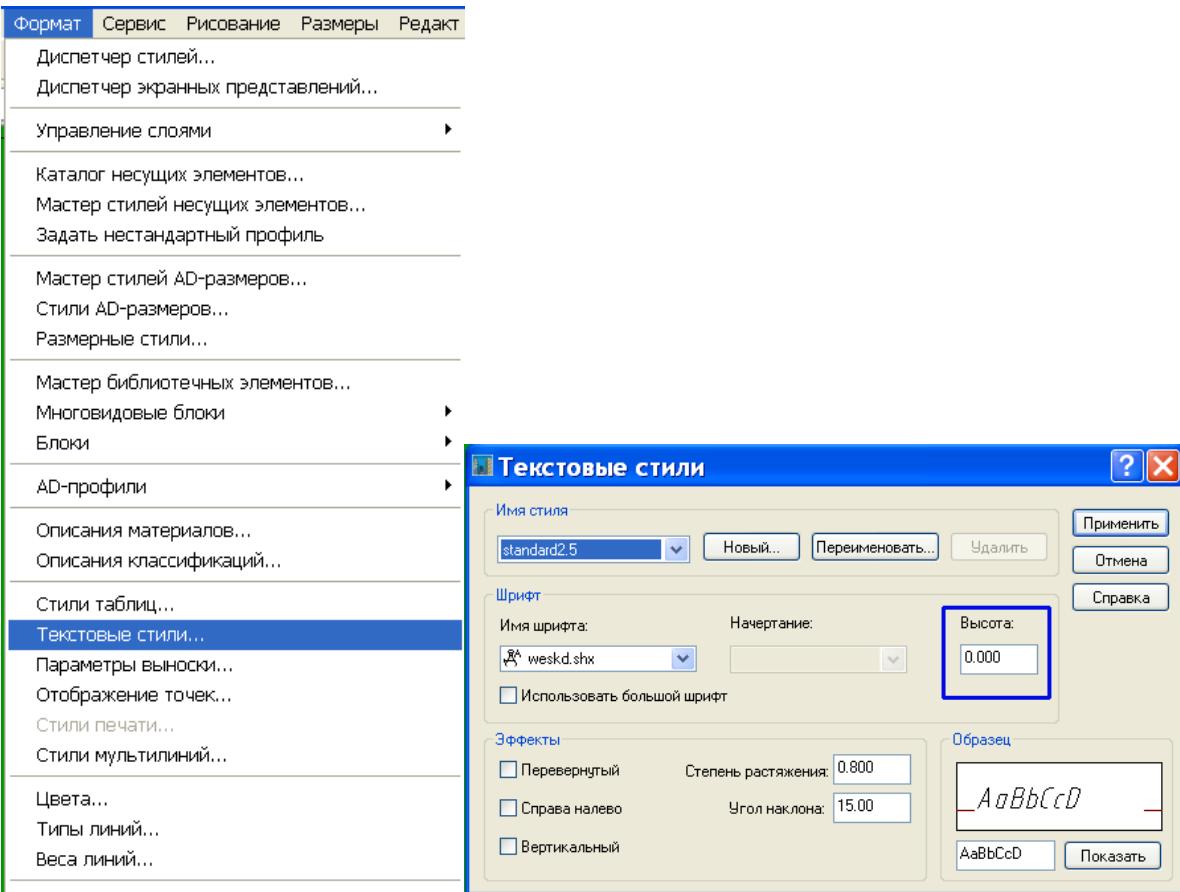

При отрисовке схемы в автокаде используется текущий размерный стиль, т.е. перед выполнением команды (**load "fplan"**) текущий размерный стиль должен быть выставлен в соответствии с выбранным масштабом последующего вывода схемы в пространство листа. Также в списке типов линий в автокаде должны присутствовать те типы линий, которые были указаны в программе для элементов чертежа схемы (разреза).

23. Назначение фактических марок и расход материалов

Меню Файл-Назначение фактических марок и расход материалов.

Фактические марки фундаментов и расход материалов																															
Параметры назначения										Дополнительные настройки																					
<input type="checkbox"/> Высота фундамента		<input type="checkbox"/> Марка анкерной базы		<input type="checkbox"/> Геометрия фундамента		<input checked="" type="checkbox"/> Отображать в главной таблице и на схеме фактические марки фундаментов		<input type="checkbox"/> Принять одинаковый диаметр в подколоннике		<input type="checkbox"/> Принять одинаковый диаметр в плитной части		<input type="checkbox"/> Выполнить назначение марок		<input type="checkbox"/> Расчет расхода материалов																	
Номера исключения :										Буквенный индекс марки : ФМ Первый номер марки : 1																					
Результирующая таблица																															
БШ5	Фи6	1,8	2,05 (+1,8)	1,5 / 1,8	-	450 / 0 / 0	250 / 0 / 0	400 / 0 / 0	400 / 0 / 0	4 / 400 x 400 / 0 x 0	12/ 12	16/ 18	330/330(0/2)-200(10/8)																		
БШ5-1	Фи8	1,8	2,05 (+1,8)	1,5 / 2,1	-	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	600 / 0 / 0	600 / 0 / 0	1 / 600 x 900 / 0 x 0	14%/ 16%	12%/ 12%	277/255(2/3)-200(11/8)																		
БШ7	Фи6	2,7	2,95 (+2,7)	1,5 / 2,1	-	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	750 / 0 / 0	750 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 12	255/255(1/3)-200(11/8)																		
БШ7	Фи7	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,8	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	600 / 0 / 0	600 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 12	265/255(1/3)-200(10/7)																		
Лента бс	Фи9	2,1	2,0 (+2,1)	1,0 / 0,4	-	300 / 0 / 0	350 / 0 / 0	50 / 0 / 0	50 / 0 / 0	1 / 300 x 300 / 0 x 0	12/ 12	8%/ 8%	230/230(0/2)-200(5/6)																		
Лента пс	Фи10	2,92	2,95 (+2,92)	1,0 / 0,5	-	300 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 1000 x 500 / 0 x 0	15%/ 14%	8%/ 8%	215/310(0/2)-200(5/6)																		
БШ10-бс	Фи2	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/255(1/3)-200(7/5)																		
БШ4-Д	Фи8	2,1	2,2 (+2,1)	1,5 / 2,1	-	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	750 / 0 / 0	750 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 14	265/255(1/3)-200(11/8)																		
БШ5-Д	Фи8	2,7	2,95 (+2,7)	1,5 / 2,1	-	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	750 / 0 / 0	750 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 14	265/255(1/3)-200(11/8)																		
БШ5-1-Л	Фи11	2,1	2,2 (+2,1)	1,8 / 2,1	-	300 / 300 / 0	300 / 300 / 0	450 / 300 / 0	450 / 300 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 12%	265/265(1/3)-200(11/10)																		
БШ4-1-Д	Фи11	2,1	2,2 (+2,1)	1,8 / 2,1	-	300 / 300 / 0	300 / 300 / 0	450 / 300 / 0	450 / 300 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 12	265/265(1/3)-200(11/10)																		
БШ14-Д	Фи7	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,8	-	450 / 0 / 0	300 / 0 / 0	600 / 0 / 0	600 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 10	265/255(1/3)-200(10/7)																		
БШ2-Д	Фи3	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,2	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(7/7)																		
Лента нр	Фи12	2,1	2,0 (+2,1)	1,0 / 0,25	-	300 / 0 / 0	375 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	1 / 250 x 250 / 0 x 0	12/ 12	8%/ 8%	180/180(0/2)-200(2/6)																		
БШ12-Б	Фи7	1,8	2,05 (+1,8)	1,2 / 1,8	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	600 / 0 / 0	600 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 12	265/265(1/3)-200(10/7)																		
БШ15-Б	Фи2	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(7/5)																		
БШ13-А1	Фи4	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10	265/265(1/3)-200(8/7)																		
БШ2-Б	Фи1	1,8	2,05 (+1,8)	0,9 / 0,9	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(5/5)																		
БШ15-п	Фи1	1,8	2,05 (+1,8)	0,9 / 0,9	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(5/5)																		
БШ6	Фи7	1,8	2,05 (+1,8)	1,2 / 1,8	-	450 / 0 / 0	300 / 0 / 0	600 / 0 / 0	600 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 10	265/255(1/3)-200(10/7)																		
БШ4-внш	Фи6	1,8	2,05 (+1,8)	1,5 / 1,8	-	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	600 / 0 / 0	600 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 12%	265/255(1/3)-200(10/8)																		
БШ4-Д	Фи8	1,8	2,05 (+1,8)	1,5 / 2,1	-	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	750 / 0 / 0	750 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	12%/ 14	265/255(1/3)-200(11/8)																		
БШ2-Б4	Фи4	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10	265/265(1/3)-200(8/7)																		
БШ13-А1	Фи3	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,2	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(7/7)																		
БШ15-Б	Фи1	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 0,9	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(5/5)																		
БШ14-Б	Фи4	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(8/7)																		
БШ12	Фи4	1,8	2,05 (+1,8)	1,2 / 1,5	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10	265/265(1/3)-200(8/7)																		
БШ12-Б	Фи4	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	450 / 0 / 0	450 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10	265/265(1/3)-200(8/7)																		
БШ2-Б1	Фи2	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(7/5)																		
БШ2-И2	Фи2	2,1	2,2 (+2,1)	0,8 / 1,2	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(7/5)																		
БШ2-риз	Фи3	2,7	2,95 (+2,7)	1,2 / 1,2	-	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	300 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(7/7)																		
БШ1-2	Фи1	2,7	2,95 (+2,7)	0,9 / 0,9	-	300 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	150 / 0 / 0	1 / 600 x 600 / 0 x 0	14%/ 14%	10%/ 10%	265/265(1/3)-200(5/5)																		

Команда позволяет назначить фундаментам фактические марки, в зависимости от геометрии фундамента и принятого армирования. На результат назначения влияет количество активированных параметров назначения и дополнительные настройки. Параметр геометрия фундамента автоматически включает в себя также проверку по размеру подошвы и высоте фундамента.

Принять одинаковый диаметр в подколоннике
 Принять одинаковый диаметр в плитной части

- в случае разных диаметров по расчету в подколоннике (плитной части) при подсчете расхода материалов и назначении марок принимаются одинаковые диаметры арматуры в подколоннике (плитной части) по большему диаметру.

Номера исключения : - при назначении марок указанные номера программы игнорируются. Номера следует задавать через запятую, например: 4,5,7,10.

Значение фактической марки можно зафиксировать, для этого поставьте курсор в нужную строку и нажмите правую кнопку мыши. Зафиксированные фактические марки фундаментов программы не меняет. Быстрый переход в главную таблицу программы - двойной клик в нужной строке таблицы.

Фактические марки фундаментов

<input checked="" type="checkbox"/> Высота фундамента	<input checked="" type="checkbox"/> Марка анкерной базы	<input checked="" type="checkbox"/> Геометрия плитной части	<input type="checkbox"/> Отображать в главной таблице фактические марки фундаментов	<input type="checkbox"/> Дополнительные настройки	<input type="checkbox"/> Принять одинаковый диаметр в подколоннике	<input type="checkbox"/> Принять одинаковый диаметр в плитной части			<input type="checkbox"/> Выполнить назначение марок	<input type="checkbox"/> Расчет расхода материалов				
Номера исключения :			Буквенный индекс марки : Фм			Первый номер марки : 1								
Результатирующая таблица														
Марка	Факт. марка	h,м	hz,м	Ax,м	Кол-во	d6/d8,t	d10/d12/d14,t	d15/d18/20,t	d22/d25/d28,t	d32/d36/d40,t	Бетон, м3	d1,мм	d2,мм	Шаг(кол.) (d1-d2)
БШ	Фм15	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,8	2	0,0/0,0	0,01/0,007/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,296	14% / 14%	10% / 12	265/265(1/3)-200(10/7)
Лента бс	Фм16	2,1	2,0 (+2,1)	1,0 / 0,4	1	0,0/0,002	0,0/0,007/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,282	12% / 12	8% / 8%	230/230(0/2)-200(3/6)
Лента пс	Фм17	2,92	2,95 (+2,92)	1,0 / 0,5	1	0,0/0,003	0,0/0,0/0,014	0,027/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,46	16% / 14%	8% / 8%	215/210(1/3)-200(3/6)
БШплос	Фм18	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	1	0,0/0,0	0,007/0,0/0,018	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,972	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(7/5)
БША-Д	Фм19	2,1	2,2 (+2,1)	1,5 / 2,1	1	0,0/0,0	0,0/0,019/0,039	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	2,012	14% / 14%	12% / 14	265/265(1/3)-200(11/8)
БШ5-Д	Фм20	2,7	2,95 (+2,7)	1,5 / 2,1	1	0,0/0,0	0,0/0,019/0,039	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	2,227	14% / 14%	12% / 14	265/265(1/3)-200(11/8)
БШ5-1-Д	Фм21	2,1	2,2 (+2,1)	1,8 / 2,1	1	0,0/0,0	0,0/0,034/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	2,106	14% / 14%	12% / 12%	265/265(1/3)-200(11/10)
БШ4-1-Д	Фм21	2,1	2,2 (+2,1)	1,8 / 2,1	1	0,0/0,0	0,0/0,034/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	2,106	14% / 14%	12% / 12	265/265(1/3)-200(11/10)
БШ14-Д	Фм10	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,8	1	0,0/0,0	0,005/0,015/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,566	14% / 14%	12% / 10	265/265(1/3)-200(10/7)
БШ2-Д	Фм7	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,8	1	0,0/0,0	0,009/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,08	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(7/7)
Лента ни	Фм22	2,1	2,0 (+2,1)	1,0 / 0,25	1	0,0/0,002	0,0/0,007/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,188	12% / 12	8% / 8%	180/180(0/2)-200(2/6)
БШ12-Б	Фм23	1,8	2,05 (+1,8)	1,2 / 1,8	1	0,0/0,0	0,01/0,007/0,017	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,188	14% / 14%	10% / 12	265/265(1/3)-200(10/7)
БШ15-н	Фм18	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	1	0,0/0,0	0,007/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,972	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(7/5)
БШ13-А1	Фм24	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	1	0,0/0,0	0,011/0,0/0,018	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,188	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(8/7)
БШ2 - Б	Фм25	1,8	2,05 (+1,8)	0,9 / 0,9	1	0,0/0,0	0,005/0,0/0,017	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,783	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(5/5)
БШ15-п	Фм25	1,8	2,05 (+1,8)	0,9 / 0,9	1	0,0/0,0	0,005/0,0/0,017	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,783	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(5/5)
БШ	Фм26	1,8	2,05 (+1,8)	1,2 / 1,8	4	0,0/0,0	0,005/0,0/0,017	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,458	14% / 14%	12% / 10	265/265(1/3)-200(10/7)
БШану	Фм27	1,8	2,05 (+1,8)	1,5 / 1,8	1	0,0/0,0	0,0/0,025/0,017	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,701	14% / 14%	12% / 12%	265/265(1/3)-200(10/8)
БШ4-Д	Фм28	1,8	2,05 (+1,8)	1,5 / 2,1	1	0,0/0,0	0,0/0,019/0,03	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,304	14% / 14%	12% / 14	265/265(1/3)-200(11/8)
БШ-А2	Фм24	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	1	0,0/0,0	0,011/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,188	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(8/7)
БШ13-А1	Фм7	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,2	2	0,0/0,0	0,009/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,08	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(7/7)
БШ15-А1	Фм29	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 0,9	1	0,0/0,0	0,005/0,0/0,018	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,891	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(5/5)
БШ15-Б	Фм29	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 0,9	1	0,0/0,0	0,005/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,891	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(5/5)
БШ14-В	Фм24	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	1	0,0/0,0	0,011/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,188	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(8/7)
БШ12-В	Фм15	1,8	2,05 (+1,8)	1,2 / 1,5	1	0,0/0,0	0,011/0,0/0,017	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,08	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(8/7)
БШ12-Б	Фм24	2,1	2,2 (+2,1)	1,2 / 1,5	1	0,0/0,0	0,011/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,188	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(8/7)
БШ2-В1	Фм18	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	1	0,0/0,0	0,007/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,972	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(7/5)
БШ2-И2	Фм18	2,1	2,2 (+2,1)	0,9 / 1,2	1	0,0/0,0	0,007/0,0/0,019	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,972	14% / 14%	10% / 10	265/265(1/3)-200(7/5)
БШ2-р4	Фм4	2,7	2,95 (+2,7)	1,2 / 1,2	1	0,0/0,0	0,009/0,0/0,025	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,296	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(7/7)
БШ1->2	Фм2	2,7	2,95 (+2,7)	0,9 / 0,9	2	0,0/0,0	0,005/0,0/0,025	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,107	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(5/5)
БШ2->2	Фм2	2,7	2,95 (+2,7)	0,9 / 0,9	11	0,0/0,0	0,005/0,0/0,025	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,107	14% / 14%	10% / 10%	265/265(1/3)-200(5/5)
БШ15-2	Фм6	2,1	2,2 (+2,1)	0,6 / 0,9	6	0,0/0,001	0,002/0,0/0,018	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,81	14% / 14%	10% / 8%	265/265(1/3)-200(5/4)
БШ4->2	Фм8	2,1	2,2 (+2,1)	1,5 / 1,8	9	0,0/0,0	0,017/0,0/0,01	0,019/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	0,0/0,0/0,0	1,782	14% / 15%	10 / 10	277/252(2/3)-200(10/8)

При подсчете расхода материалов в каждой строке дается расход по материалам на одну марку фундамента, в конце таблицы при подсчете общего объема учитывается количество фундаментов на схеме.

Таблица заполняется программой автоматически по результатам армирования после выполнения следующих команд :

- Подколонник**
- Меню файл – Вывод на печать \ Расчет ступеней и подколонника
- Меню Файл – Расчет ступеней и подколонника текущей марки

24. Краткое описание последовательности работы в программе

После запуска программы:

- Задание геологических скважин, данных по воде и абсолютной отметке нуля:

Скважины

Если не предполагается расчет Ргр по геологии, то задание скважин не обязательно, но при этом не будут доступны 4, 5 и 6 группа расчетов (группы расчетов смотрите далее по тексту).

- Создание одной стартовой марки фундамента:

Применить

Далее заполнение исходных данных :

Марка :	БШ15-лестница ряд	Комби	<input type="checkbox"/>	?
Отн.отм. верха:	Amin : 0,6 1,8	P : 14,6 1		
	Bmin : 0,6	Ma : 0,405 1		
Выс./Глуб./Подб.:	1,8/2,05/0,0	Mb : 0,405 1		
Отрыв (%) :	25	3b	Ta : 0 1	
Ср. вес/полез.:	2/1,0	...	Tb : 0,5 1	
Геология:	1	R : 20		

При этом переключатель расчета Rgr нужно переключить в режим расчета по заданному Rgr (если не созданы геологические скважины):



Задайте в таблице в первой строке значение Rgr или используйте последующие строки для вычисления значения Rgr, заполнив все колонки в строке. Клик мыши по вычисленному или заданному значению Rgr заносит это значение в соответствующее поле исходных данных по марке фундамента.

Геология (таблица)				
	R, т/м ²	Yc1	Yc2	M
1. Без геологии	20			
2. Насыпь1				
3. Насыпь2				

Создать марку повторно, нажав **Применить**

Только после создания первой марки возможно сохранить расчетный файл.



- 3) Создание и редактирование созданных марок фундаментов аналогично пункту 1, при этом, если планируется создание схемы, можно фундаментам присваивать скважины произвольно, т.к. на схеме переприсвоение скважин по принципу наиболее близких выполняется автоматически с помощью команды.
- 4) Создание схемы фундаментов

Если не планируется создание схемы фундаментов, то не будут доступны 5 и 6 группы расчетов.

В программе можно выделить основные группы расчетов:

- 1) Расчет размеров подошвы
- 2) Расчет геометрии плитной части (количества ступеней, вылеты ступеней, высоты ступеней)
- 3) Расчет армирования фундамента
- 4) Расчет осадки фундамента
- 5) Расчет относительной разности осадок
- 6) Расчет осадки фундаментов в группе с учетом влияния соседних фундаментов

25. Работа в DWG-Конструкторе

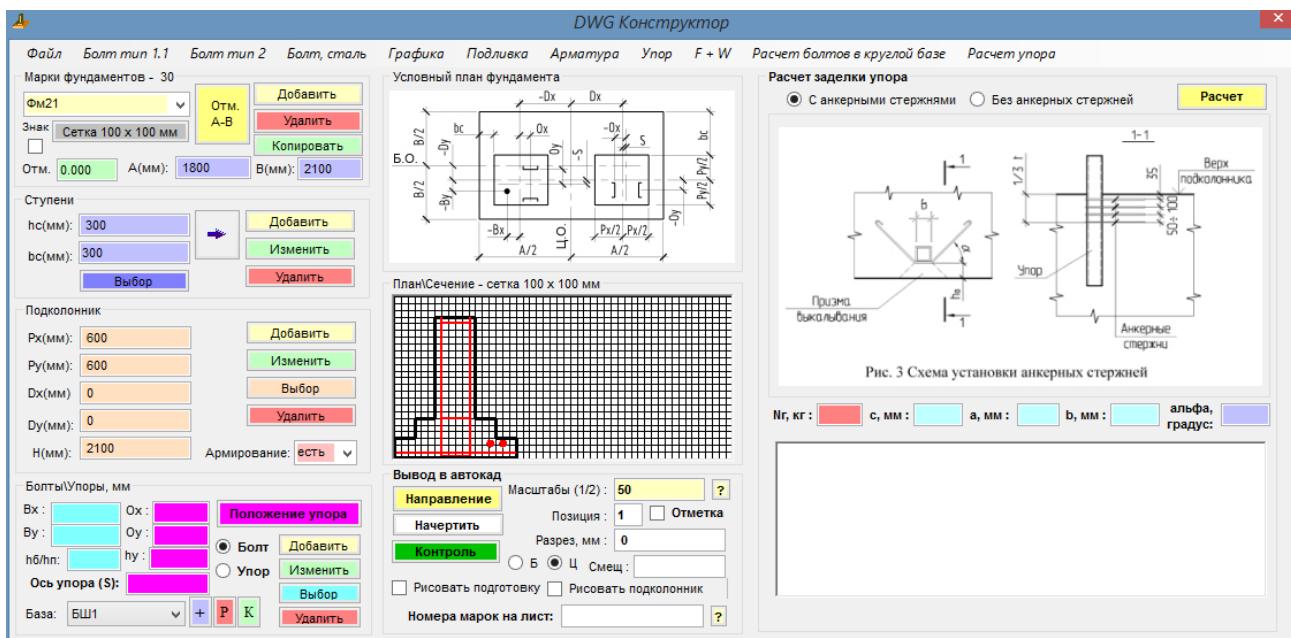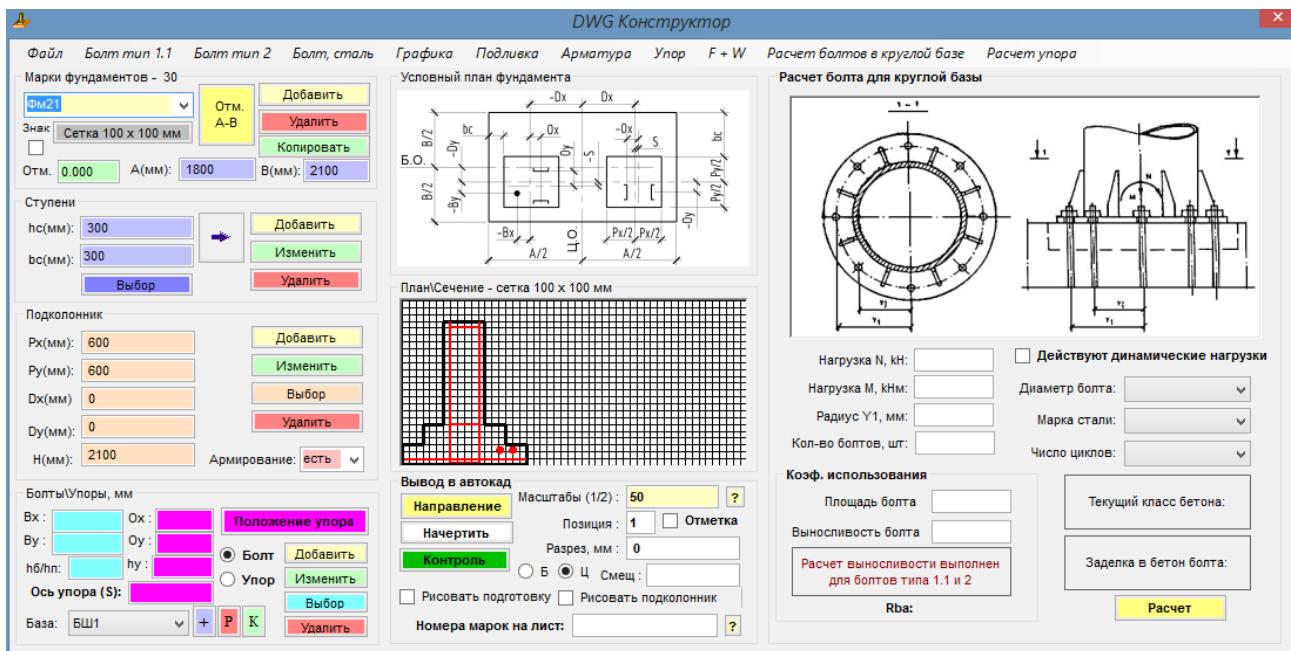

DWG-Конструктор предназначен для вывода в автокад чертежей марок фундаментов с прямоугольной формой подошвы. Экспорт фундаментов в DWG-Конструктор выполняется в окне присвоения фундаментам фактических марок – верхнее меню экспорт марок в DWG-Конструктор.

Описание интерфейса :

Фм4 - список марок фундаментов

**Отм.
А-В**

- корректировка размеров подошвы и отметки низа подошвы текущей марки фундамента

Знак

- добавление к положительным значениям отметок знака «+»

Отм.

0.000

- отметка подошвы

A(мм):

1200

B(мм):

1200

- размеры подошвы

Добавить**Удалить****Копировать**

- добавление, удаление и копирование текущей марки фундамента

hc(мм):

300

- высота выбранной ступени

bc(мм):

300

- вылет выбранной ступени

Выбор

- выбор ступени



- край фундамента, с которого показано значение вылета ступени bc

Добавить**Изменить****Удалить**

- добавить, изменить и удалить ступень фундамента

Rx(мм):

600

Ry(мм):

600

Dx(мм):

0

Dy(мм):

0

H(мм):

2700

- размеры подколонника, его смещение и высота от подошвы

фундамента

Армирование:
 есть

- армирование подколонника

Добавить**Изменить****Выбор****Удалить**

- добавление, изменение, выбор и удаление подколонника

Vx :

-140

Vy :

150

- привязки болтов от оси подколонника

Общее количество болтов должно быть четным. Диаметр для текущего болта, его марка стали задаются в верхнем меню программы.

hb/hn:

500/50

- выступающая часть болта из бетона подколонника и толщина

подливки из бетона на мелком заполнителе

Ox :

Oy :

- привязки упоров от оси подколонника

hy :

- выступающая часть упора из бетона

Ось упора (S):

- смещение оси упора

Положение упора

- ориентация упора (вертикальная или горизонтальная)

Болт

Упор

- выбор редактируемого объекта

База:



- список анкерных баз

- добавление и редактирование баз

Имена анкерных баз импортируются с марками фундаментов. В DWG-Конструкторе необходимо задать для каждой базы свой набор болтов и упоров.

- копирование данных указанной базы в текущую.

Добавить


Изменить

Выбор


Удалить

- добавление, изменение, выбор или удаление болта или упора

Условная схема фундамента:

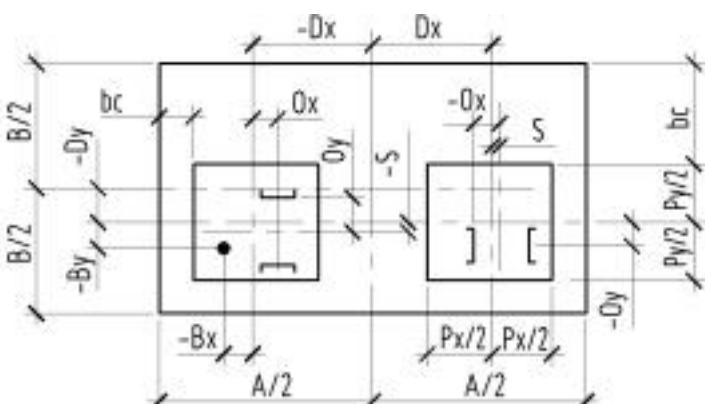

План\Сечение - сетка 300 x 300 мм

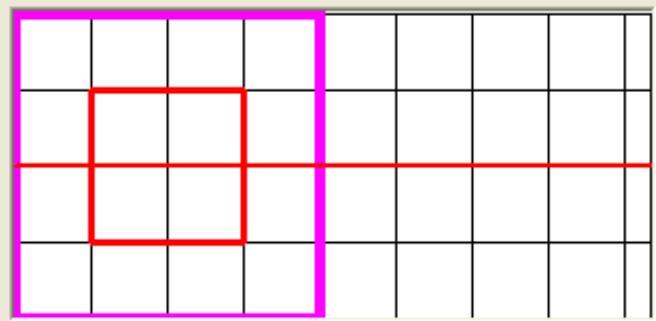

- фрейм с изображением

фундамента, кликом мыши можно переключать план на разрез.

Направление - направление разреза (вертикальный или горизонтальный)

Контроль - контроль соблюдения конструктивных требований по болтам (расстояния между болтами, расстояние от оси болта до края подколонника). При выполнении команды автоматически производиться переназначение длины всех анкерных болтов.

Масштабы: - масштаб чертежа в видовом окне в пространстве листа в автокаде для чертежа фундамента и отдельно для сечения по подколоннику.

Позиция : - начальный номер простановки позиций на чертеже

Отметка - простановка высотных отметок на чертеже

Разрез, мм : - смещение линии разреза

Б Ц - переключатель режима работы с буквенной или цифровой осью

0/Ц.О./ось - смещение положения оси от оси фундамента, название оси, тест выноски с оси

Рисовать подготовку - чертить подготовку под подошвой фундамента

Рисовать подколонник - режим черчения сечения по подколоннику

Номера марок на лист: - если на лист с чертежом марок

фундаментов планируется поместить несколько марок, то укажите эти марки. Это необходимо для присвоения одинаковых номеров позиций одинаковым элементам фундаментов (болтам, арматуре), например 1,2,3

Начертить - команда генерации файла fm.lsp

Перед первой загрузкой файла в автокад необходимо один раз выполнить те же настройки, что и при выводе схемы в автокад –смотрите раздел [вывод схемы в автокад](#).

После того как файл **fm.lsp** сгенерирован в программе его можно загрузить в автокад. Для этого в командной строке наберите команду (**Load "fm"**), включая скобки, и нажмите Enter. Для просмотра протокола выполнения файла fm.lsp в автокаде нажмите F2.

Файл Болт тип 1.1 Болт тип 2 Болт, сталь Графика Подливка Арматура Упор F + W Расчет болтов в круглой базе Расчет упора


Верхнее меню программы позволяет:

- 1) Сохранить в отдельный файл анкерные базы, что позволяет использовать и применять свой типовой набор анкерных баз. При загрузке выполняется замена баз с совпадающими названиями.
- 2) Назначить диаметр и тип болта с возможностью корректировки в большую сторону заделки болта в бетон на заданную величину
- 3) Назначить марку стали болта
- 4) Задать параметры графики при отрисовке чертежа в автокаде
- 5) Задать класс бетона подливки

- 6) Задать класс рабочей арматуры, диаметр и шаг хомутов
- 7) Задать режим округления размера хомутов в ведомости деталей кратно 10мм в большую сторону. Размер в ведомости деталей без округления вычисляются по оси стержней
- 8) Задать размеры упора и выполнить расчет заделки упора для восприятия нагрузки
- 9) Задать марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости
- 10) Выполнить расчет болтов для круглой базы колонны

26. Меню Файл - Жесткостные характеристики

Данный пункт меню позволяет сформировать в рабочей папке программы файл жесткости.txt с жесткостными характеристиками на перемещения и повороты.

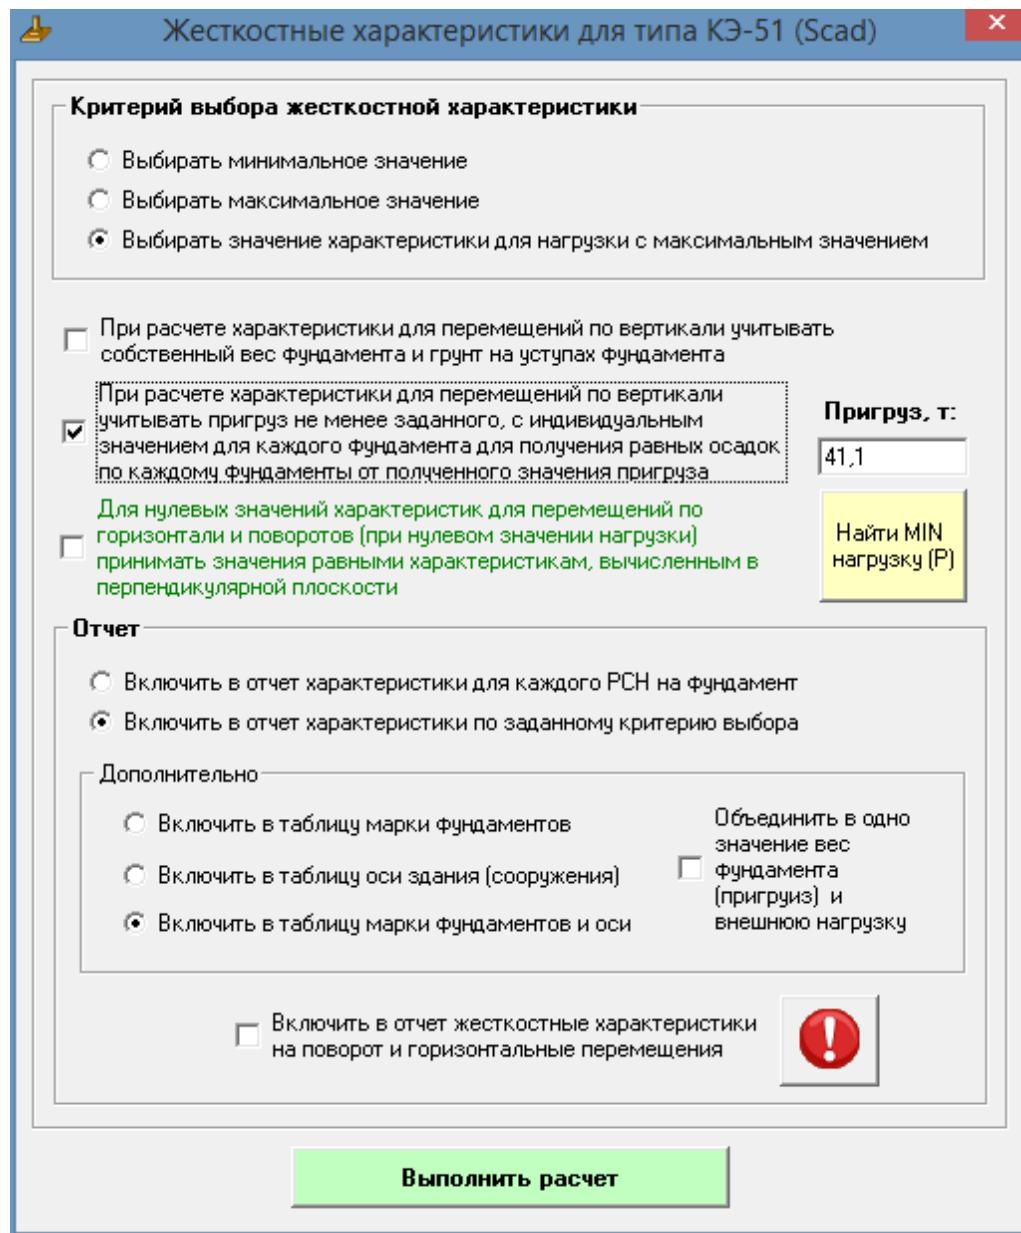

Значения характеристик можно использовать, например, для моделирования работы основания для выполнения расчета каркаса здания с учетом работы основания. Например, в программе Scad, используя 51-ый можно выполнить такой расчет, при этом рекомендуется использовать только жесткостные характеристики по перемещению вдоль вертикальной оси.

Жесткостные характеристики для углов поворота и горизонтальных перемещений в программе даны справочно и их использование ограничено, учитывая что при их вычислении приняты следующие ограничения:

- 1) Расчет жесткостной характеристики на поворот выполнен делением действующего момента в уровне подколонника фундамента на угол поворота, при этом угол поворота, вычисляется по крену вычисленному от момента в уровне подошвы фундамента, т.е. с учетом боковой силы, действующей в уровне верха подколонника

- 2) При расчете жесткостной характеристики на горизонтальное перемещение не учитывается работа грунта по боковой поверхности фундамента. Значение этой характеристики получено делением значения горизонтальной нагрузки на значение горизонтального перемещения верха подколонника от крена фундамента.

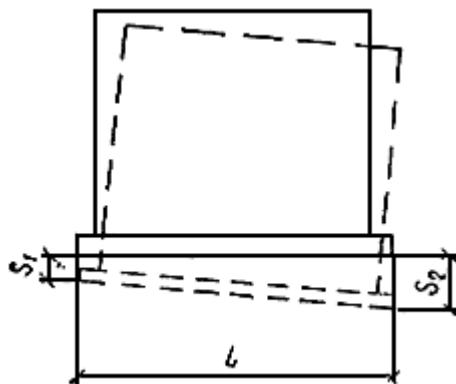


Рис.7. Схема крена жесткого сооружения $i = (s_2 - s_1)/L$

(рисунок из пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83)

Внимание! При включенной настройке вывода в отчет осей здания каждая марка фундамента должна быть нанесена на схему расположения и после этого выполнен расчет фундамента.

Жесткостные характеристики по вертикальному перемещению можно вычислять с учетом или без учета собственного веса фундамента, а также с учетом заданного пользователем пригруза. Это необходимо использовать в случае, если на фундаменты действуют выдергивающие нагрузки, при этом рекомендуется:

- 1) Выполнять расчет жесткостных характеристик по вертикальному перемещению с учетом пригруза, задавая в качестве пригруза MAX выдергивающую нагрузку на фундамент
- 2) в расчетном комплексе, к которому выполняется расчет каркаса, создавать постоянное дополнительное загружение, равное пригрузу


При соблюдении этих рекомендаций жесткостные характеристики вычисляются таким образом, чтобы от пригруза осадки фундаментов были равными.

27. Меню Файл – Сохранение и открытие файлов

При сохранении и открытии файлов с расширением *.fun программа автоматически сохраняет и открывает файлы построенного 2d котлована и последней 3d модели грунта (котлована), по имени файла с расширением *.3dk и *.3dg.

28. Меню Файл – Полный отчет в Word

Полный отчет в WORD – формирование полного отчета в Microsoft Word. Открывающееся окно позволяет пользователю настроить наполнение отчета.

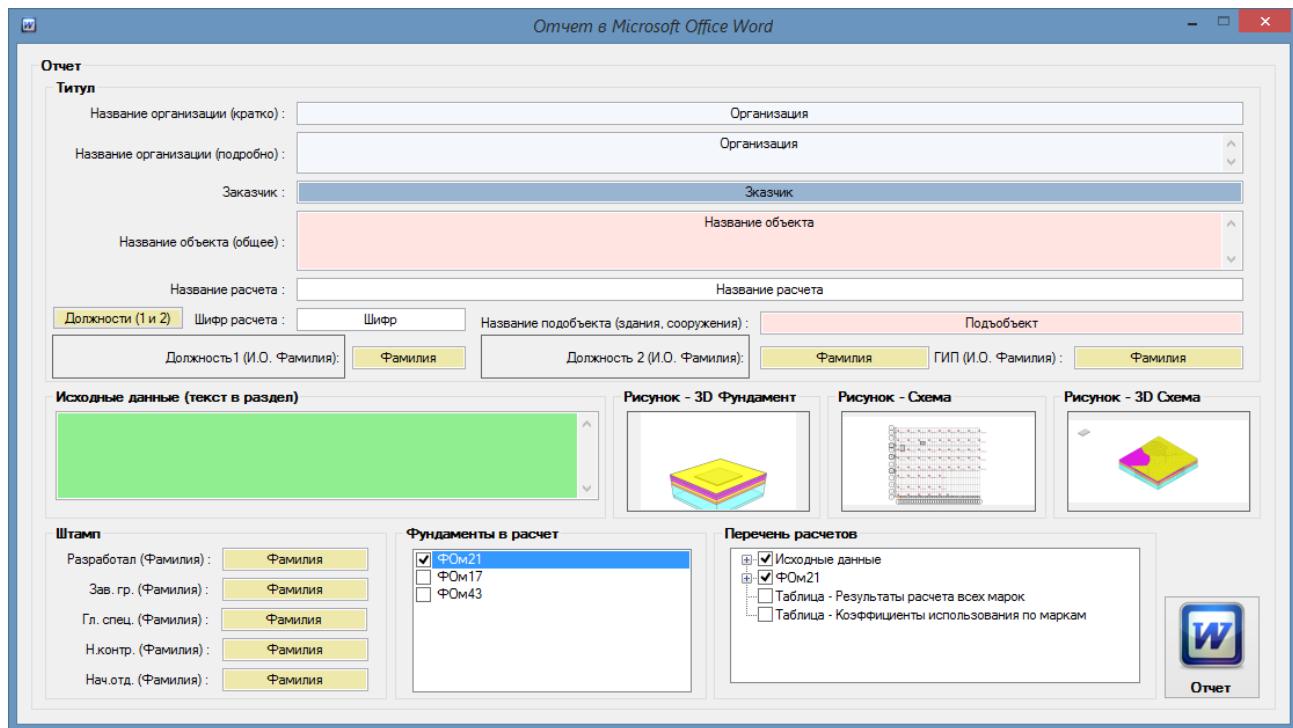


Изображение рисунков автоматически запоминается при копировании в буфер обмена соответствующего изображения в окнах программы.

29. Экспорт результатов в Revit


В программе реализован экспорт результатов расчета в программу Revit 2019 и в более поздние версии.

Для начала работы необходимо установить плагин (файлы Gipro_to_Revit2019.dll и Gipro_to_Revit2019.addin) в папку Users\PC\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2019 – для Revit 2019. Это можно сделать копированием файла или выбрать в программе GIPRO в меню ФАЙЛ пункт Установить плагин для Revit.


Экспорт результатов расчета выполняется только со схемы расположения командой  . Выполняется экспорт только отображаемых на схеме фундаментов и последней построенной или загруженной 3d модели грунтового массива. Перед выполнения команды результаты программы запрашивает имя файла для сохранения результатов.

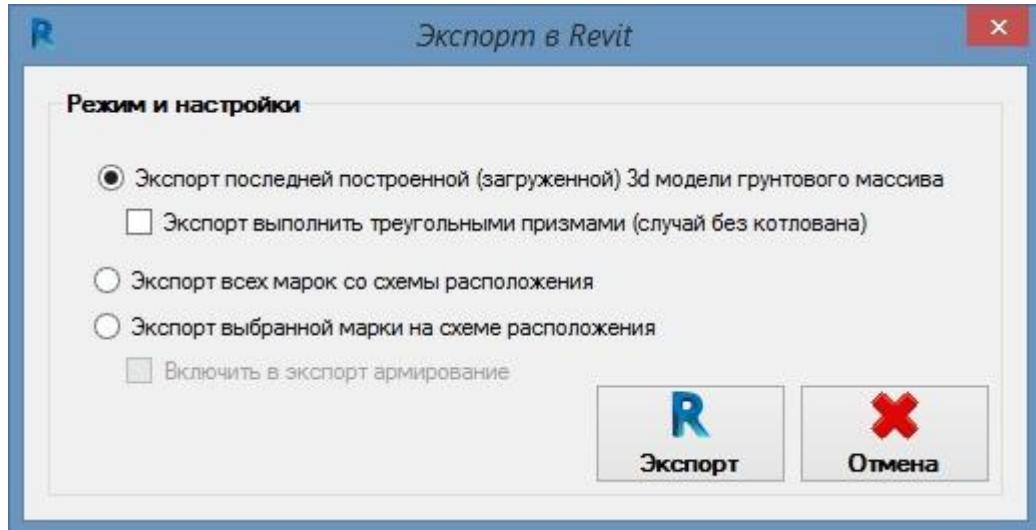



После установки плагина при первом запуске программы Revit на запрос выберите **Всегда загружать**.

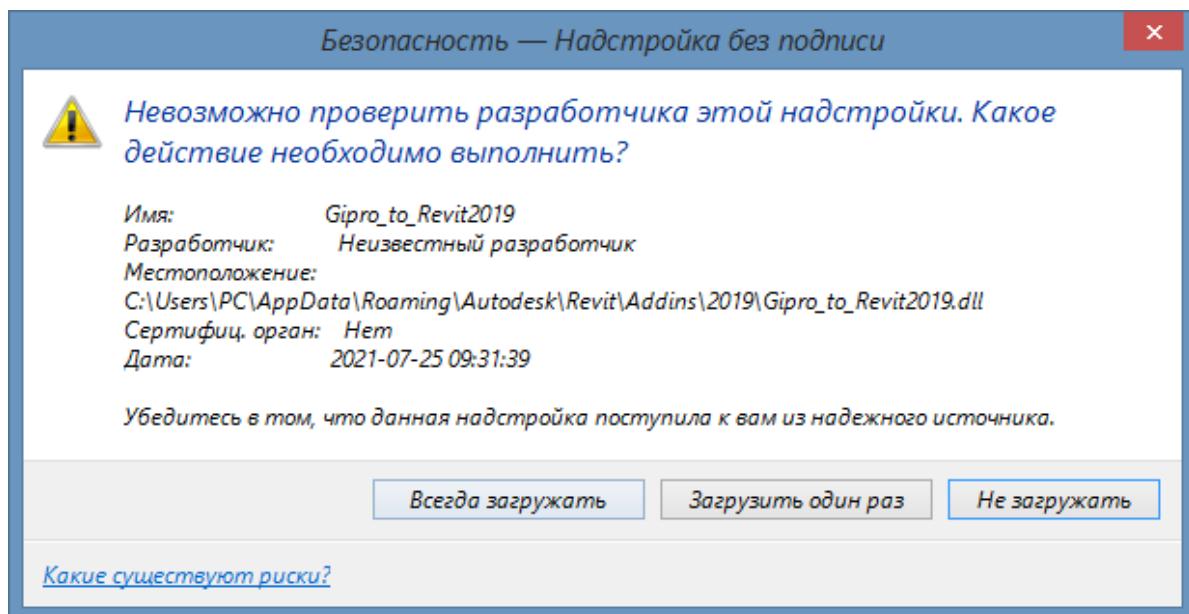


Запуск плагина в ревите нужно выполнять в открытом проекте, куда планируется импортировать данные из программы GIPRO. Для этого в верхнем меню выберите Надстройки – Внешние инструменты и запустите плагин.

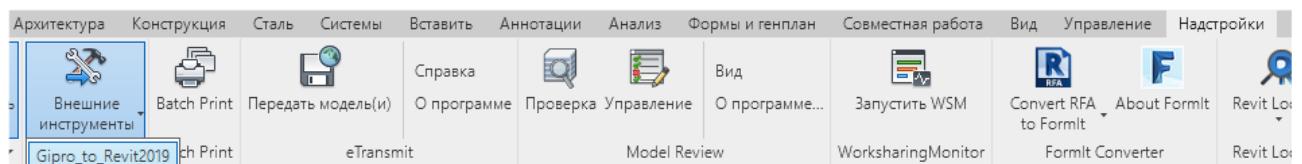


После запуска плагина выберите сохраненный файл из программы GIPRO, после чего открывается соответствующее окно плагина:

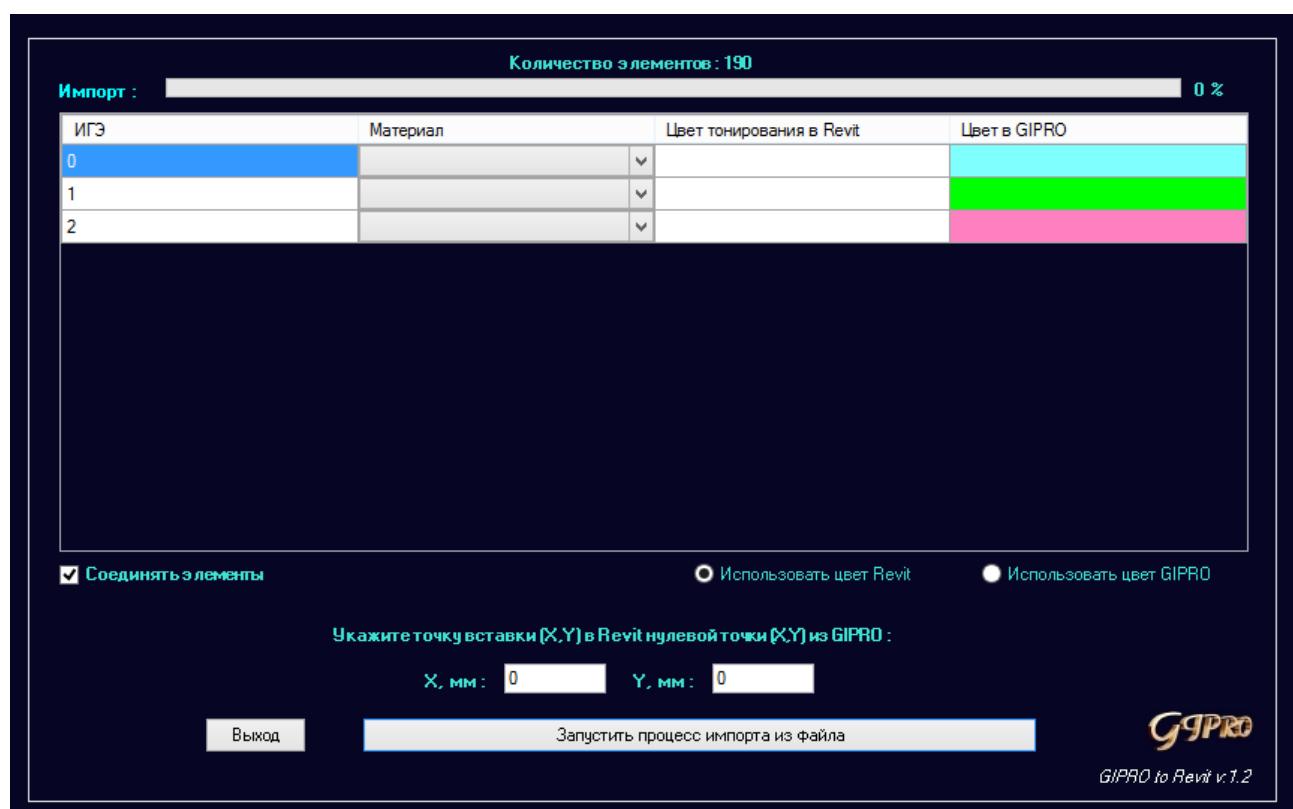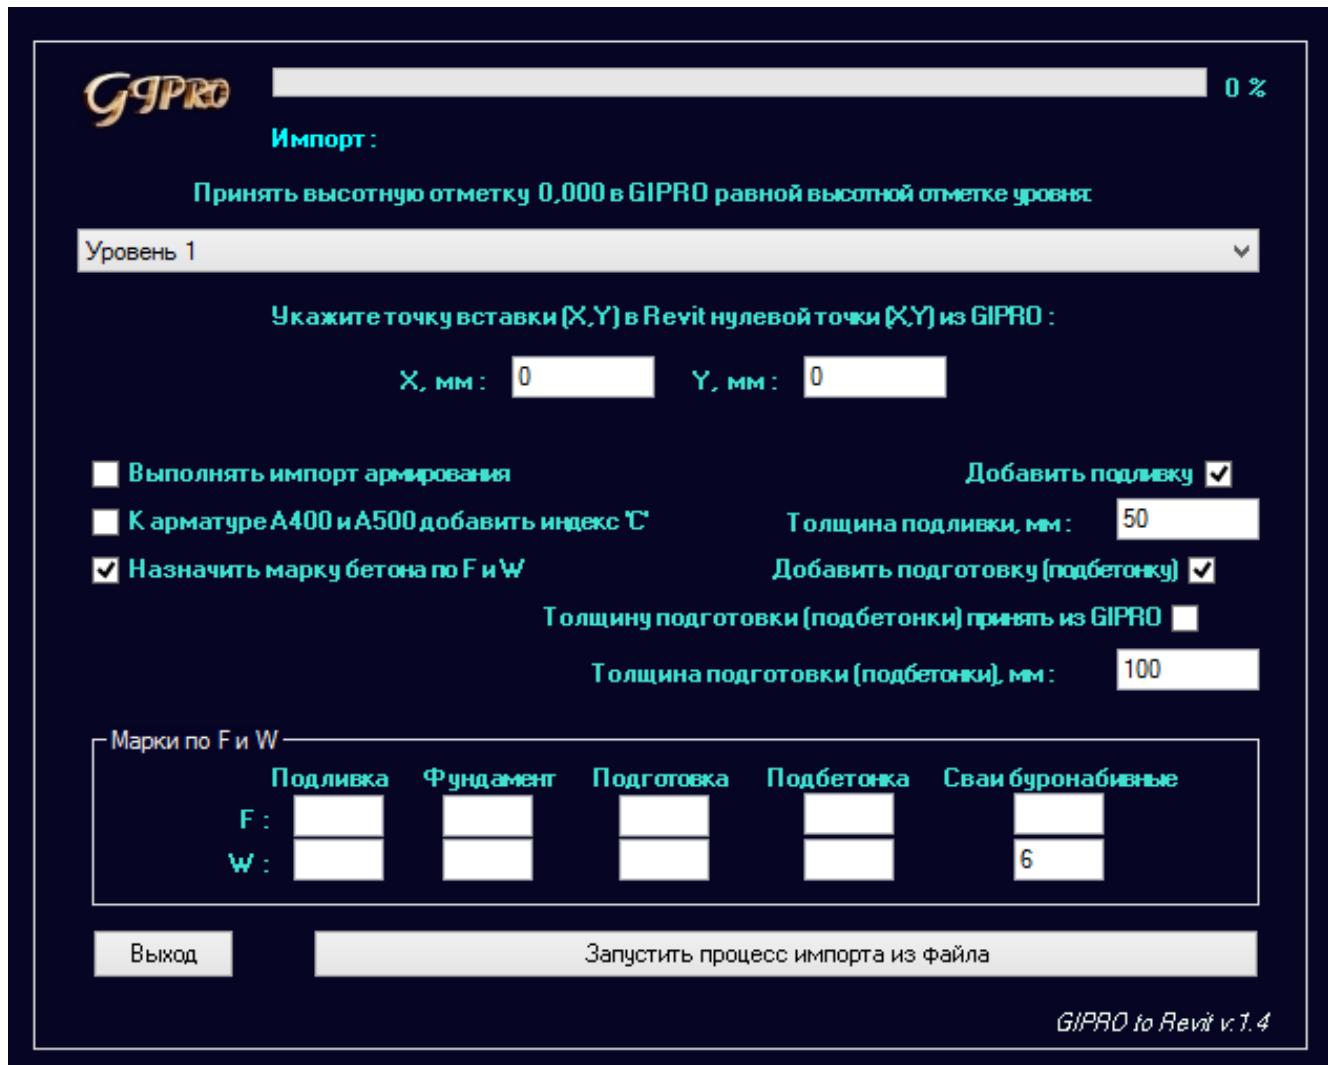

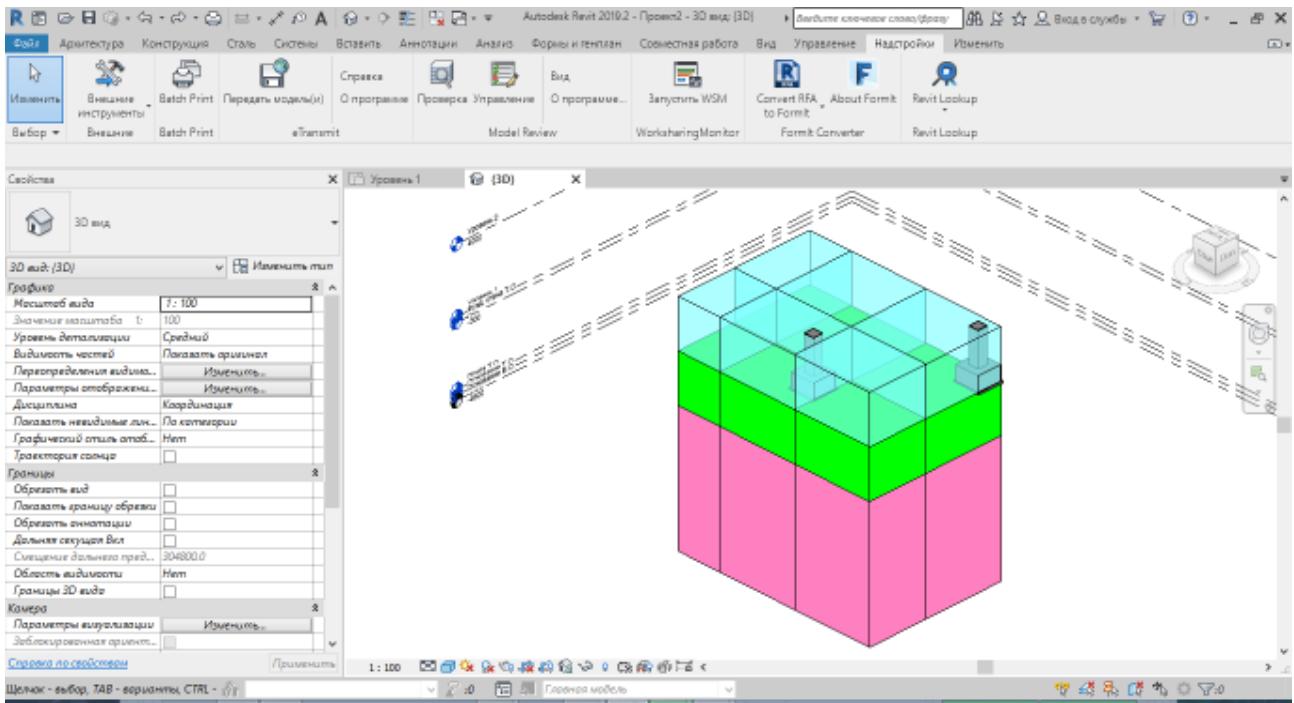

Настройка соединять элементы:

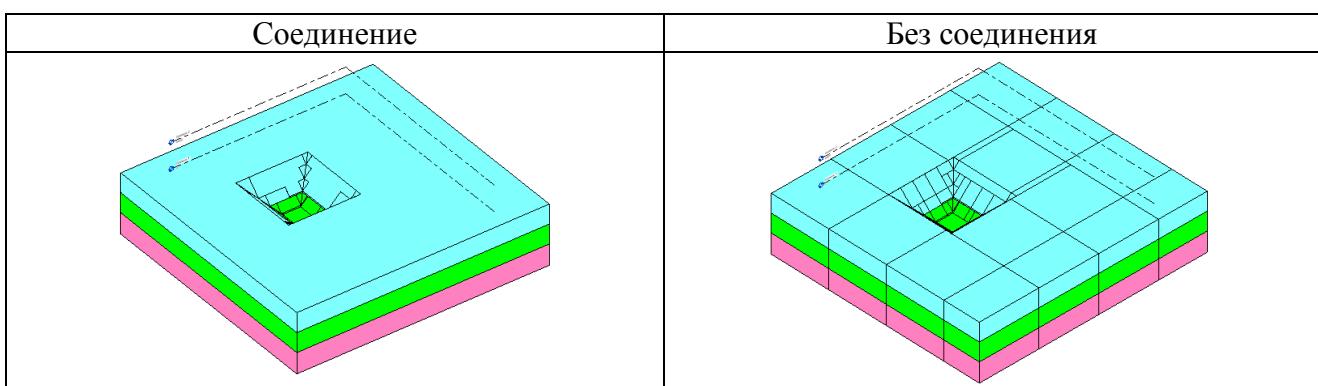

30. Расчет промерзания грунта

В программе реализован расчет глубины сезонного промерзания грунта. Для выполнения расчета необходимо создать скважину. Из окна создания скважин запускается расчет промерзания грунта командой:



Перед запуском расчета промерзания необходимо предварительно выбрать нужную скважину, по которой будет выполняться расчет. Для проверки достаточности заглубления фундамента, необходимо в окне расчета промерзания выбрать нужный фундамент. В списке отображаются фундаменты, привязанные к выбранной скважине.

Глубина сезонного промерзания

Скважина

Сумма абсолютных значений среднемесечных отрицательных температур за год, °C : 49.10
Среднегодовая температура, °C : 3.70
Город: Кувандык
Данные по городам принятые по СП 131.13330.2020
Расчет от устья скважины Расчет от заданной относительной отметки
Отн. отм. поверхности, м : 0.000 А1-2
Грунт
Грунты выше подошвы принять по скважине Задать материал обратной засыпки
Грунт типов 5,6,7 принять как пылевато-глинистый
Материал засыпки выше устья скважины : Суглинок или глина с показателем текучести IL < 0.25
Тип сооружения и его особенности
Отапливаемое Неотапливаемое
Без подвала с полами, устраиваемыми по грунту
Сумма абсолютных значений среднемесечных отрицательных температур в подвале за год, °C :
Относительная отметка низа пола подвала, м :
Расчетная среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °C : 20
Расстояние от внешней грани стены до края фундамента, мм : 3000

Расчет

Расчет промерзания грунта по СП 12.13330.2016 раздел 5.5

Исходные данные:
Отметка поверхности Lg = 0,00м
Расчет выполняем по скважине 26
Отметка устья скважины Ls = -0,60м
Грунт засыпки выше устья скважины: Суглинок или глина с показателем текучести IL < 0.25
Здание (сооружение) отапливаемое
Особенность здания (сооружения):
Без подвала с полами, устраиваемыми по грунту
Расчетная среднесуточная температура воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, °C : Mn = 20
Расстояние от внешней грани стены до края фундамента, мм : af = 3000
Город: Кувандык
Сумма абсолютных значений среднемесечных отрицательных температур за год, °C : Mt = 49.10
Среднегодовая температура, °C : Mc = 3.70

РАСЧЕТ:

Состав грунтовых слоев, начиная от поверхности:
1: Суглинок или глина с показателем текучести IL < 0.25 (d0 = 0,23; hслоя = 0,60м)
2: насыпной (d0 = 0,34; hслоя = 5,70м)
3: суглинок (d0 = 0,34; hслоя = 12,30м)

Средневзвешенное значение d0 = 0,31 (для глубины 2,169м)
Нормативная глубина сезонного промерзания по формуле 5.3 СП12.13330.2016:
От отметки 0,0 м
dfn = 0,0*корень(Mt) = 2,169м

Коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения:
По таблице 5.2 СП12.13330.2016 kh = 0,60

Расчет промерзания и проверка глубины заложения фундамента